

Zbrašín - CZ042.3507.4207.0176.01

A. OBEC

Zbrašín

Číslo obce PRVKUK	0176
Kód obce PRVKUK	CZ042.3507.4207.0176
Kód obce	566977
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	850 (4207) Louny



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3507.4207.0176.01	Zbrašín	19192	191922

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Zbrašín leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 300 - 310 m n. m. Jedná se o obec do 120 trvale bydlících obyvatel a s cca 65 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a obcí protéká bezejmenný potok, který je pravostranným přítokem Hasiny. Území zasahuje do Přírodního parku Džbán. V obci je koupaliště a požární nádrž. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	118	123	131	140	-	-
přechodně bydlící	190	194	202	210	-	-
celkem	308	317	333	350	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	103	113	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části Zbrašín není vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobení vodu je individuální z lokálních studní.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu


Je vydáno stavební povolení na realizaci nového vodovodu Hřivice - Hořany - Zbrašín - Senkov z něhož část z VDJ Hořany do obce Zbrašín přívodní řád DN 100 - 879 m a rozvodné sítě v obci DN 80 v délce 1624 m bude pro obec Zbrašín.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje - vrty Holedeč 8, 9, 10, 11. Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

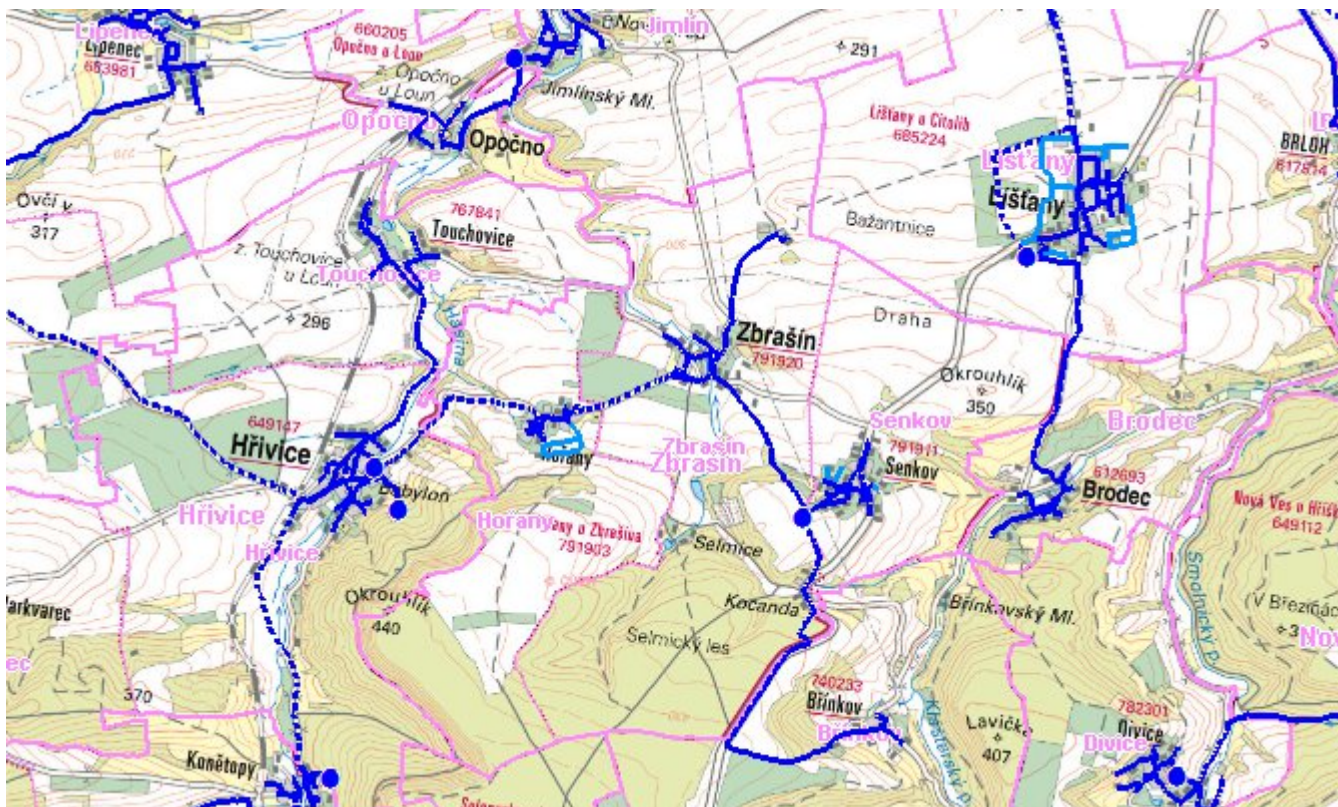

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	131	140	-	-

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu


Obec Zbrašín nemá kanalizační síť, odpadní vody od 33 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Od 67 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Do roku 2007 navrhujeme vybudovat kanalizaci dle zpracované dokumentace Zbrašín – kanalizace a ČOV na realizaci oddílné splaškové kanalizace v místních částech Zbrašín, Senkov a Hořany včetně centrální ČOV.

- kanalizace Hořany: DN 300, 376 m – DN 250, 438 m
- výtlačk Hořany – Zbrašín: DN 80, 1211 m
- ČS Hořany: $Q=0,5$ l/s
- kanalizace Zbrašín: DN 300, 1052 m – DN 250, 709 m
- výtlačk Senkov – Zbrašín: DN 80, 1906 m
- ČS Senkov: $Q=0,47$ l/s
- kanalizace Senkov: DN 300, 335 m – DN 250, 1164 m
- ČOV Zbrašín typu BC 400 EO, $Q=0,68$ l/s

Mapa

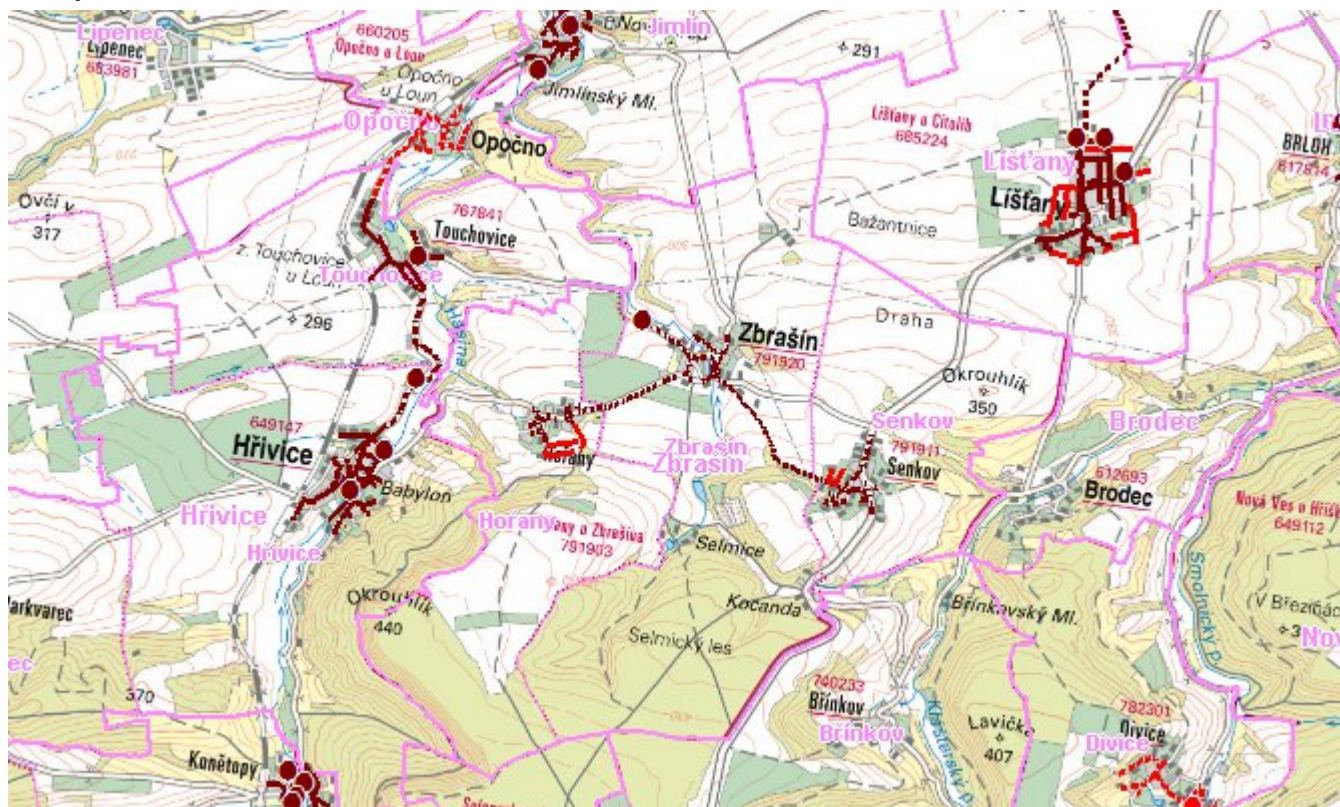

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Stav		Zbrašín			PRVK/2020
Výústní objekt	Stav		Zbrašín ČOV			PRVK/2020

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

