

# Zbrašín - CZ042.3507.4207.0176.02

## A. OBEC

### Zbrašín

Číslo obce PRVKUK	0176
Kód obce PRVKUK	CZ042.3507.4207.0176
Kód obce	566977
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	850 (4207) Louny



### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3507.4207.0176.02	Hořany	19190	191906

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Hořany leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 310 - 325 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a s cca 6 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a cca 1 km od obce protéká potok Hasina. Území zasahuje do Přírodního parku Džbán. V obci je požární nádrž. Předpokládá se stagnace počtu trvale bydlících obyvatel.

### B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	100	100	100	100	-	-
přechodně bydlící	20	22	26	30	-	-
<b>celkem</b>	<b>120</b>	<b>122</b>	<b>126</b>	<b>130</b>	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	78	81	-	-

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části Hořany není vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobení vodu je individuální z lokálních studní.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Je vydáno stavební povolení na realizaci nového vodovodu:

Z ČS Hořany se čerpá do VDJ Hořany - 35 m<sup>3</sup> řadem DN 100 v délce 1360 m, odkud voda teče do rozvodné sítě DN 80 v délce 956 m. Trasy výtlačných a zásobních řadů sledují komunikace Hřivice - Hořany - Zbrašín - Senkov. Po přivedení vody ze zdroje Holedeč do Senkova bude vrt se závadnou vodou odstaven.


### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje - vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Mapa

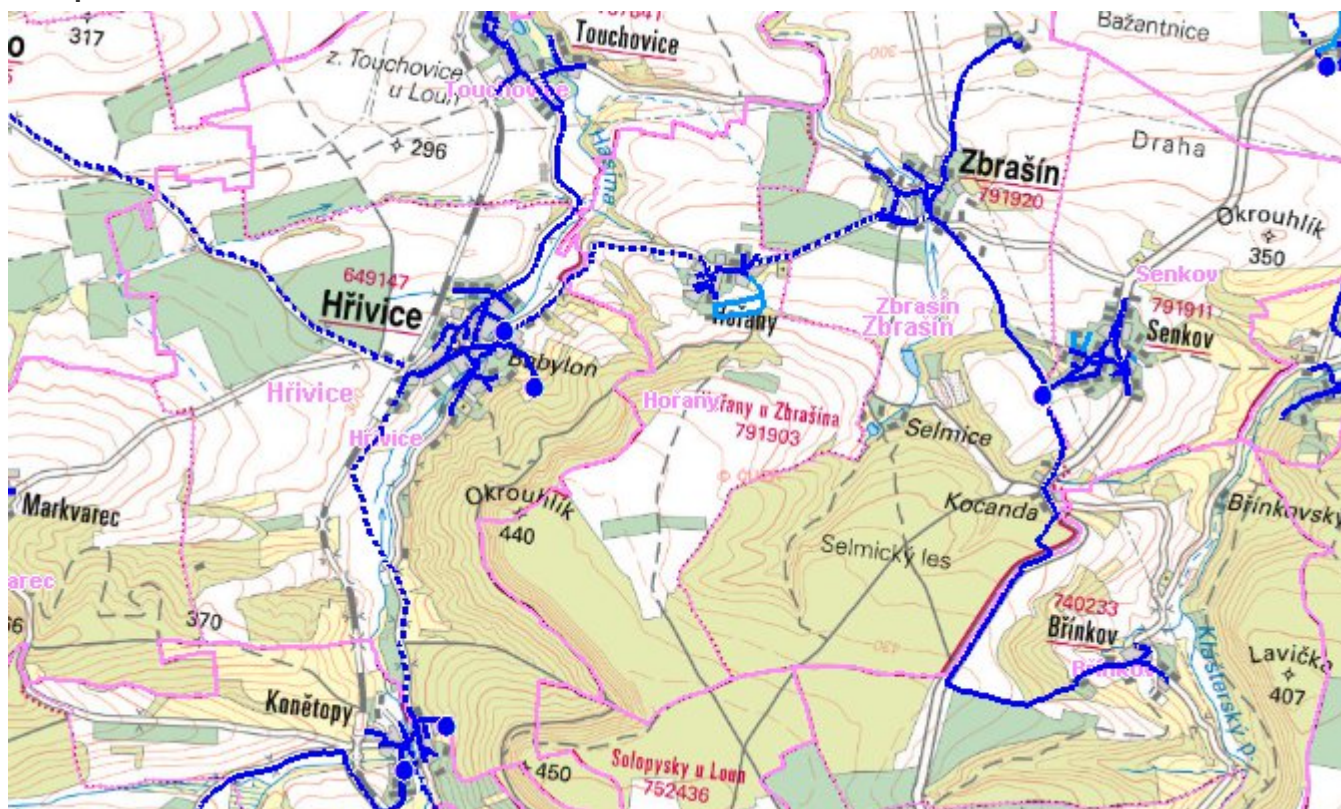

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	100	100	-	-

### D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu


Obec Hořany nemá kanalizační síť, odpadní vody od 22 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Od 78 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Do roku 2007 navrhujeme vybudovat kanalizaci dle zpracované dokumentace Zbrašín – kanalizace a ČOV na realizaci oddílné splaškové kanalizace v místních částech Zbrašín, Senkov a Hořany včetně centrální ČOV.

- kanalizace Hořany: DN 300, 376 m – DN 250, 438 m
- výtlačk Hořany – Zbrašín: DN 80, 1211 m
- ČS Hořany:  $Q=0,5$  l/s
- kanalizace Zbrašín: DN 300, 1052 m – DN 250, 709 m
- výtlačk Senkov – Zbrašín: DN 80, 1906 m
- ČS Senkov:  $Q=0,47$  l/s
- kanalizace Senkov: DN 300, 335 m – DN 250, 1164 m
- ČOV Zbrašín typu BC 400 EO,  $Q=0,68$  l/s

### Mapa

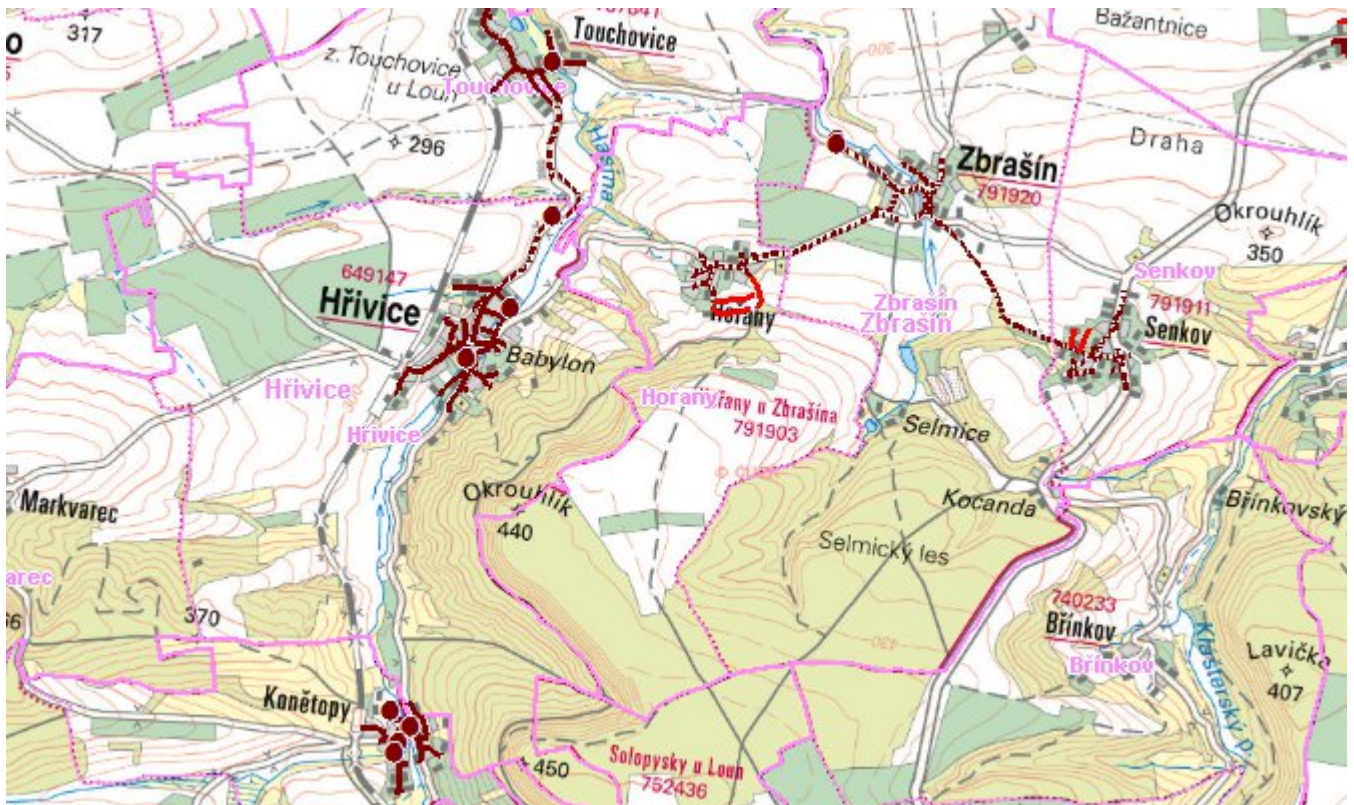

### Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

# E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

## Mapa

