


Jenčice - CZ042.3506.4208.0187.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

A. OBEC

Jenčice

Číslo obce PRVKUK	0187
Kód obce PRVKUK	CZ042.3506.4208.0187
Kód obce	505528
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	833 (4208) Lovosice

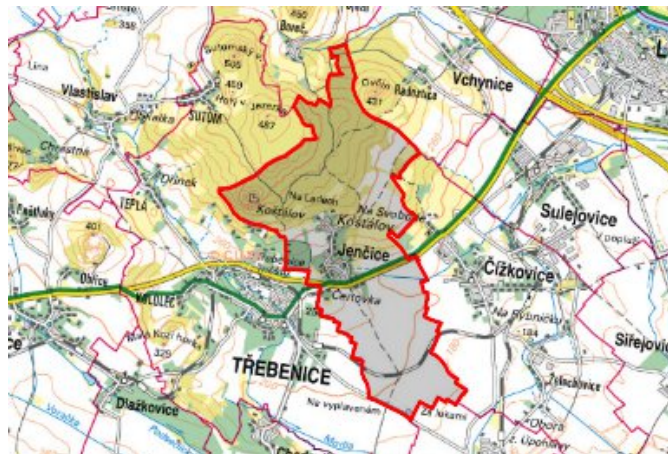

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3506.4208.0187.01	Jenčice	05825	58254

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Jenčice leží jihozápadně od Lovosic u městečka Třebonice, v území se zemědělskou výrobou, zvláště ovocnářství. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec Jenčice jejíž součástí je i Košťálov mají bezprostřední návaznost s obcemi Kololeč a Třebonice. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 - 272 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, na východě obce protéká Jenčický potok. Svým územím částečně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný nárůst obyvatel. Dnes je rozestavěno 40 bytových jednotek a v ÚP je uvažováno s dalšími 20 b.j.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	318	314	353	317	339	356
přechodně bydlící	20	20	16	18	18	18
celkem	338	334	369	335	357	374

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
255	262	273	335	357	374

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Jenčice jsou zásobovány pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.14), provozní části Třebenice se zdrojem vody z ÚV Vlastislav. Vodovod Lovosice - Třebenice zásobuje: Třebenice, Kololeč, Chodovice, Jenčice a přepouští vodu do vodojemu Čížkovice. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třebenice 2x 250 m³ (279,65 / 276,85). Jenčice jsou napojeny na vodojem Třebenice z přírodních řadů směr Lovosice a na bývalý čpavkovod DN 100. Síť v místní části obce Jenčice byla vybudována v letech 1981-82 a je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nově vybudovaná ATS a vodovod pro místní část obce Košťálov je v majetku i ve správě obce.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Jenčice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2030.

V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa



Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav	CS.LT 015/4	Jenčice - Košťálov			PRVK\2021

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
41	42	308	137	147	153

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V části obce Jenčice je vybudován systém splaškové kanalizace (K-LT.030.2-S.C) s napojením cca 13% obyvatel na kanalizaci a ČOV Třebenice. Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 65% obyvatel má bezodtokové jímky, 20% obyvatel má septiky s přepadem do kanalizace a 2% obyvatel mají domovní mikročistírny s odtokem do dešťové kanalizace.

Dešťové vody jsou z části obce zvané Košťálov odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových vod. Ve zbývající části je dešťová kanalizace, jejíž podstatná část byla postavena v letech 1977-78. Stoky jsou převážně z betonových trub DN 400 - 1000, po konstrukční stránce jsou v dobrém stavu. Některé šachty a části stok jsou zanesené, vzhledem k velkým profilům a dobrým spádovým podmínkám však zůstává kanalizace funkční. V současnosti neslouží pouze k odvádění dešťových vod, ale jsou do ní zaústěny i přepady od septiků. Kanalizace je vyústěna na dvou místech - jednou do příkopu podél silnice směřující do Lovosic a podruhé do polního příkopu za obcí. Majitelem kanalizace je obec Jenčice.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Jenčice je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizační sítě z plastových nebo kameninových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 3,272 km, čímž bude odkanalizována celá obec. Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 0,550 km do kanalizační sítě obce Třebenice a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV v Třebenicích.

Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících bezodtokových jímek a septiků. Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

Tato výstavba se do roku 2030 nepředpokládá.

Mapa

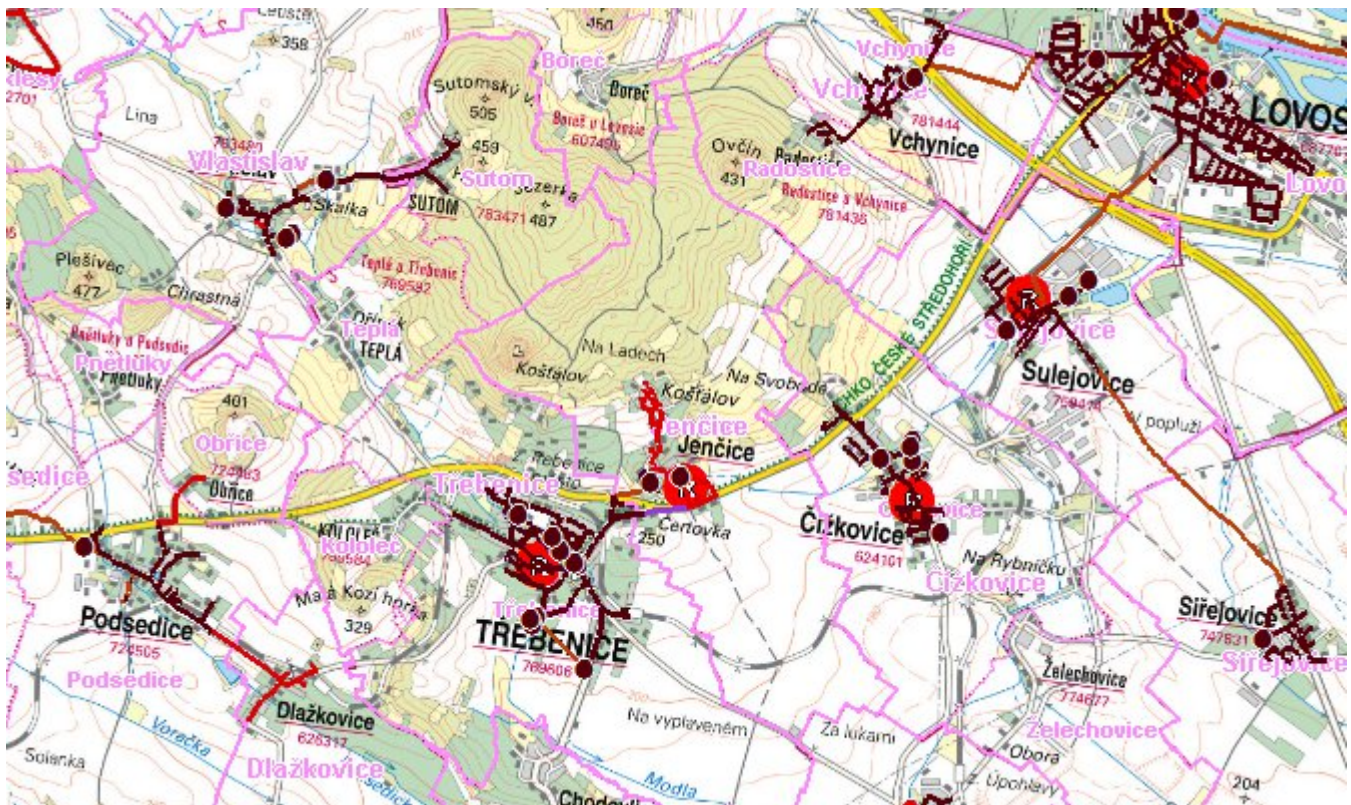

Bodové objekty


Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Výústní objekt	Stav					PRVK\2021
Čerpací stanice	Návrh		ČS Jenčice- navrh			PRVK\2021
Čerpací stanice	Stav		CSOV.LT 030/2 Jenčice			PRVK\2021

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
7 728,0	123,0	7 851,0

Mapa

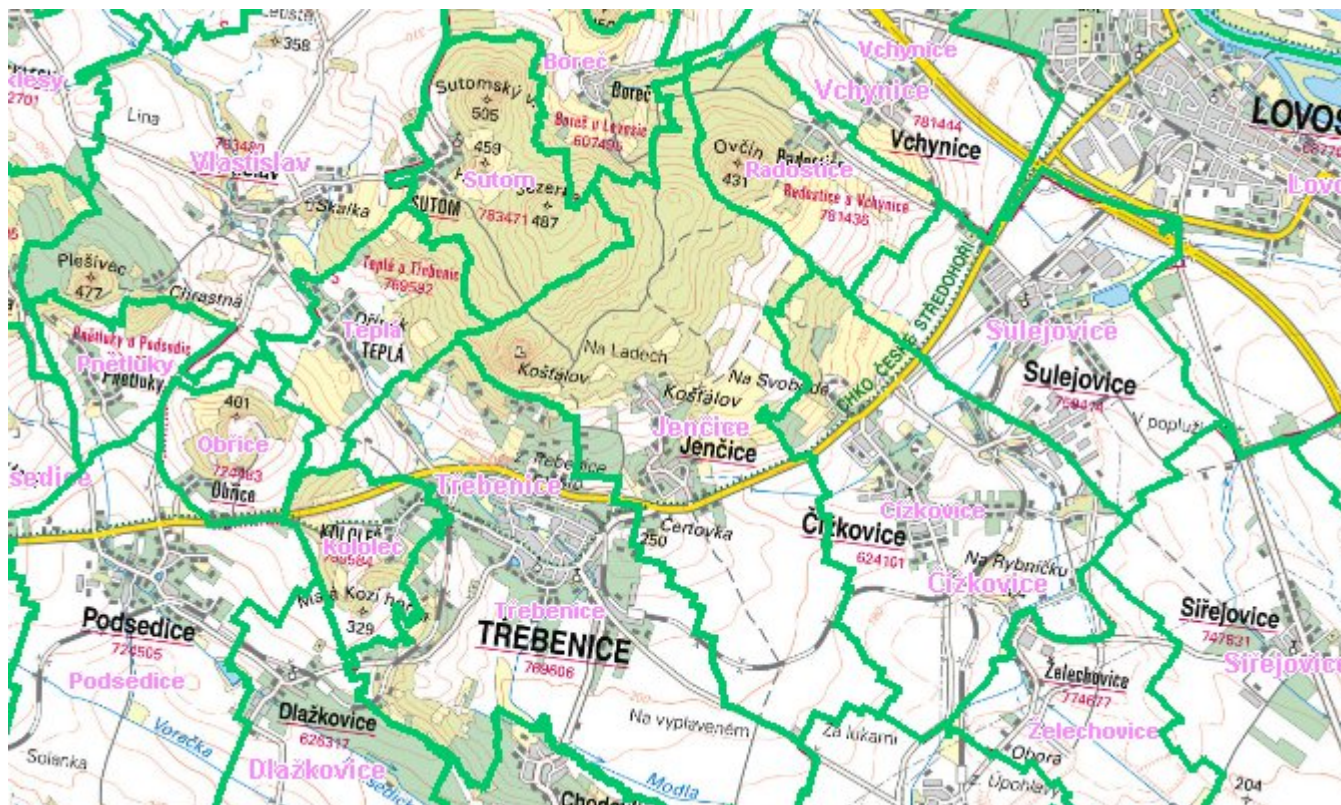

F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	ČJ	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Lovosice	OŽP 185/2019	A-25 JENČICE - nakládání s povrchovými vodami - vodní nádrž	Nakládání s vodami	25. 3. 2019	PDF