

# Podsedice - CZ042.3506.4208.0197.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

## A. OBEC

### Podsedice

Číslo obce PRVKUK	0197
Kód obce PRVKUK	CZ042.3506.4208.0197
Kód obce	565415
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	833 (4208) Lovosice



### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3506.4208.0197.02	Děkovka	03280	32808

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Podsedice - Děkovka leží jihozápadně od Lovosic. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru v zemědělské oblasti. Rozkládá se v nadmořské výšce 430 - 468 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře. Podsedický potok protéká ve vzdálenosti 1,5 km. Svým územím Děkovka plně zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje. V Děkovce jsou Čížkovické cementárny a.s. a Lovochemie a.s. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

## B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	15	15	20	19	18	18
přechodně bydlící	6	6	0	0	0	0
<b>celkem</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	0	0

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část obce Podsedice - Děkovka je zásobena místním vodovodem ze studny. Tento vodovod nesplňuje statut vodovodu pro veřejnou potřebu. Zásobena je většina obyvatel. Majitelem i provozovatelem je obec Podsedice.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobení Děkovky se nebude v budoucnosti měnit. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody využívaných zdrojů a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb., 83/2014 Sb., 70/2018 Sb. bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.


### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Mapa

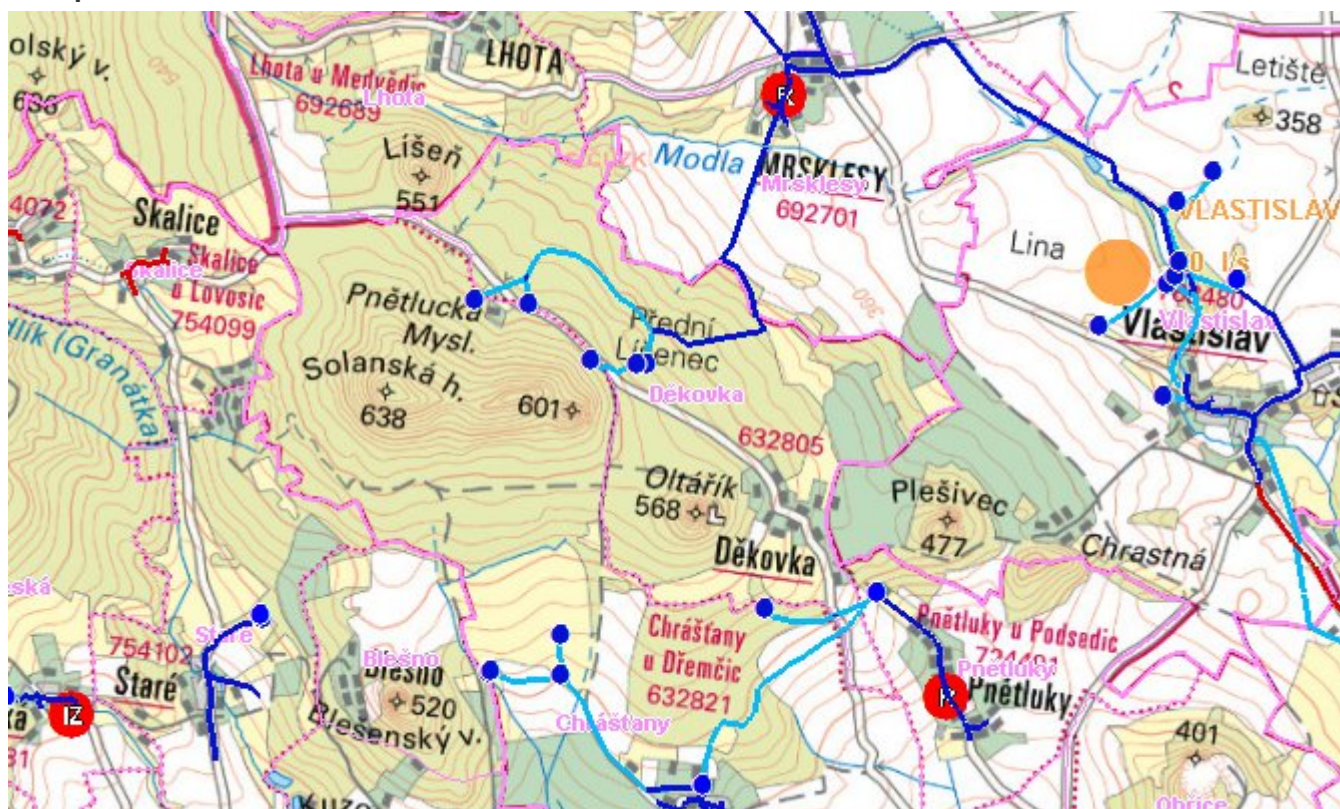

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	0	0

### D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části obce Podsedice – Děkovce není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %). Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a dále jsou vsakovány do terénu.

### D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Dlažkovice nebo na ČOV Litoměřice.

## Mapa



## Bodové objekty


Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

## Mapa

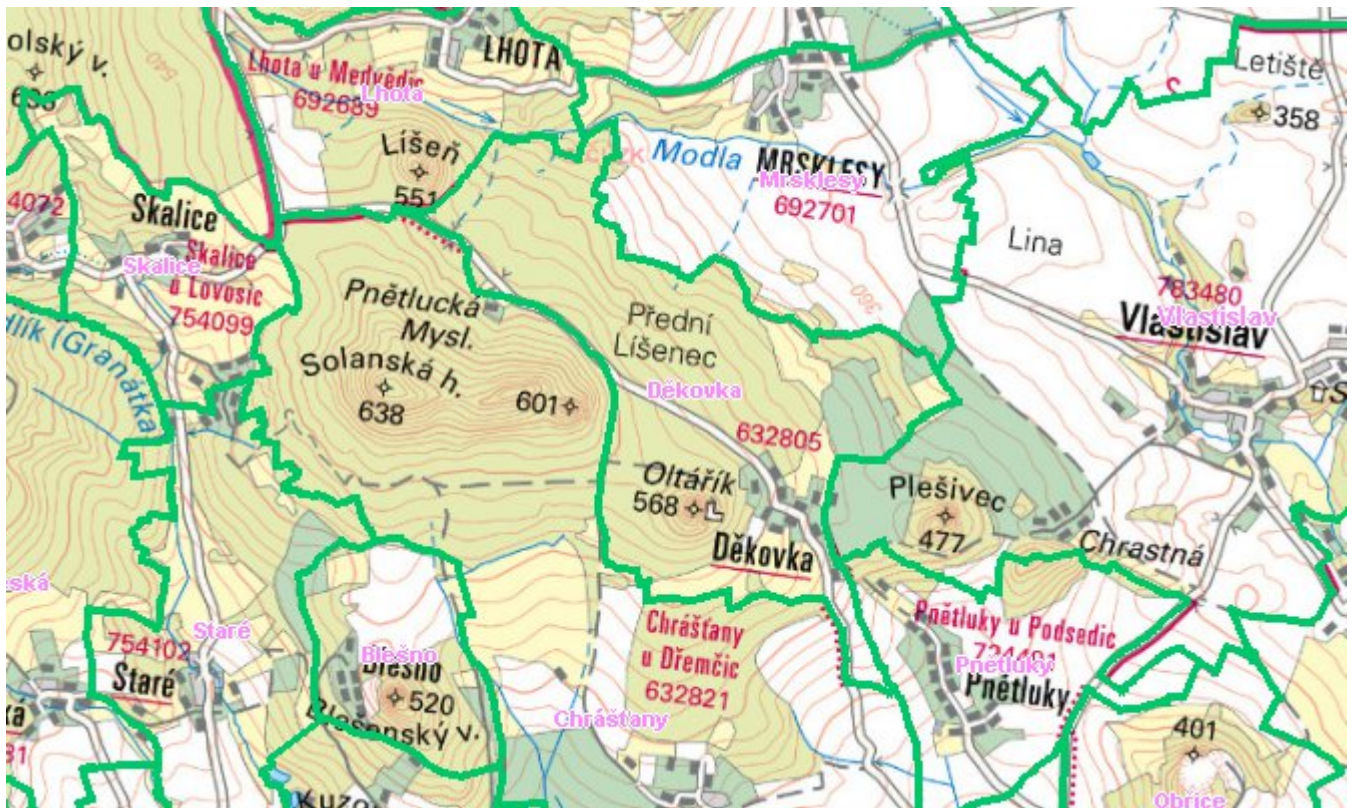

## F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	ČJ	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Lovosice	MULO 32090/2019	manipulační řád VD Dlažkovice	Další opatření vodoprávního úřadu	25. 9. 2019	<a href="#">PDF</a>