

Skršín - CZ042.3508.4209.0223.01

A. OBEC

Skršín

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Číslo obce PRVKUK | 0223 |
| Kód obce PRVKUK | CZ042.3508.4209.0223 |
| Kód obce | 567361 |
| Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP | 892 (4209) Most |



Členění obce

| Úplný kód části obce PRVKUK | Název části obce | Kód části obce PRVKUK | Kód části obce RÚIAN |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| CZ042.3508.4209.0223.01 | Skršín | 14870 | 148709 |

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Skršín leží v na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 310 – 340 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a 3 rekreačních objektů. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se velmi mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

B.2 Demografický vývoj

| Bydlící obyvatelé | Počet bydlících obyvatel | | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2002 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2030 |
| trvale bydlící | 97 | 96 | 95 | 94 | - | - |
| přechodně bydlící | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - |
| celkem | 105 | 104 | 103 | 102 | - | - |

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

| Počet připojených obyvatel | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 2002 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2030 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | - | - |

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Skršín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bečov OP-SK-MO.002 vodovodem OP-SK-MO.002.9. Zdrojem vody je VDJ Skršín – 1 x 100 m³ (357,70 / 361,00 m n. m.), do kterého se dodává voda z VDJ Bedřichův Světec. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

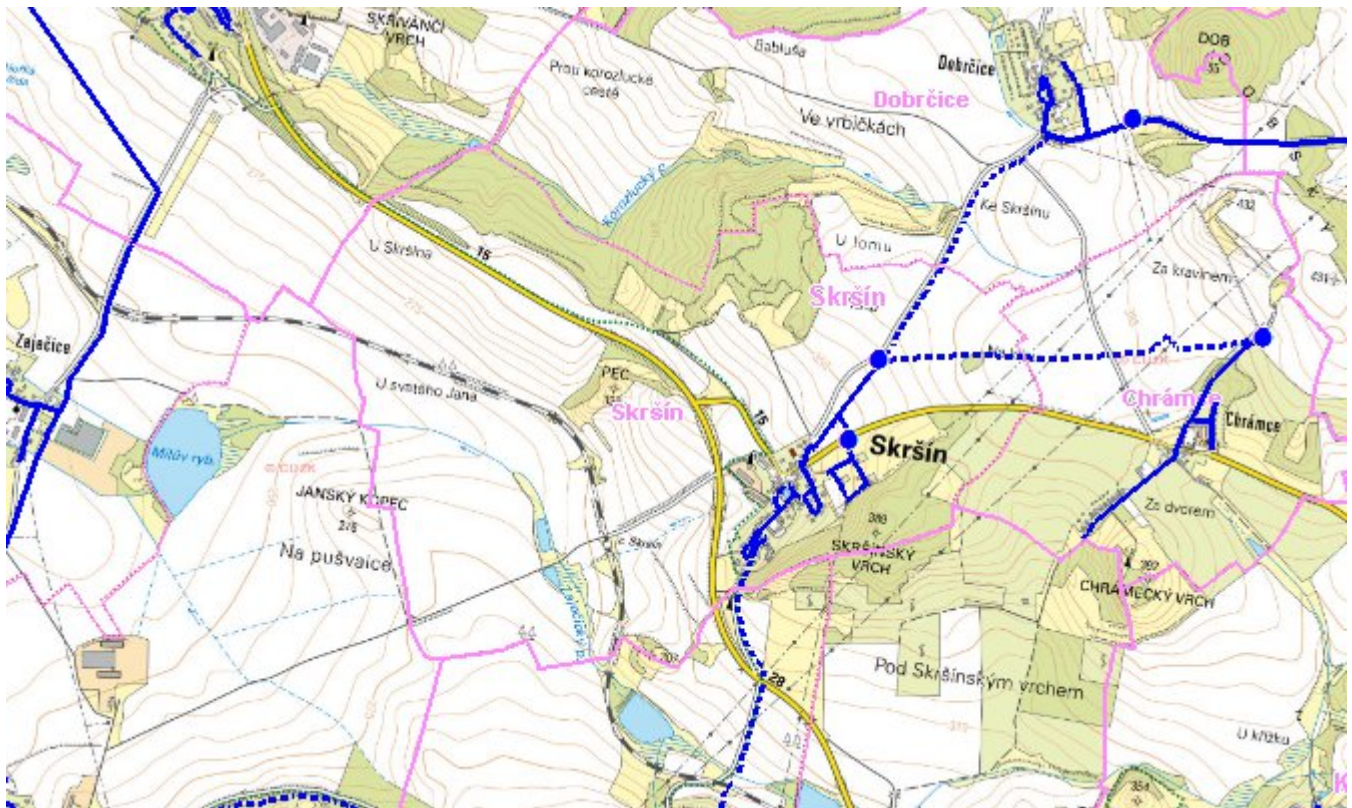

Bodové objekty

| Typ | Stav | Identifikátor | Popis | Objem | Objem - popis | Usnesení |
|-----------------|------|---------------|------------------------|-------|---------------------|-----------|
| Čerpací stanice | Stav | CS.MO 002/5 | CS.MO 002/5 Skršín | | | PRVK/2020 |
| Vodojem | Stav | VDJ.MO 002/6 | VDJ.MO 002/6 Skršín | | 1x100m ³ | PRVK/2020 |

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

| Počet připojených obyvatel | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 2002 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2030 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu


Obec Skršín nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 65 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole, od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septických se vsakováním a od 5 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány v domovních mikročistiřnách s odtokem do dešťové kanalizace, která je v majetku a správě obce Skršín.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a bezodtoké jímky rekonstruovány s vyvážením na ČOV Most.

V obci Skršín se navrhuje vybudovat gravitační kanalizaci z plastového potrubí DN 250 v délce 1561 m a mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod pro 200 EO s kalojemem, s odtokem zaústěným do bezejmenné vodoteče, pravého přítoku Zaječického potoka.

Mapa

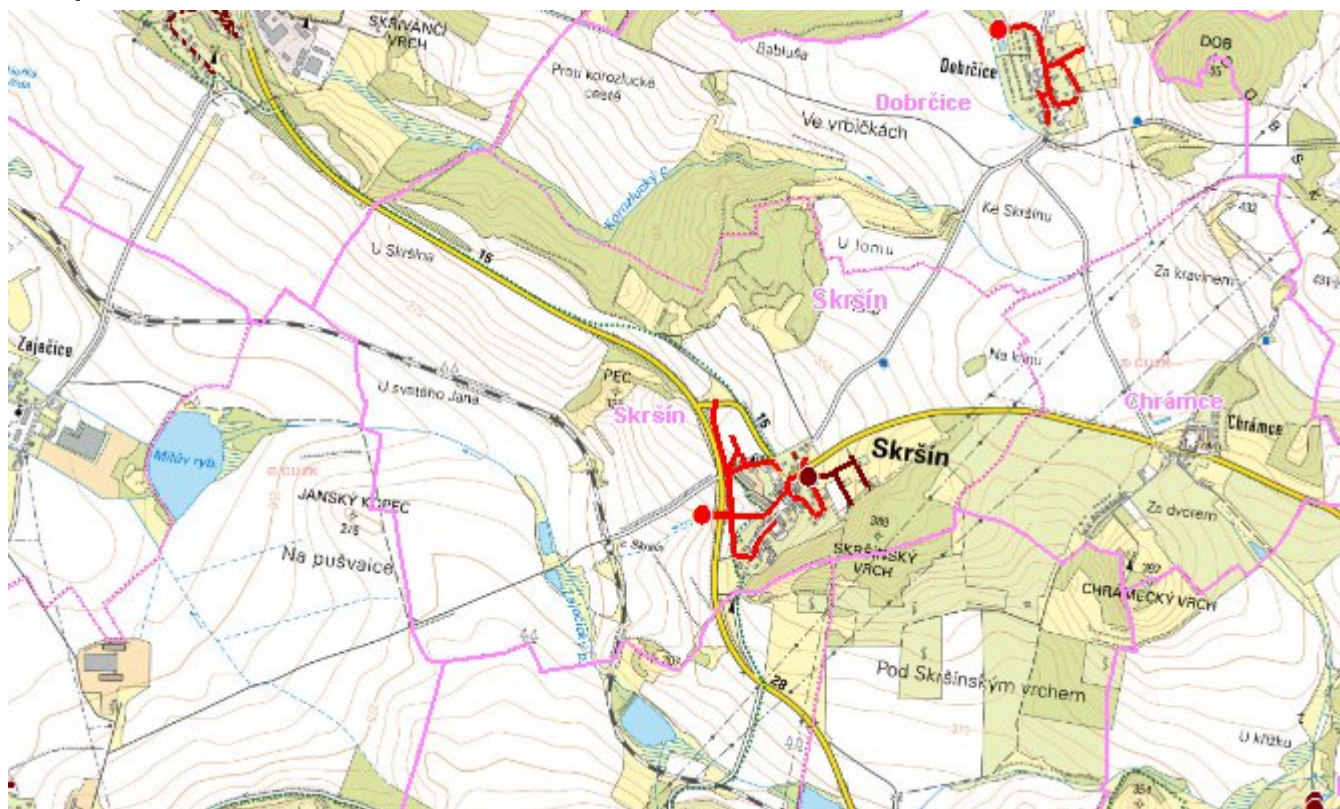

Bodové objekty

| Typ | Stav | Identifikátor | Popis | Kapacita | Kapacita - popis | Usnesení |
|-----|-------|---------------|------------|----------|------------------|-----------|
| ČOV | Stav | | ČOV Skršín | | | PRVK/2020 |
| ČOV | Návrh | | ČOV Skršín | | | PRVK/2020 |

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

| Typ investice | | |
|---------------|------------|---------|
| Vodovody | Kanalizace | Celkem |
| 0,0 | 1 491,0 | 1 491,0 |

Mapa

