

# Huntířov - CZ042.3502.4202.0021.03

## A. OBEC

### Huntířov

Číslo obce PRVKUK	0021
Kód obce PRVKUK	CZ042.3502.4202.0021
Kód obce	562521
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	728 (4202) Děčín



### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3502.4202.0021.03	Nová Oleška	04954	49549

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Huntířov - Nová Oleška leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 234,00 - 250,00 m n.m. Zástavba je částečně rozptýlená podél místní komunikace a místního potoka, bydlení individuální. Severním okrajem obce protéká Bynovecký potok, který náleží do povodí Labe a na katastru obce se dále nacházejí dva menší rybníky a Studený rybník, který je využíván pro rekreaci. Obec leží v CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída a v katastru obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. Rozvoj obce se nepředpokládá.

### B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	84	87	92	101	108	113
přechodně bydlící	96	96	26	30	30	30
<b>celkem</b>	<b>180</b>	<b>183</b>	<b>118</b>	<b>131</b>	<b>138</b>	<b>143</b>

# C. VODOVODY

## C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
80	83	89	131	138	143

## C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Nová Oleška je zásobena z místního vodovodu Nová Oleška (M-DC.034). Zdrojem vody je vrt (0,34 l/s), odkud je voda čerpána do vodojemu 15 m<sup>3</sup>. Vodovod je v majetku a správě obce. Na vodovod je napojeno 95% trvale bydlících obyvatel i rekreatantů.

## C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

S rozšiřováním vodovodní sítě se v současné době neuvažuje.

V územním plánu obce je uvažováno s výhledovou výstavbou vodovodu (po roce 2025) napojením na vodovod Huntířov Stará Oleška potrubím DN 100-150 dl. 1 km a vybudováním vodojemu 2x 100 m<sup>3</sup> společného pro Novou i Starou Olešku.


## C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Mapa

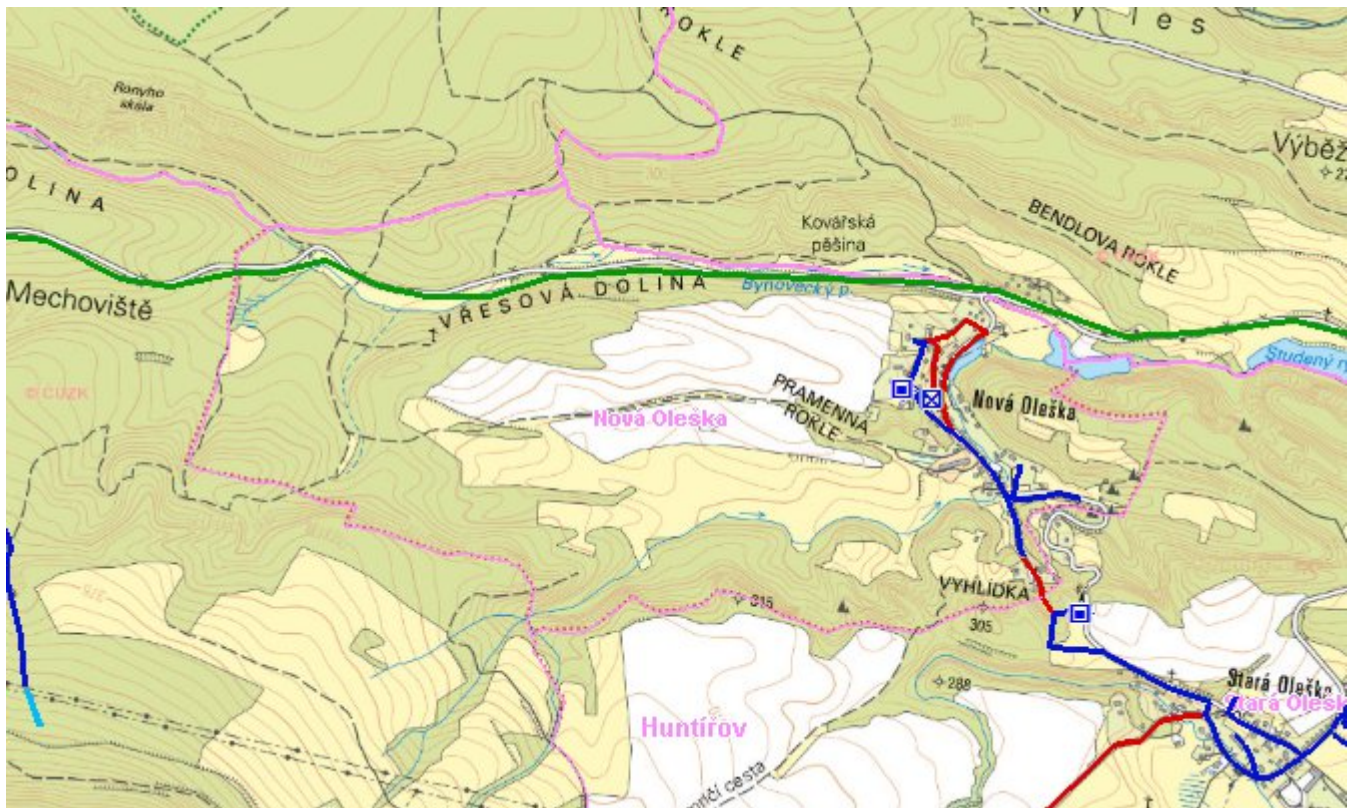

## Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav	CS.DC 034/1	NOVÁ OLEŠKA			PRVK\2021
Vodojem zemní	Stav	VDJ.DC 034/1	VDJ-NOVÁ OLEŠKA		15 m <sup>3</sup>	PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	ZD.DC 034/1	ZDROJ NOVÁ OLEŠKA			PRVK\2021

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	0	0

## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu


V Nové Olešce není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny 80% obyvatel do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice - 12 km a 20% obyvatel má septik s přepadem do vodoteče.

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a vsakovány do terénu.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Likvidaci odpadních vod s ohledem na malý počet stálých obyvatel a značný počet rekreačních objektů se navrhuje řešit individuálně. Předpokládá se likvidování splaškových vod hlavně v domovních mikročistírnách nebo bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Děčín a v septicích s doplněním o dočišťovací stupeň.

## Mapa

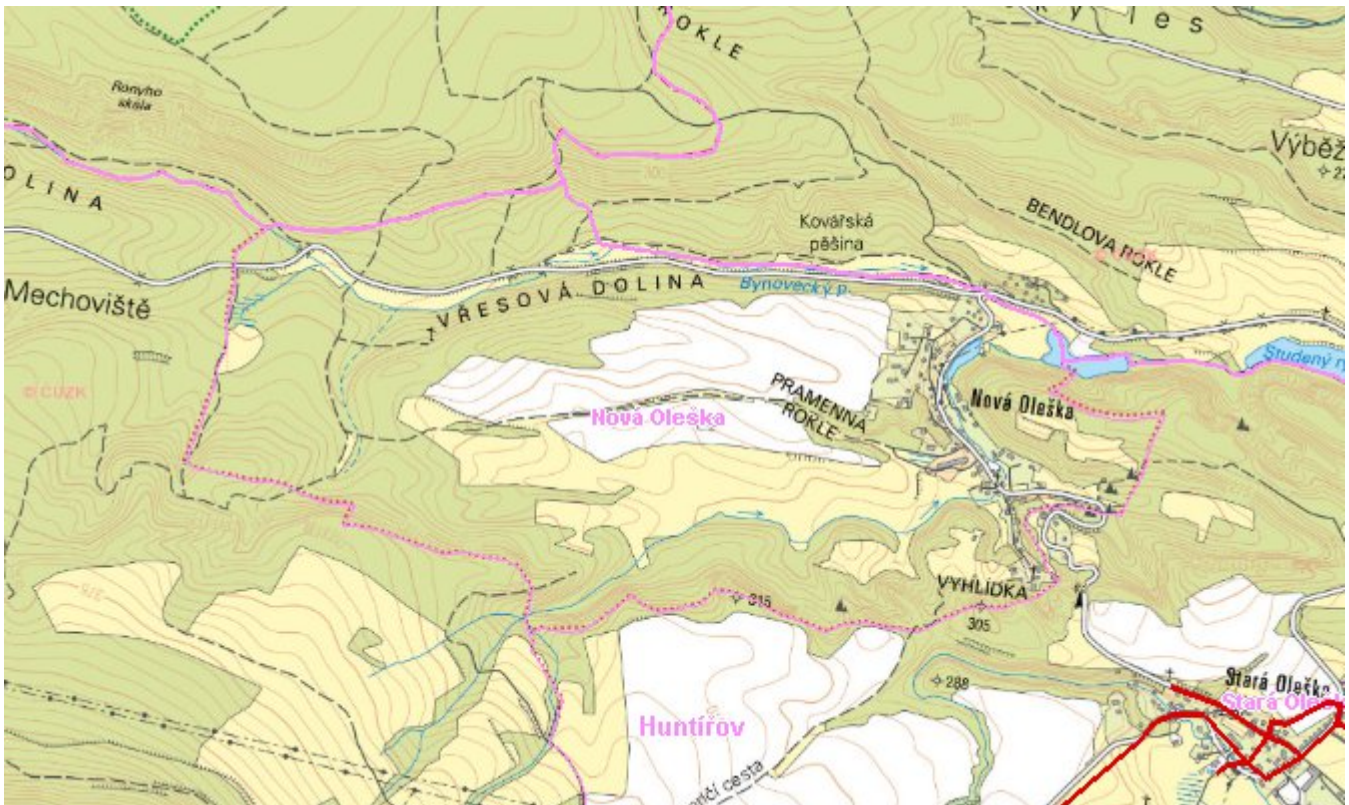

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
2 856,0	0,0	2 856,0

### Mapa



## F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	Čj	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Děčín	OZP/15419/2015/Pis	Revitalizace PBP Bynoveckého potoka	Další opatření vodoprávního úřadu	18. 2. 2015	<a href="#">PDF</a>