

Nepomyšl - CZ042.3507.4210.0231.05

A. OBEC

Nepomyšl

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Číslo obce PRVKUK | 0231 |
| Kód obce PRVKUK | CZ042.3507.4210.0231 |
| Kód obce | 566501 |
| Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP | 868 (4210) Podbořany |



Členění obce

| Úplný kód části obce PRVKUK | Název části obce | Kód části obce PRVKUK | Kód části obce RÚIAN |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| CZ042.3507.4210.0231.05 | Nová Ves | 12321 | 123218 |

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Nová Ves leží na úbočí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 500,00 - 530,00 m n. m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel s 18 rekreačními objekty. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

B.2 Demografický vývoj

| Bydlící obyvatelé | Počet bydlících obyvatel | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | 2002 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2030 |
| trvale bydlící | 9 | 8 | 7 | 6 | - | - |
| přechodně bydlící | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - |
| celkem | 60 | 59 | 58 | 57 | - | - |

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

| Počet připojených obyvatel | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 2002 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2030 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Nová Ves nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami. Kvalita vody v domovních studních nevyhovuje z hlediska vyhl. 376/2000 Sb. v těchto ukazatelích stanovujících obsah dusičnanů a bakteriologické znečištění. Vydátnost studní je dostatečná. Pitná voda se dováží z obce Nepomyšl.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

S ohledem na nízký počet trvale bydlících obyvatel a jejich stávající úbytek neplánujeme v obci budovat novou vodovodní síť a zásobování i nadále řešit individuálně dovážením balené pitné vody z Nepomyšle.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

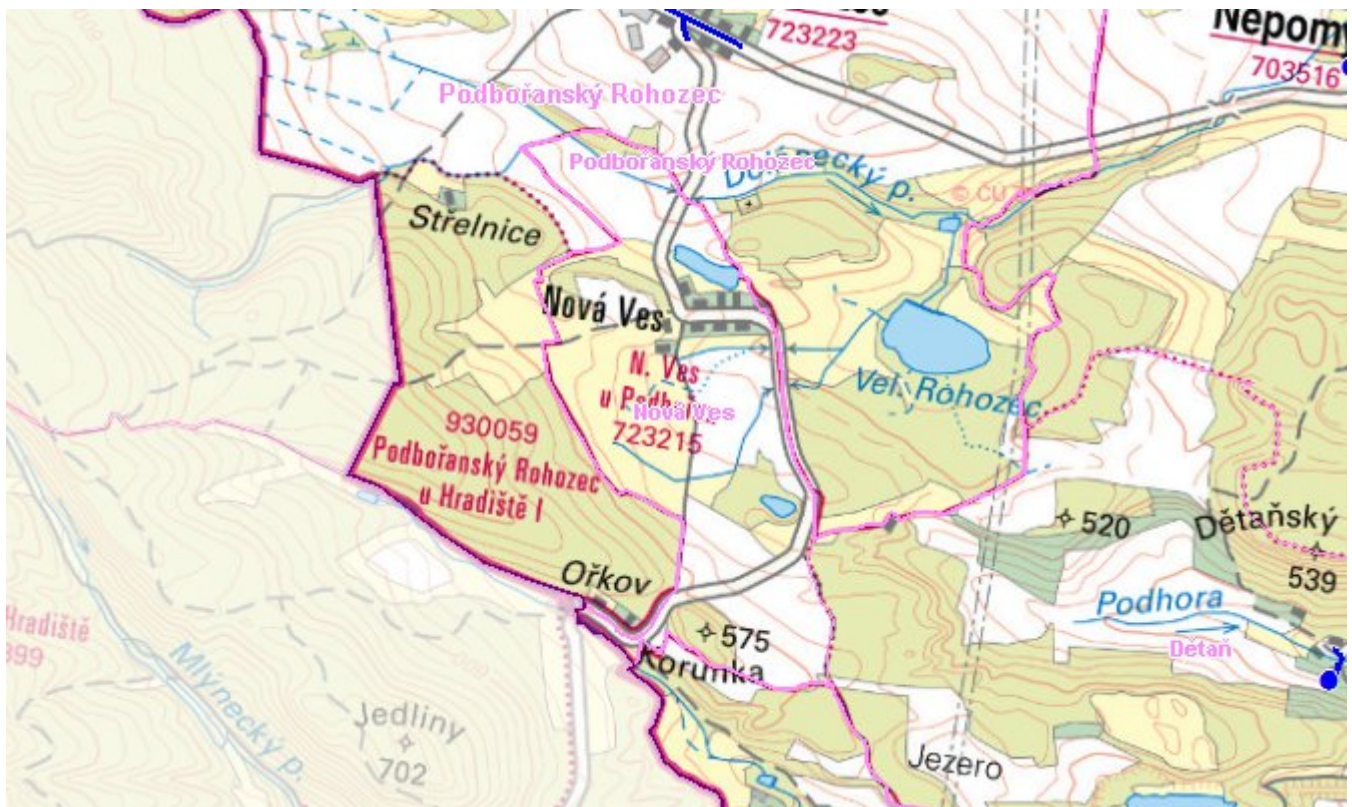

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

| Počet připojených obyvatel | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 2002 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2030 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |


D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Nová Ves nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septikách se vsakováním.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost obce Nová Ves není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci septiků na MČOV.

Mapa

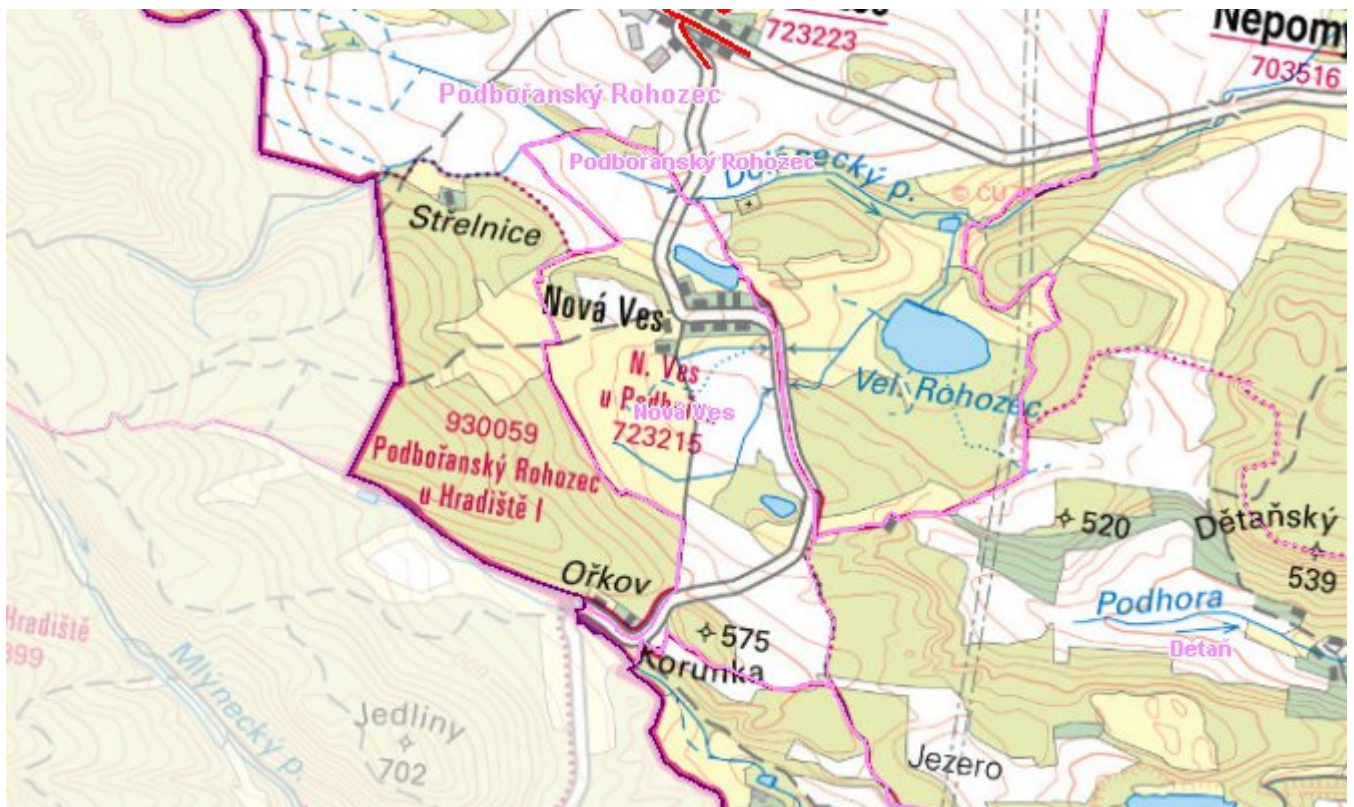

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

| Typ investice | | |
|---------------|------------|--------|
| Vodovody | Kanalizace | Celkem |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Mapa

