

Martiněves - CZ042.3506.4211.0256.02

A. OBEC

Martiněves

Číslo obce PRVKUK	0256
Kód obce PRVKUK	CZ042.3506.4211.0256
Kód obce	565253
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	841 (4211) Roudnice nad Labem



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3506.4211.0256.02	Charvatce	09201	92011

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Martiněves - Charvatce leží východně od obce Mšené - lázně a jižně od obce Martiněves. Trvale zde žije do 210 obyvatel, je zde 19 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná z rodinných domků, jsou zde také bytové jednotky a ZD Charvatce (rostlinná, živočišná a přidružená výroba, jatka). Charvatce spadají do Podřipska, rozkládají se v nadmořské výšce 250 - 263 m n.m., území náleží do povodí řeky Ohře a je zde koupaliště. Svým územím Charvatce plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírné zvýšení počtu obyvatel. Nová výstavba se plánuje podél komunikace, která spojuje Charvatce a Mšené - lázně.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	203	209	219	230	-	-
přechodně bydlící	78	78	78	78	-	-
celkem	281	287	297	308	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
201	207	217	228	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Charvatce je zásobena ze skupinového vodovodu Martiněves (SK-LT.018.2).

Skupinový vodovod Martiněves zásobuje obec Martiněves, Charvatce a Radešín. Zdrojem jsou zářezy Martiněves (Za tratí) a Martiněves – vývěr (Močidla). Oba zářezy jsou svedeny do čerpací jímky, z které se přes Martiněves čerpá pitná voda do věžového vodojemu Martiněves 150 m³ (291,10/285,10). Z tohoto vodojemu je zásobním řadem AC 125 zásobována obec Charvatce a Radešín. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zářezy Martiněves nekvalitní v parametrech SO₄.

Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 99% obyvatel.

Vodovod je z roku 1964, je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobení Charvatců se nebude v budoucnosti měnit.

Je nutné provést výměnu všech azbestocementových řadů.

Pokud budou v budoucnu vznikat potíže v zásobování vzhledem k objemu stávající akumulace a kvality zdrojů, bude výhledově možné skupinu propojit s vodovodem Mšené - lázně, který náleží do skupinového vodovodu Libochovice.

Pro nemocnici se 125 lůžky a dům důchodců s 200 lůžky je potřeba počítat s přepokládanou potřebou vody a množstvím splaškových vod 88 a 100 m³/den.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

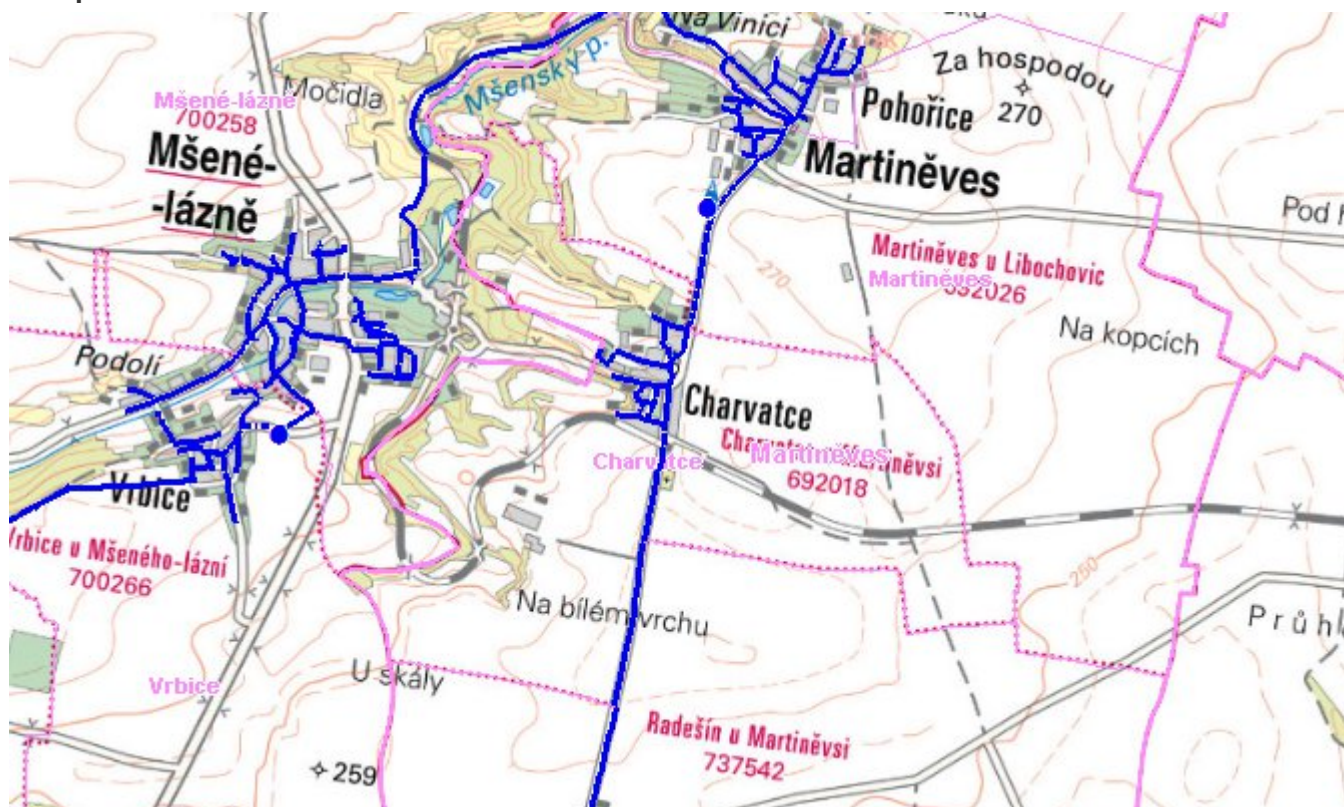

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	228	-	-

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části obce Martiněves - Charvatcích není v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100%), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do terénu.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu


V místní části obce Martiněves - Charvatcích je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě.

Doporučovaná varianta C studie se zabývá možností vybudování souvislé kanalizační sítě v obci Martiněves, Charvatce a Radešín, která bude navzájem propojená čerpacími stanicemi v obcích Martiněves a Radešín, které budou čerpat splaškové odpadní vody do kanalizačního systému v obci Charvatce. Obec Charvatce bude napojena pomocí kanalizačního přivaděče na kanalizaci v obci Mšené - lázně.

V obci uvažujeme s vybudováním větvové stokové kanalizační sítě, jejíž součástí bude i kanalizační přivaděč končící v poslední šachtě kanalizace v obci Mšené - lázně. Obec je výškově rozdělena na dvě přirozená povodí, proto bude nutné kanalizaci doplnit o čerpací stanici splaškových odpadních vod s výtlačkem. Úhrnná délka stokové kanalizační sítě bude 3,130 km, spolu s 95 revizními šachtami. Celkem je možno uvažovat s odkanalizováním cca 250 EO.

Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV obce Mšené - Lázně nebo ČOV Roudnice nad Labem.

Mapa

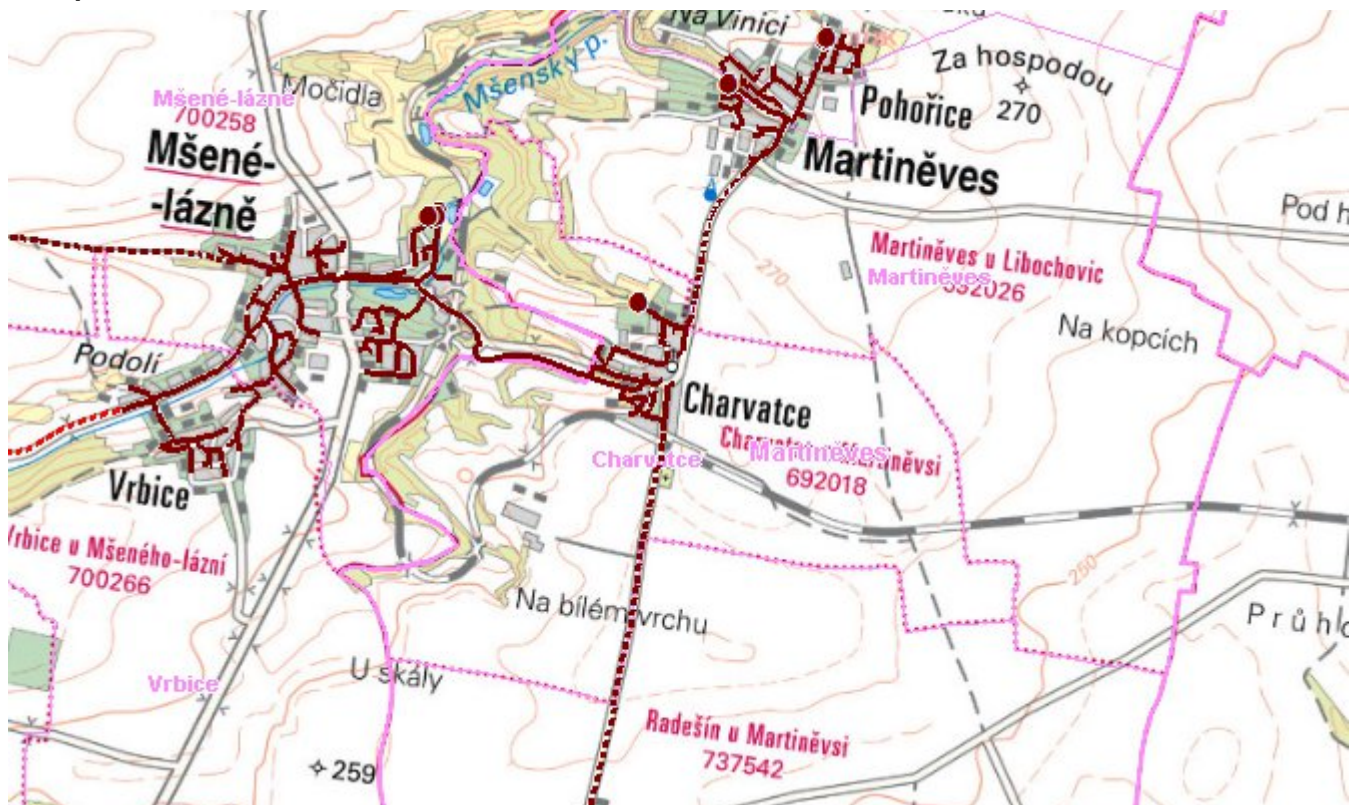

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav		Charvatce u Martiněvsi			PRVK/2020

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

