

# Krásná Lípa - CZ042.3502.4212.0273.05

## A. OBEC

### Krásná Lípa

Číslo obce PRVKUK	0273
Kód obce PRVKUK	CZ042.3502.4212.0273
Kód obce	562611
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	736 (4212) Rumburk



### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3502.4212.0273.05	Krásný Buk	07362	73628

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Krásná Lípa - Krásný Buk leží na západ od Varnsdorfu, v nadmořských výškách 398,00 - 440,00 m n.m. Jedná se o obec s 105 trvale žijícími obyvateli s 9 objekty využívanými pro rekreaci a pěti ubytovacími zařízeními (83 lůžek). Zástavba venkovského charakteru z rodinných domků je soustředěná, po okrajích rozptýlená. Obcí protéká Křinice a tři místní potoky. Území náleží do povodí Labe, do CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída.

Předpokládá se mírný rozvoj obce převážně v oblasti turistiky a sportu.

### B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	93	99	61	101	99	98
přechodně bydlící	195	201	0	0	0	0
<b>celkem</b>	<b>288</b>	<b>300</b>	<b>61</b>	<b>101</b>	<b>99</b>	<b>98</b>

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
77	82	90	24	54	79

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Část obce Krásný Buk je zásobována ze skupinového vodovodu Varnsdorf – Chřibská (SK-DC.002.11) z rozvodné sítě Krásné Lípy potrubím DN 80 délky 1,059 km. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní.

Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a v provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Pro zásobení Krásného Buku, Sněžné, Vlčí Hory a Zahrad se vybuduje přívodní řad z Krásné Lípy přes Krásný Buk – potrubí DN 80 dl. 802 m, rozvody po obci DN 50 dl. 245 m. Výstavba je předpokládána až po roce 2030.


### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

# Mapa

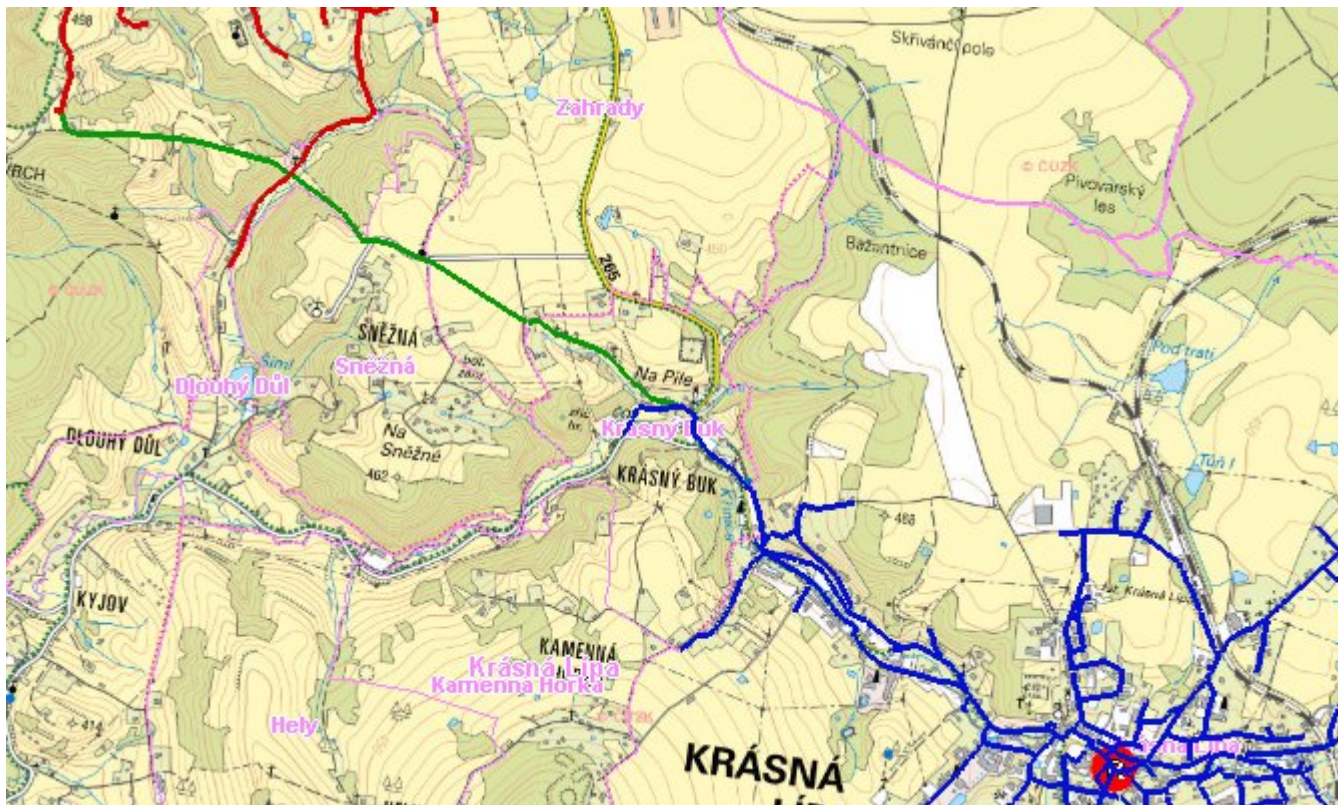

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	41	41	98

### D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Krásném Buku je vybudována oddílná splašková kanalizace, která je zaústěna na místní ČOV Krásná Lípá.

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a vsakovány do terénu.

### D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Ve výhledu po roce 2025 se plánuje odkanalizování zbývajících částí o DN 300 v dl. cca 0,5 km.



# Mapa



## Bodové objekty


Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Stav		ČOV Krásná Lída nová			PRVK\2021
Čerpací stanice	Stav		ČSOV Krásná Lída - Kyjovská			PRVK\2021
Výústní objekt	Stav					PRVK\2021
Výústní objekt	Stav		Vyust Krásná Lída nová ČOV			PRVK\2021

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	4 900,0	4 900,0

### Mapa

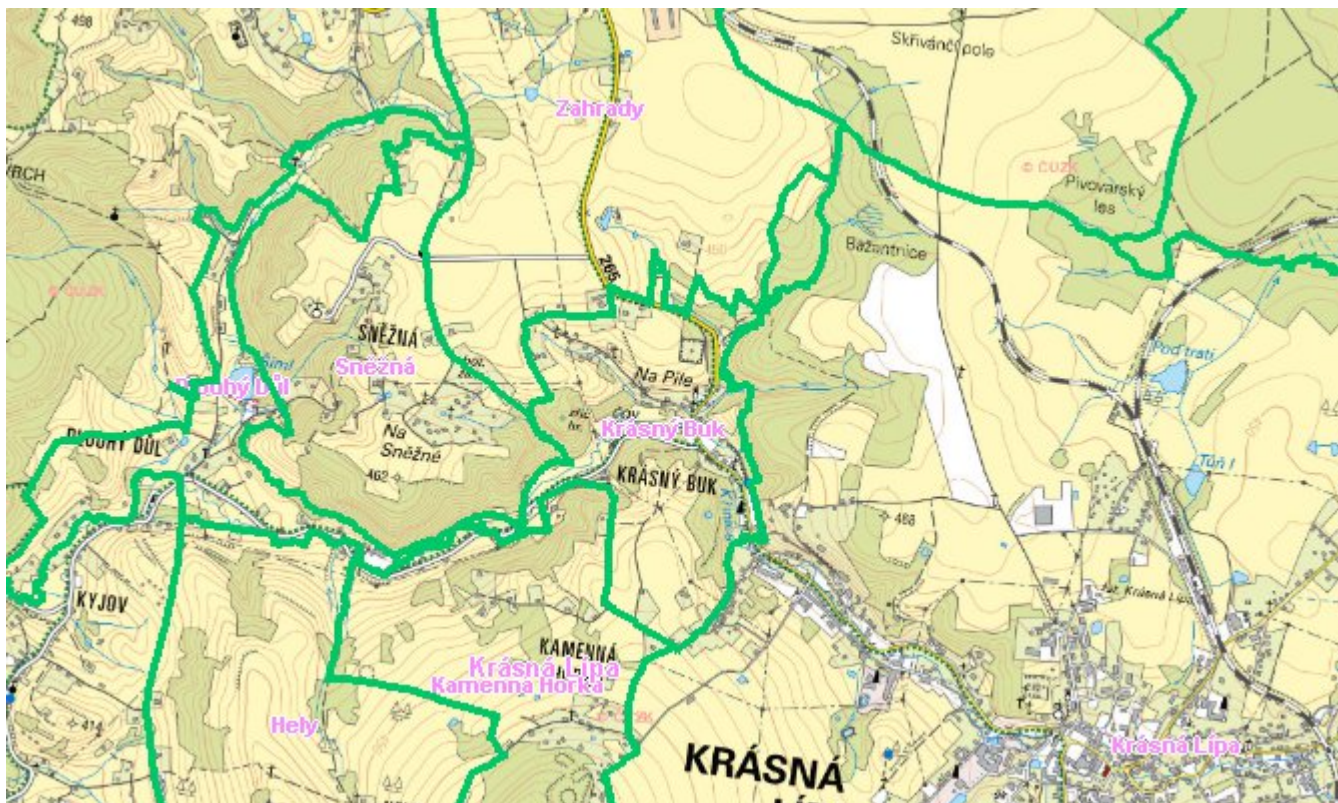

## F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	ČJ	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
-----------------	----	------------------	--------	--------------	---------