


Bystřany - CZ042.3509.4213.0283.02

A. OBEC

Bystřany

Číslo obce PRVKUK	0283
Kód obce PRVKUK	CZ042.3509.4213.0283
Kód obce	567477
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	914 (4213) Teplice

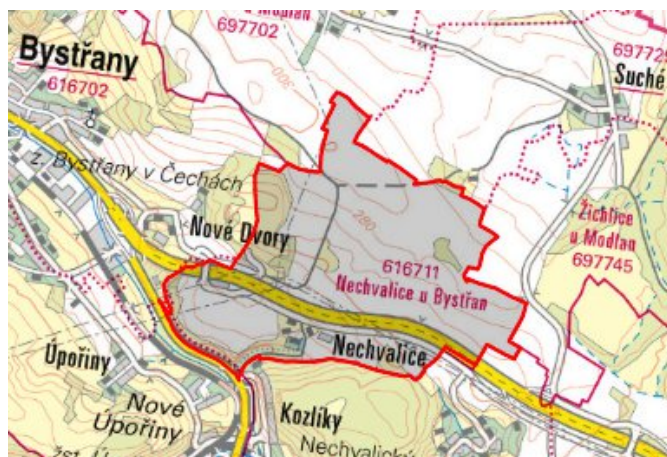

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3509.4213.0283.02	Nechvalice	01671	16713

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Nechvalice leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří rodinné domy podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 215 – 230 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře. V obci jsou omezené pracovní příležitosti.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	10	11	11	19	23	26
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0
celkem	10	11	11	19	23	26

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
10	11	13	16	19	21

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Nechvalice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bystřany OF-SK-TP.015 vodovodem OF-SK-TP.015.5. Zdrojem vody je VDJ Bystřany – 2 x 2500 m³ (267,00 / 272,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z přívodního řadu OC DN 700 vodárenské soustavy Fláje. Vzhledem k vyšším tlakům vody musí mít majitelé objektů osazeny redukční ventily. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu


Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola. Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobování pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

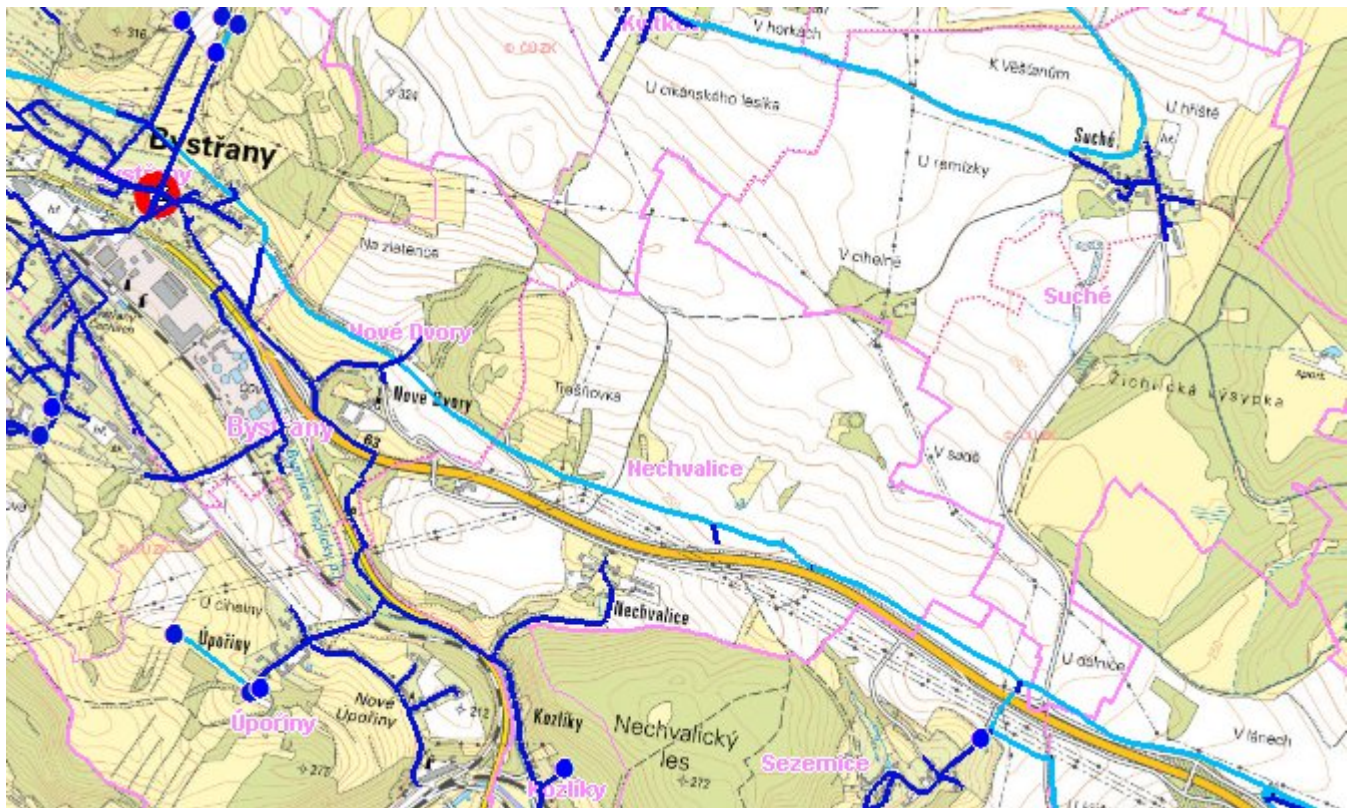

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	0	0


D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Nechvalice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Bystřany.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Bystřany.

Mapa

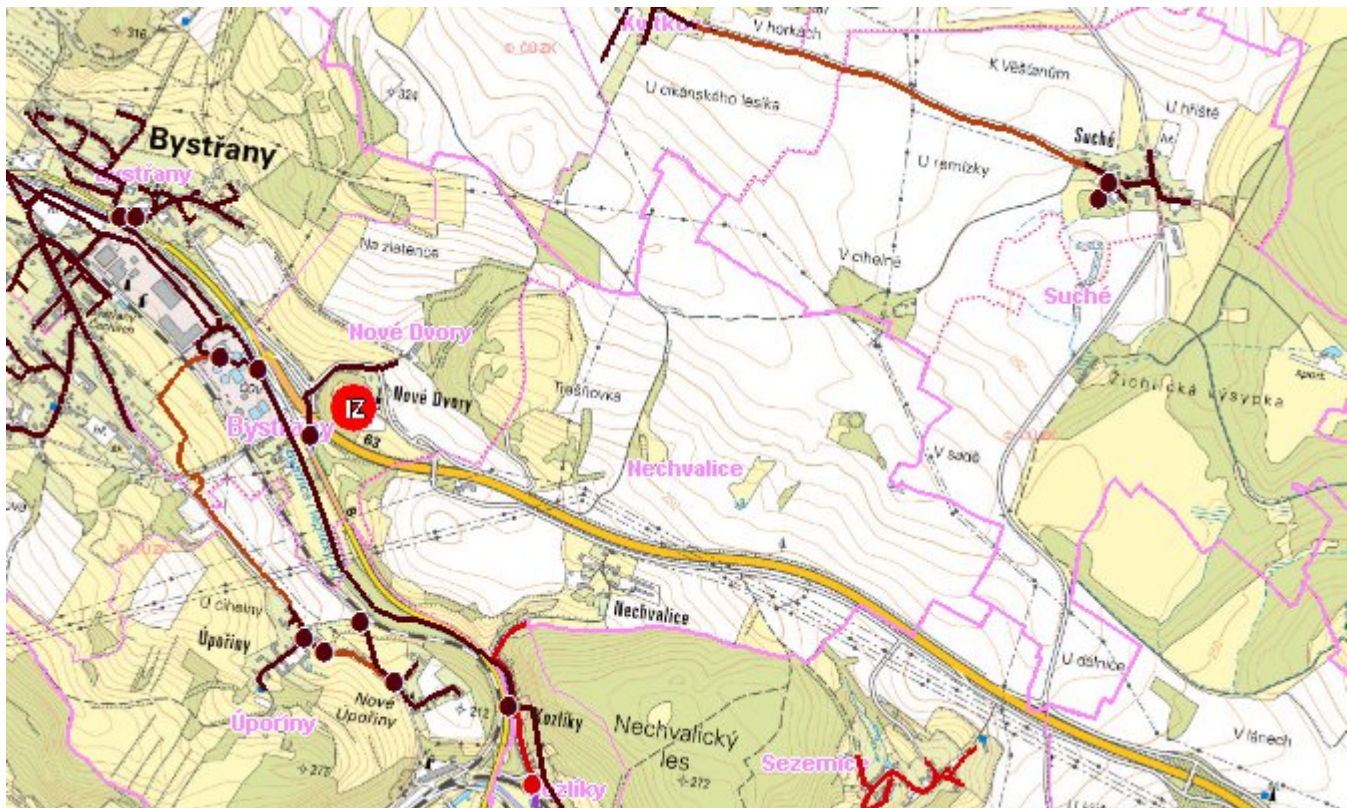

Bodové objekty


Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

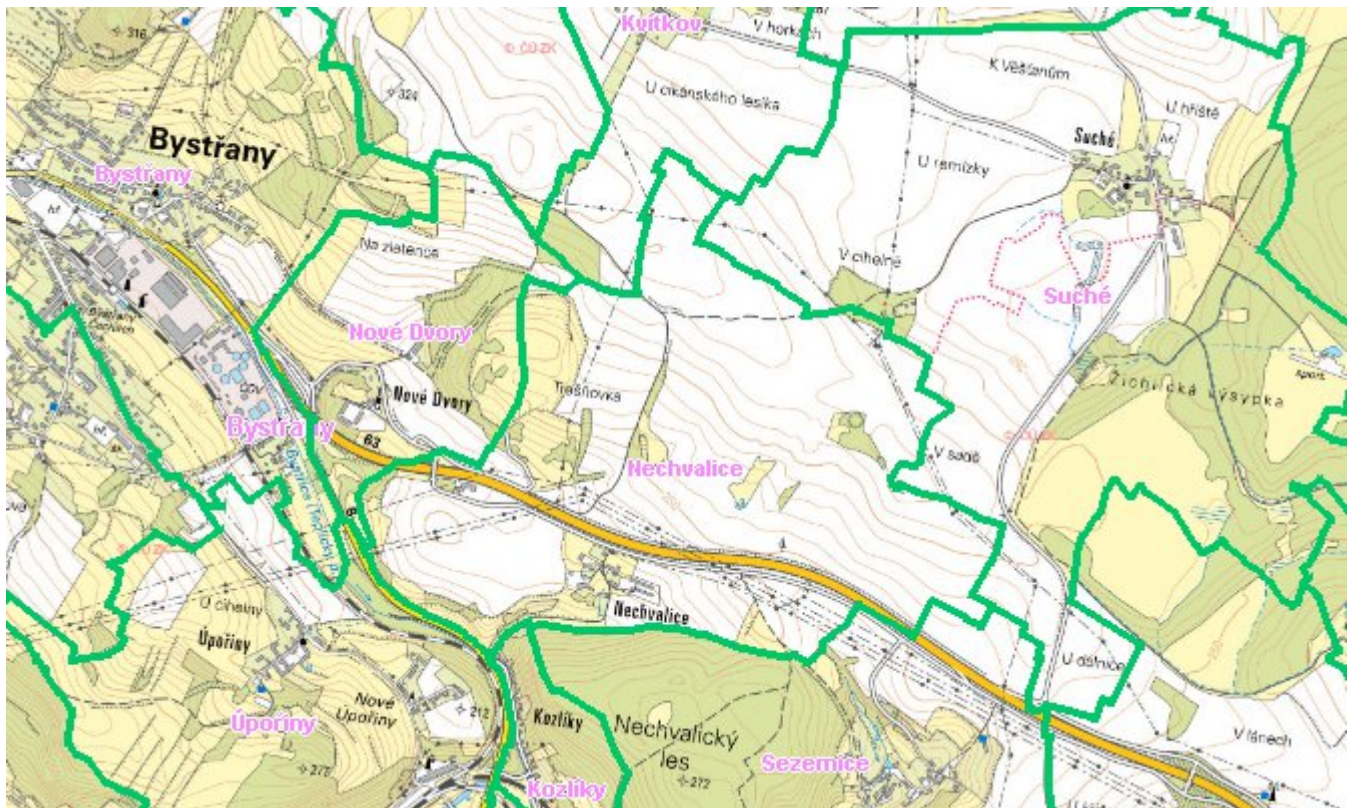

F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	Čj	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Teplice	MgMT/132951/2018/Po	A-142 Vodní nádrž Úpořiny - k.ú. Bystřany Světica - SPÚ	Nakládání s vodami , Stavební povolení k vodním dílům	23. 5. 2019	PDF
Teplice	MgMT/116453/2016/Po	S-676 Vrty pro tepelné čepdalo - pí. Sýbová, k.ú. Bystřany	Nakládání s vodami	21. 11. 2016	PDF