

Bystřany - CZ042.3509.4213.0283.03

A. OBEC

Bystřany

Číslo obce PRVKUK	0283
Kód obce PRVKUK	CZ042.3509.4213.0283
Kód obce	567477
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	914 (4213) Teplice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3509.4213.0283.03	Nové Dvory	19810	198102

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Nové Dvory leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice - stupeň II.C Zástavbu tvoří rodinné domy podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 185 - 210 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale žijících obyvatel. Území náleží do povodí řeky Ohře. Do roku 2015 se předpokládá výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou omezené pracovní příležitosti.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	38	53	80	107	-	-
přechodně bydlící	0	0	0	0	-	-
celkem	38	53	80	107	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
38	53	80	107	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Nové Dvory jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bystřany OFSKTP.015 vodovodem OF-SK-TP.015.4. Zdrojem vody je VDJ Bystřany – 2 x 2500 m³ (267,00 / 272,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z přírodního řadu OC DN 700 vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu


S ohledem na vysoké procento úniků vody v síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola. Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

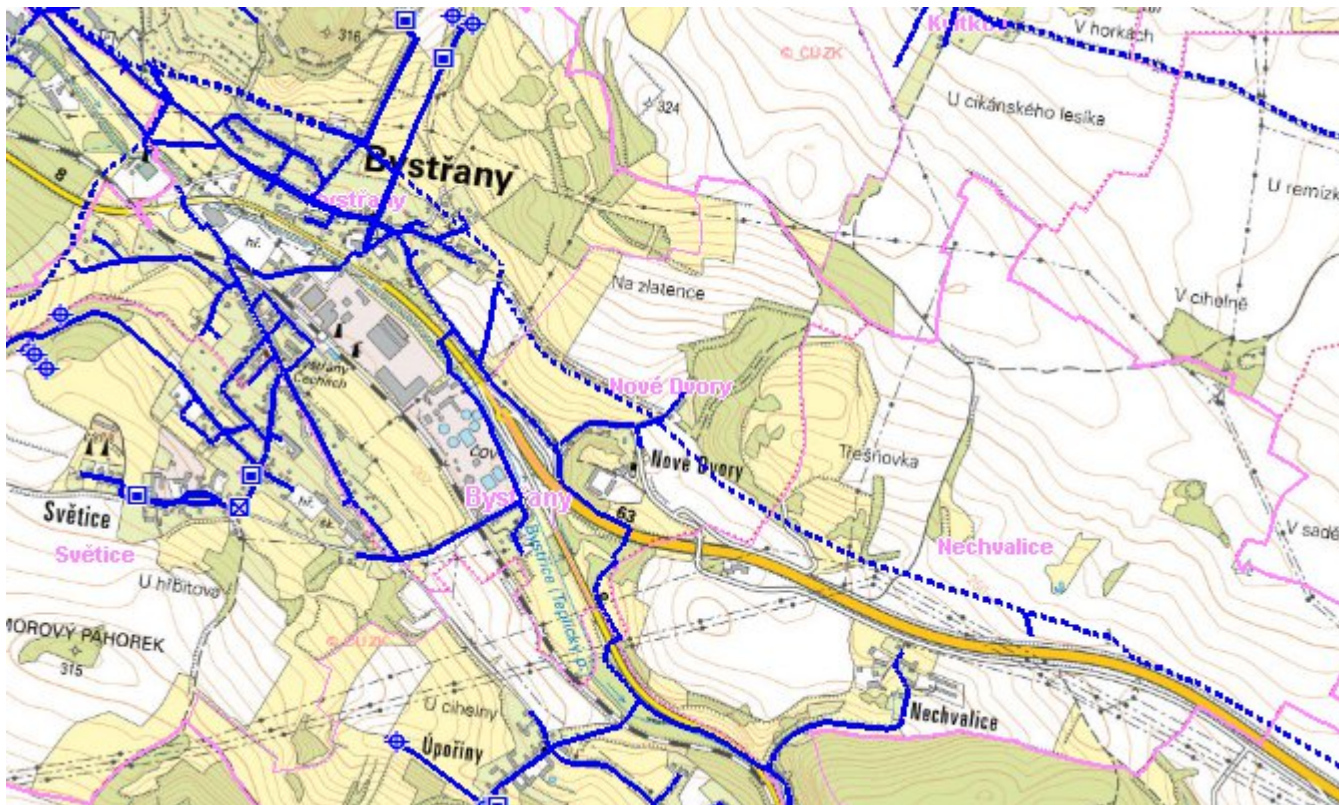

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	-	-


D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Nové Dvory má jednotný kanalizační systém K-TP.039-J.N. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septických s odtokem do kanalizace. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

U nové výstavby budou do roku 2015 odpadní vody čištěny v domovní ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV.

Mapa

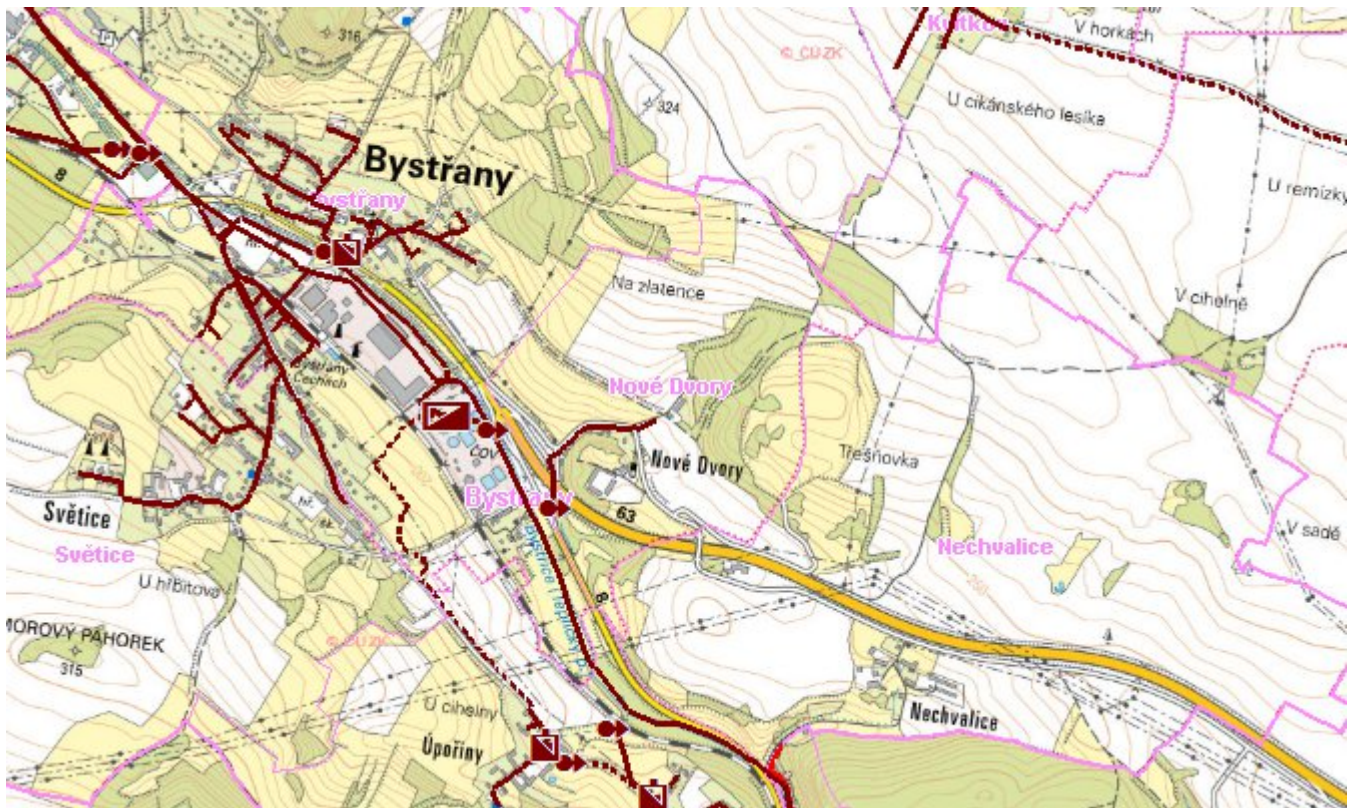

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Výústní objekt	Stav		Nové Dvory			PRVK/2020

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	630,0	630,0

Mapa

