

Bystřany - CZ042.3509.4213.0283.05

A. OBEC

Bystřany

Číslo obce PRVKUK	0283
Kód obce PRVKUK	CZ042.3509.4213.0283
Kód obce	567477
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	914 (4213) Teplice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3509.4213.0283.05	Úpořiny	01674	16748

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Úpořiny leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 185 – 230 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká potok Bystřice. Do roku 2015 se předpokládá nárůst obyvatel cca o 20 %. V obci jsou omezené pracovní příležitosti.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	163	171	185	200	-	-
přechodně bydlící	0	0	0	0	-	-
celkem	163	171	185	200	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
35	64	117	190	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Úpořiny je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bystřany OFSKTP.015 vodovodem OF-SK-TP.015.3. Zdrojem je VDJ Úpořiny - 1 x 30 m³ (226,25 / 229,04 m n. m.), do kterého voda přitéká z VDJ Bystřany - 2 x 2500 m³ (267,00 / 272,00 m n. m.) zásobovaného z přívodního řadu OC DN 700 vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojeno 21% obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající vodovod je bez větších provozních problémů.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

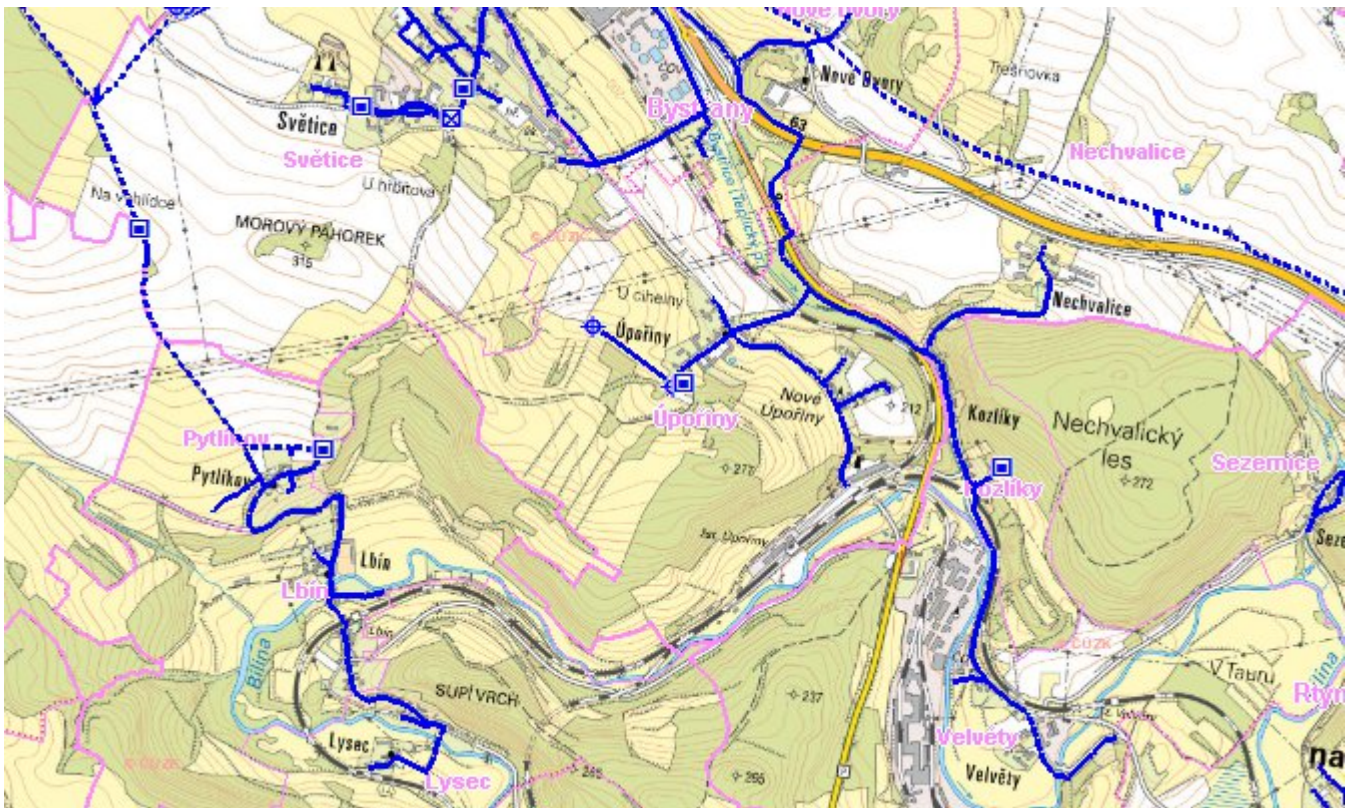

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav	VDJ.TP 015/3	VDJ Úpořiny - VDJ.TP 015/3		30m ³	PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	ZD.TP 015/3	Úpořiny - ZD.TP 015/3			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	ZD.TP 015/3	Úpořiny - ZD.TP 015/3			PRVK/2020

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	-	-


D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Úpořiny má jednotný kanalizační systém K-TP.011-J.N. Odpadní vody od 19 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s vypouštěním do kanalizace a 81 % obyvatel má septiky s vypouštěním do vodoteče. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

U nové výstavby budou do roku 2015 odpadní vody čištěny v domovní ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV.

Mapa

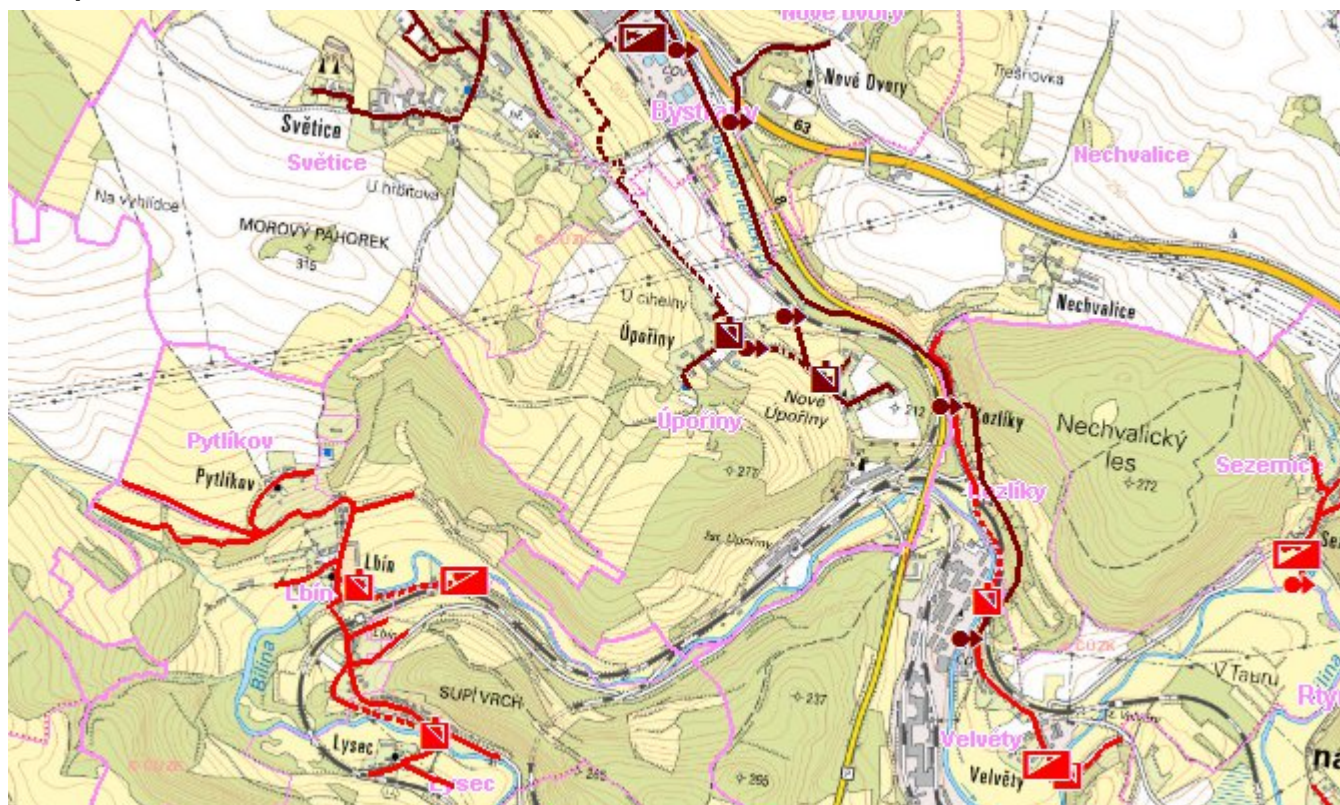

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav		Úpořiny U kapličky			PRVK/2020
Čerpací stanice	Stav		Úpořiny Lesní			PRVK/2020
Výústní objekt	Stav		Úpořiny - Pražská čp.13			PRVK/2020
Výústní objekt	Stav		Úpořiny - u trati			PRVK/2020

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	960,0	960,0

Mapa

