

Osek - CZ042.3509.4213.0299.03

A. OBEC

Osek

Číslo obce PRVKUK	0299
Kód obce PRVKUK	CZ042.3509.4213.0299
Kód obce	567779
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	914 (4213) Teplice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3509.4213.0299.03	Hrad Osek	11296	112968

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Osek - Hrad leží na úbočí Krušných hor. Obec leží v CHOPAV Krušné hory v nadmořské výšce 330 - 400 m n. m. Svým územím zasahuje do ochranného pásma I.stupně vodních zdrojů Dlouhá Louka, Hrad Osek a Dolní Háj. Zástavbu tvoří rodinné domy a rekreačními objekty situované podél komunikace. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a je zde 15 rekreačních objektů. Obcí protéká Osecký potok. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	50	55	64	74	-	-
přechodně bydlící	38	35	31	28	-	-
celkem	88	90	95	102	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
27	33	44	60	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Osek-Hrad je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Hrad Osek M-TP.018. Zdrojem vody je prameniště Osek – hrad, ze kterého je zásobován VDJ Osek – Hrad – 2 x 7,5 m³ (546,50 / 547,56 m n. m.). Na vodovod je napojeno 54 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu


Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola. Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

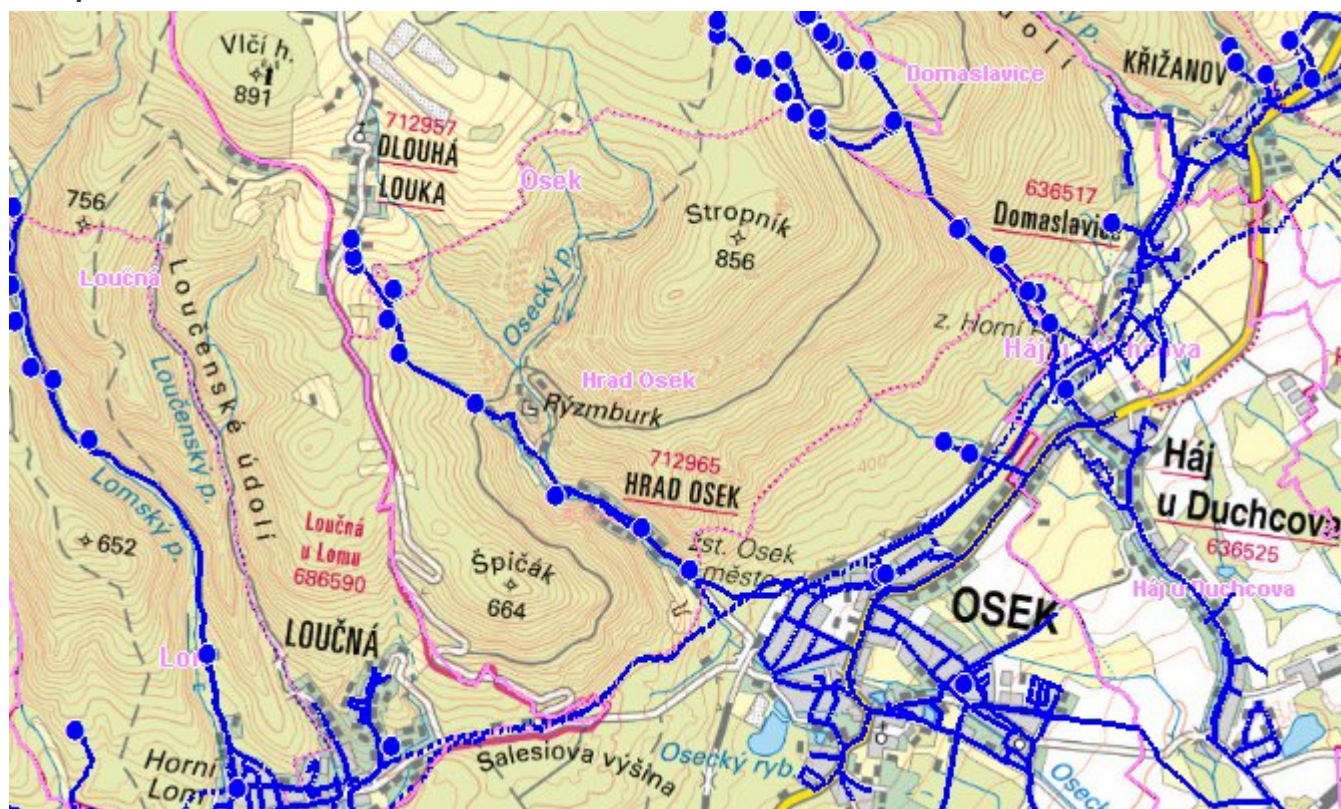

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav	VDJ.TP 018/2	VDJ Osek-Rýzmburk (neprovozuje SČVK) - VDJ.TP 018/2		250m ³	PRVK/2020
Vodojem	Stav	VDJ.TP 018/3	VDJ Osek-Na Výsluní - VDJ.TP 018/3		1300m ³	PRVK/2020
Vodojem	Stav	VDJ.TP 018/1	VDJ Osek-hrad - VDJ.TP 018/1		2x7,5m ³	PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Dolní Háj 4f	zářezy Dolní Háj - ZD.TP 019/2			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Dolní Háj 4d	zářezy Dolní Háj - ZD.TP 019/2			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Dlouhá Louka PJ23a	zářezy Dlouhá Louka - ZD.TP 019/1			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Dlouhá Louka PJ23c	zářezy Dlouhá Louka - ZD.TP 019/1			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Dlouhá Louka PJ20b	zářezy Dlouhá Louka - ZD.TP 019/1			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Dlouhá Louka PJ20c	zářezy Dlouhá Louka - ZD.TP 019/1			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Hrad Osek 4	prameniště Hrad Osek - ZD.TP 018/1			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Hrad Osek 1a	prameniště Hrad Osek - ZD.TP 018/1			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Hrad Osek 2b	prameniště Hrad Osek - ZD.TP 018/1			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Dlouhá Louka PJ23b	zářezy Dlouhá Louka - ZD.TP 019/1			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Dlouhá Louka PJ20a	zářezy Dlouhá Louka - ZD.TP 019/1			PRVK/2020

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	-	-


D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Osek – hrad nemá kanalizaci. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole a 30 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost obce Osek – Hrad není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou septiky intenzifikovány na MČOV a bezodtokové jímky a vyvážením na ČOV Bystřany budou rekonstruovány.

Mapa

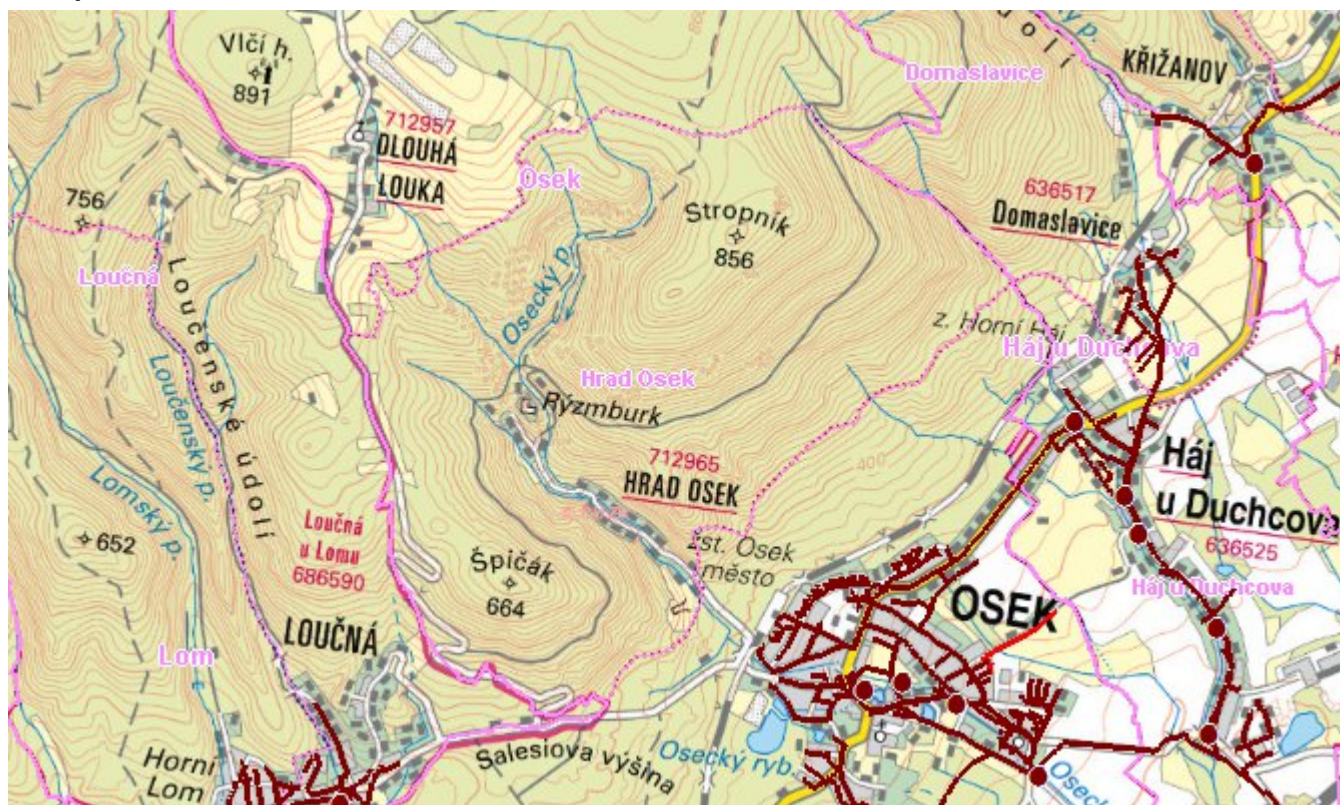

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	972,0	972,0

Mapa

