

Habrovany - CZ042.3510.4214.0309.01

A. OBEC

Habrovany

Číslo obce PRVKUK	0309
Kód obce PRVKUK	CZ042.3510.4214.0309
Kód obce	567957
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	922 (4214) Ústí nad Labem



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3510.4214.0309.01	Habrovany	03639	36391

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Habrovany leží jižně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 230 - 250 m n. m. Jedná se o obec do 190 trvale bydlících obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Nepředpokládá se nárůst obyvatel. V obci je rybník a dvě požární nádrže. Protéká zde Radejčinský potok. Obec náleží do povodí Labe a do CHKO České středohoří a nezasahuje do žádného ochranného pásma. V obci nejsou pracovní příležitosti.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	185	185	185	185	-	-
přechodně bydlící	0	0	0	0	-	-
celkem	185	185	185	185	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
37	67	116	176	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Habrovany je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Dolní Zálezly OZSKUL.024 vodovodem OZ-SK-UL.024.2. Zdrojem vody je VDJ Habrovany – 1 x 250 m³ (270,00 / 273,30 m n. m.), který je zásobován vodou z oblastního vodovodu Žernoseky. Do vodojemu je čerpáno z čerpací stanice Radejčín. Na vodovod je napojeno 20 % obyvatel. 80 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. Vodovod je v majetku SVS a.s., vodojem v majetku fyzické osoby a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu


Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí a napojením dalších obyvatel.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebzín, Tlučeň. Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

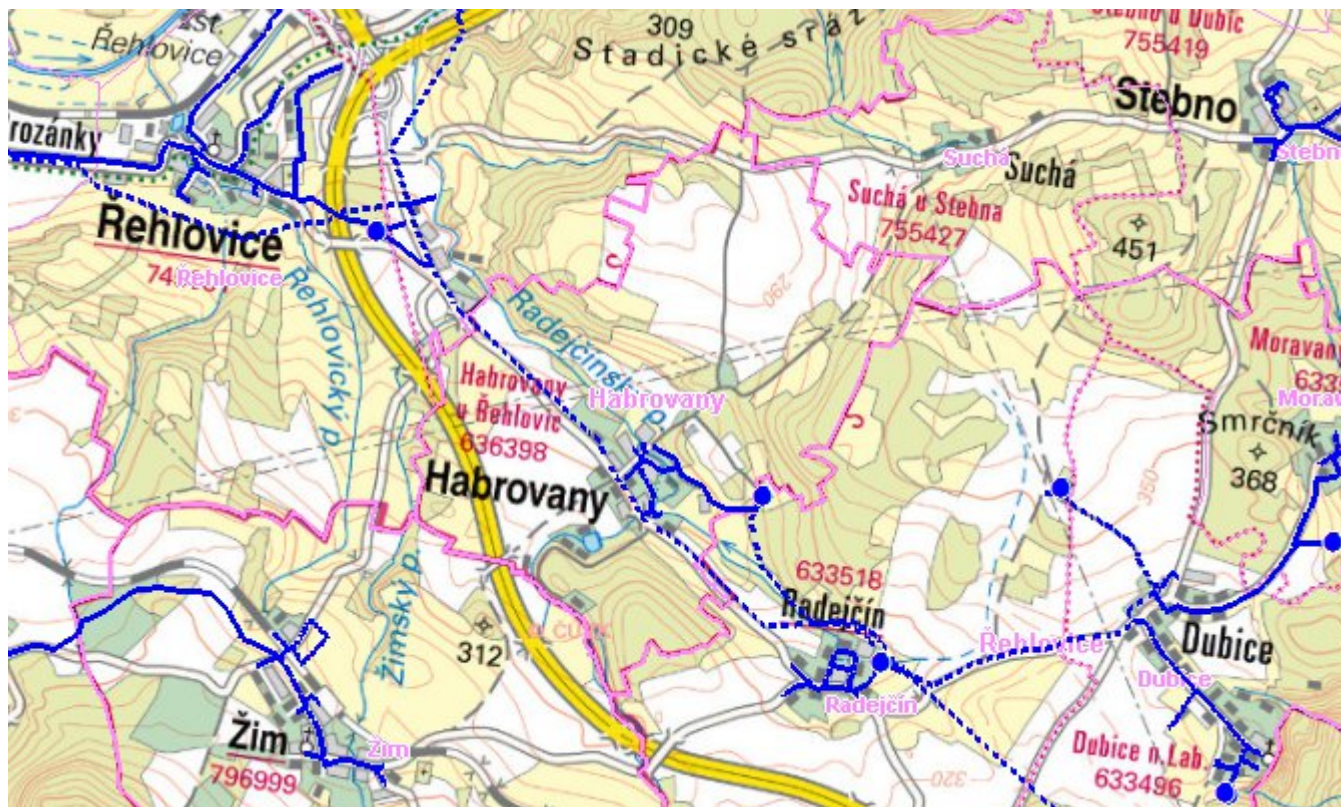

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	-	-

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Habrovany nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Bystřany.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Odkanalizování stávající zástavby bude i nadále řešeno individuálně.

Po roce 2015 navrhujeme rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Bystřany.

Mapa



Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Návrh		ČOV Habrovany			PRVK/2020
Výústní objekt	Návrh		vyúst Habrovany			PRVK/2020

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	2 094,0	2 094,0

Mapa

