


# Chlumeč - CZ042.3510.4214.0312.02

## A. OBEC

### Chlumeč

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	0312
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ042.3510.4214.0312
<b>Kód obce</b>	568015
<b>Číslo ORP (ČSÚ)</b> <b>Název ORP</b>	922 (4214) Ústí nad Labem

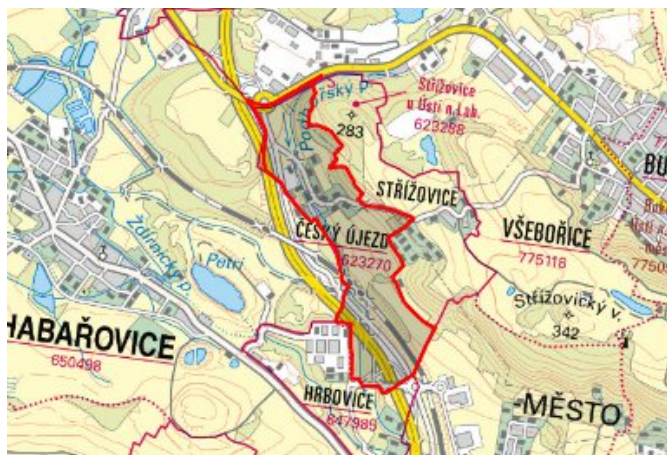

### Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ042.3510.4214.0312.02	Český Újezd	02327	23272

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Český Újezd leží na úpatí Krušných hor, severovýchodně od Ústí nad Labem, severně od Chlumeč. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 185 - 205 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Podhorský potok. Svým územím Český Újezd nezasahuje do chráněné oblasti ani do ochranného pásma. V obci nejsou pracovní příležitosti.

### B.2 Demografický vývoj

<b>Bydlící obyvatelé</b>	<b>Počet bydlících obyvatel</b>					
	<b>2002</b>	<b>2005</b>	<b>2011</b>	<b>2018</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>
trvale bydlící	67	75	75	78	76	75
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0
<b>celkem</b>	<b>67</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>78</b>	<b>76</b>	<b>75</b>

# C. VODOVODY

## C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
30	39	58	72	72	72

## C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Český Újezd je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Telnice SK-UL.020 vodovodem SK-UL.020.5. Zdrojem vody je VDJ Chlumeč AKU – 2 x 500 m<sup>3</sup> (250,00 / 255,00 m n. m.), z kterého teče přes obec Český Újezd do VDJ Český Újezd – 1 x 30 m<sup>3</sup> (213,30 / 215,30 m n. m.). Do VDJ Chlumeč AKU přitéká voda z VDJ Telnice. Obec je možné zásobovat vodou z VDJ Pod lanovkou – 2 x 650 m<sup>3</sup> (202,00 / 207,00 m n. m.), ale ten je v současné době mimo provoz. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

## C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Český Újezd předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.


## C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Ostrov, Sebzuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den x obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Mapa

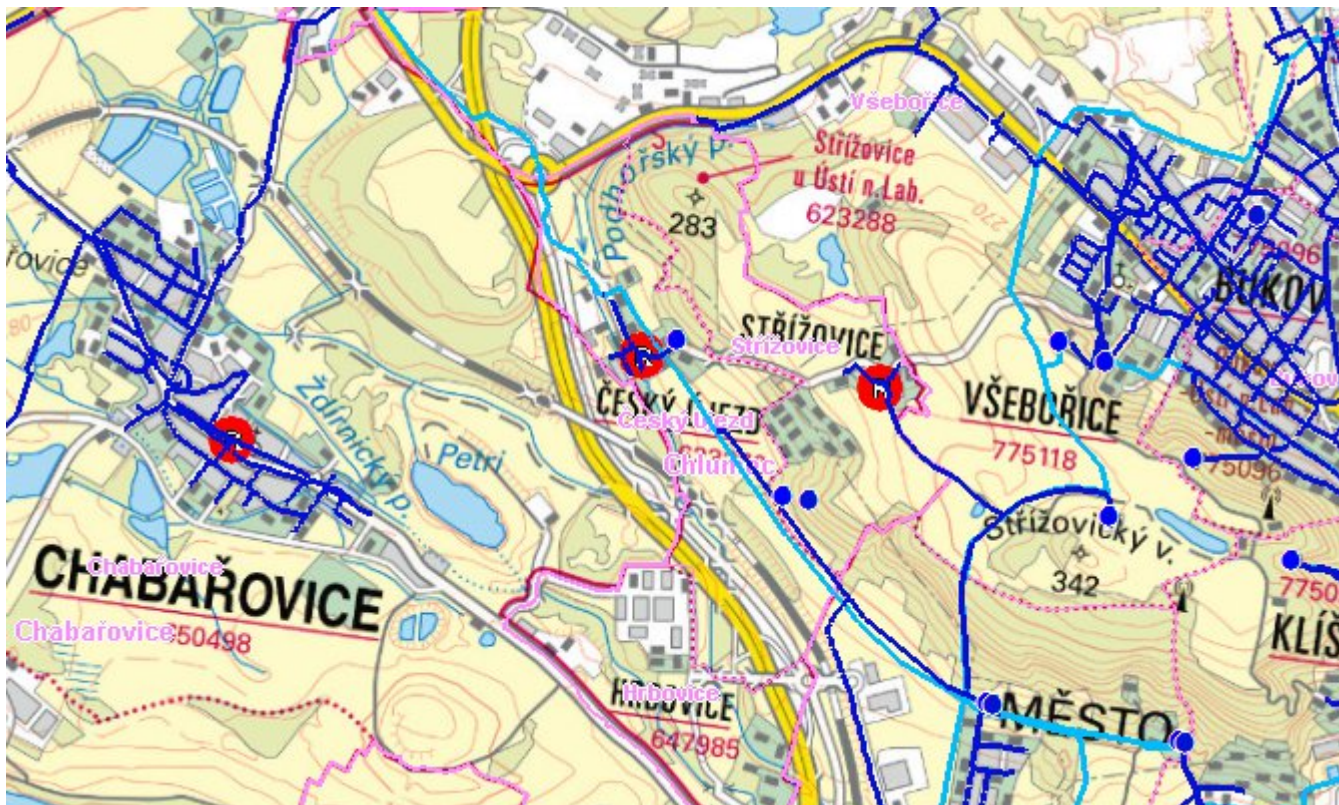

## Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem zemní	Stav	VDJ.UL 020/7	VDJ.UL 020/7 Český Újezd		30 m3	PRVK\2021

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	0	0

### D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou od 20 % trvale bydlících obyvatel předčištěny v septicích se vsakováním a od 80 % akumulovány v bezodtokých jímkách vyvážených na ČOV Ústí nad Labem.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.

### Mapa



### Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
5 401,0	0,0	5 401,0

# Mapa



## F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	Čj	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Ústí nad Labem	MMUL/OŽP/VHO/33260/2020/Lipj	Průzkumný vrt na p.p.č. 39/3, k.ú. Žandov u Chlumce	Povolení k některým činnostem	28. 1. 2020	<a href="#">PDE</a>
Ústí nad Labem	MMUL/OŽP/VHO/178773/2020/jirj/A-137	Oprava vodní nádrže na p. p. č. 43 v k. ú. Stradov u Chabařovic	Nakládání s vodami , Stavební povolení k vodním dílům , Další opatření vodoprávního úřadu	20. 8. 2020	<a href="#">PDE</a>