

# Chlumeč - CZ042.3510.4214.0312.04

## A. OBEC

### Chlumeč

Číslo obce PRVKUK	0312
Kód obce PRVKUK	CZ042.3510.4214.0312
Kód obce	568015
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	922 (4214) Ústí nad Labem



### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3510.4214.0312.04	Střížovice	02328	23281

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Střížovice leží severovýchodně od Ústí nad Labem v jeho blízkém okolí v nadmořské výšce 270 – 385 m n. m.

Obec je bez vodoteče. V obci nejsou pracovní příležitosti.

### B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	29	32	33	51	50	50
přechodně bydlící	0	0	26	30	30	30
<b>celkem</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>59</b>	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
6	11	20	45	45	45

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Střížovice je zásobována vodou z místního vodovodu Střížovice OF-M-UL.036. Zdrojem vody je přírodní řad DN 700 z AK Malhostice vodárenské soustavy Fláje. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Střížovice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.


### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Ostrov, Sebusín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Mapa

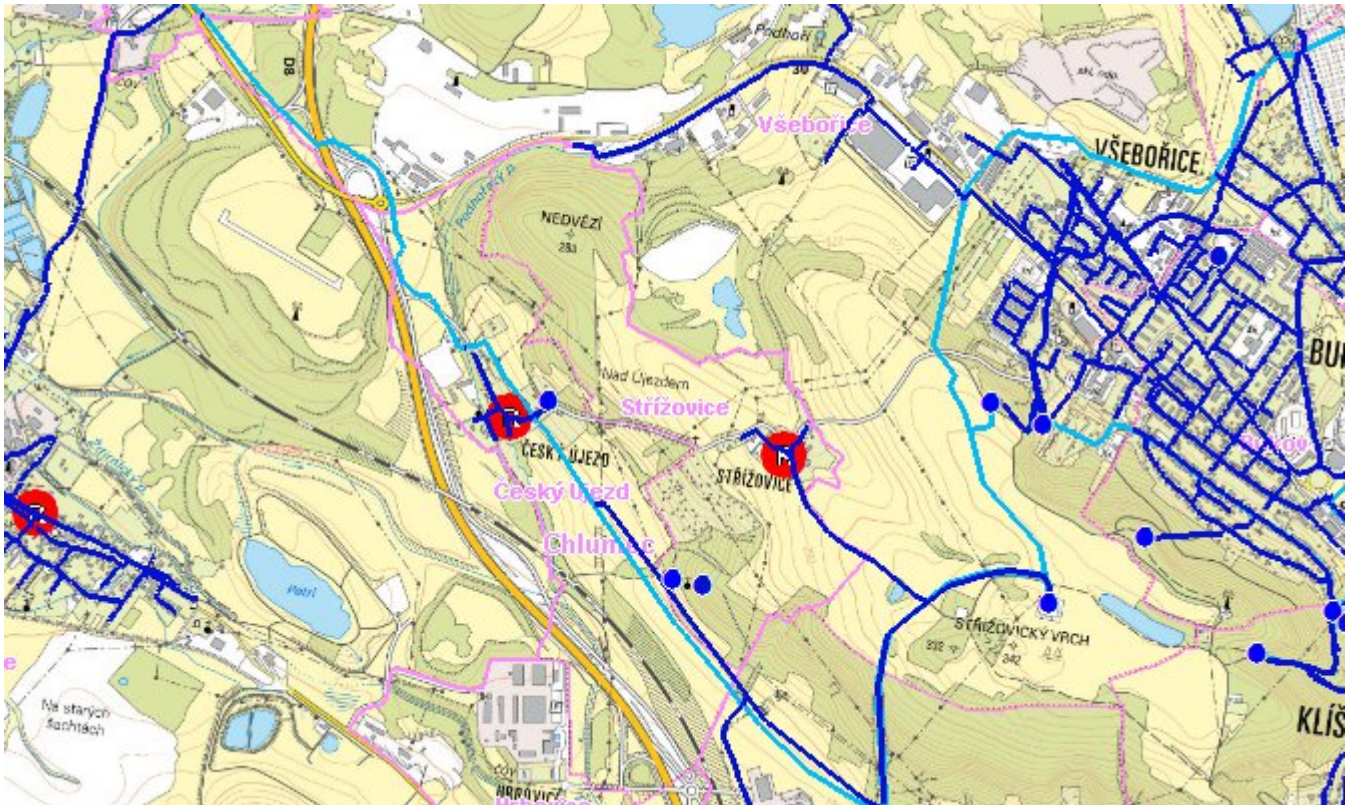

## Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav	CS.UL 020/4	CS.UL 020/4 Předlice - Vavříneček			PRVK\2021
Vodojem zemní	Stav	VD.UL.020/9	VDJ.UL.020/9 Vavříneček		200 m3	PRVK\2021

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	0	0


## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Střížovice nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou od 35 % trvale bydlících obyvatel předčištěny v septických se vsakováním, od 45 % v septících s odtokem do vodoteče. a od 20 % akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.

## Mapa

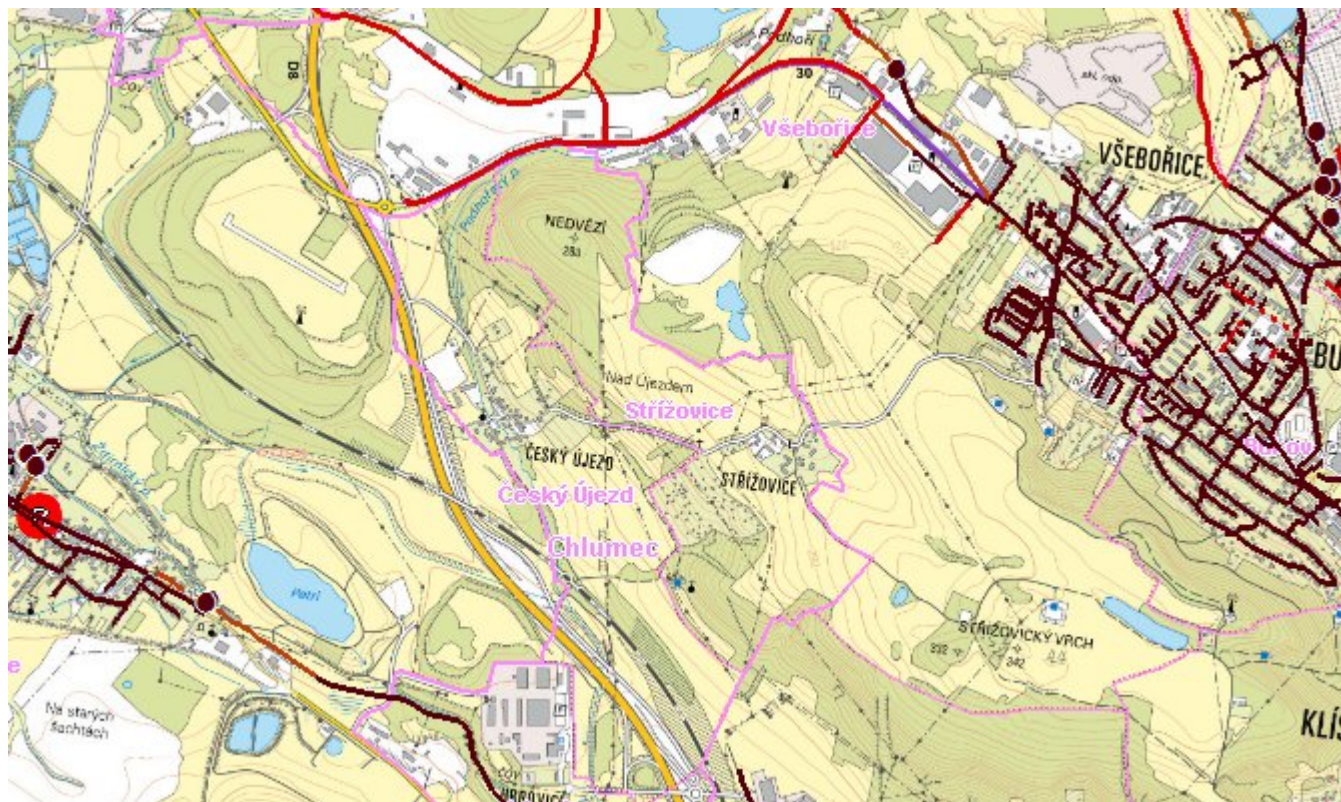

## Bodové objekty


Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
3 889,0	0,0	3 889,0

# Mapa

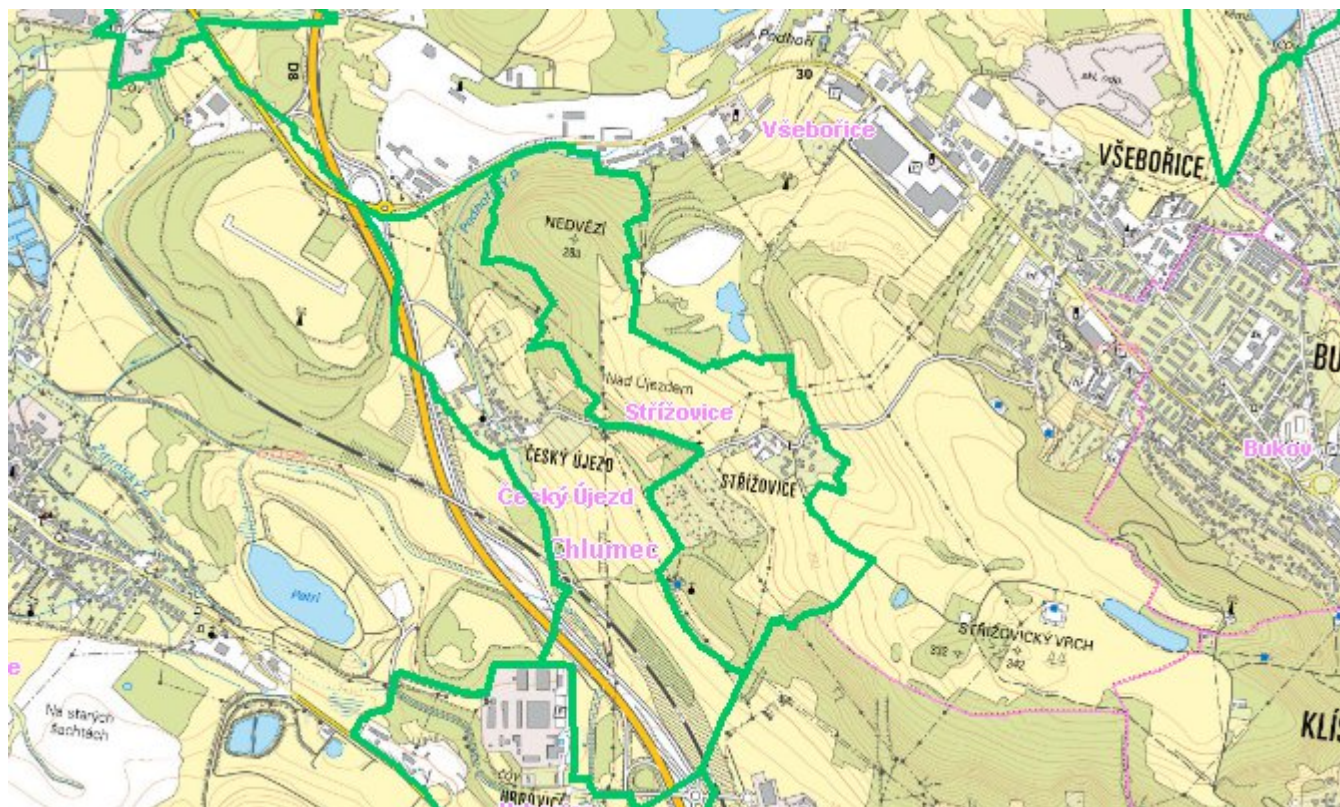

## F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	ČJ	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Ústí nad Labem	MMUL/OŽP/VHO/33260/2020/Lipj	Průzkumný vrt na p.p.č. 39/3, k.ú. Žandov u Chlumce	Povolení k některým činnostem	28. 1. 2020	<a href="#">PDE</a>
Ústí nad Labem	MMUL/OŽP/VHO/178773/2020/jirj/A-137	Oprava vodní nádrže na p. p. č. 43 v k. ú. Stradov u Chabařovic	Nakládání s vodami , Stavební povolení k vodním dílům , Další opatření vodoprávního úřadu	20. 8. 2020	<a href="#">PDE</a>