

Malá Veleň - CZ042.3502.4202.0031.02

A. OBEC

Malá Veleň

Číslo obce PRVKUK	0031
Kód obce PRVKUK	CZ042.3502.4202.0031
Kód obce	562700
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	728 (4202) Děčín



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3502.4202.0031.02	Jedlka	09038	90387

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Malá Veleň - Jedlka leží jihovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 200,00 - 220,00 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale žijících obyvatel s 20 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba převážně rodinnými domy je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Jižním okrajem obce protéká řeka Ploučnice. Území náleží do povodí řeky Labe a CHKO České středohoří. V obci má své sídlo firma Marwi CZ s.r.o. - výroba a montáž součástek k jízdním kolům (140 zaměstnanců). Nepředpokládá se rozvoj obce.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	145	143	140	137	-	-
přechodně bydlící	60	60	60	60	-	-
celkem	205	203	200	197	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
124	124	124	124	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Jedlka je zásobena z místního vodovodu Jedlka (M-DC.070). Voda z pramenní jímky 0,50 l/s je přivedena do VDJ Jedlka 30 m³ (228,92 m n.m.) a odtud potrubím DN 100 do obce. V obci je dalším zdrojem vody soukromý vrt, který je v současné době mimo provoz.

Z vodovodní sítě je zásobováno 86% obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.

Kvalita vody je vyhovující

Vodovod je v majetku a provozování obce Malá Veleň.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Převážná část vodovodního potrubí je nová (70%), zbývající řady bude nutno rekonstruovat. Obec má zájem o připojení dalších obyvatel. Pro případnou novou zástavbu navrhnout zásobní řady dle koncepce zástavby.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

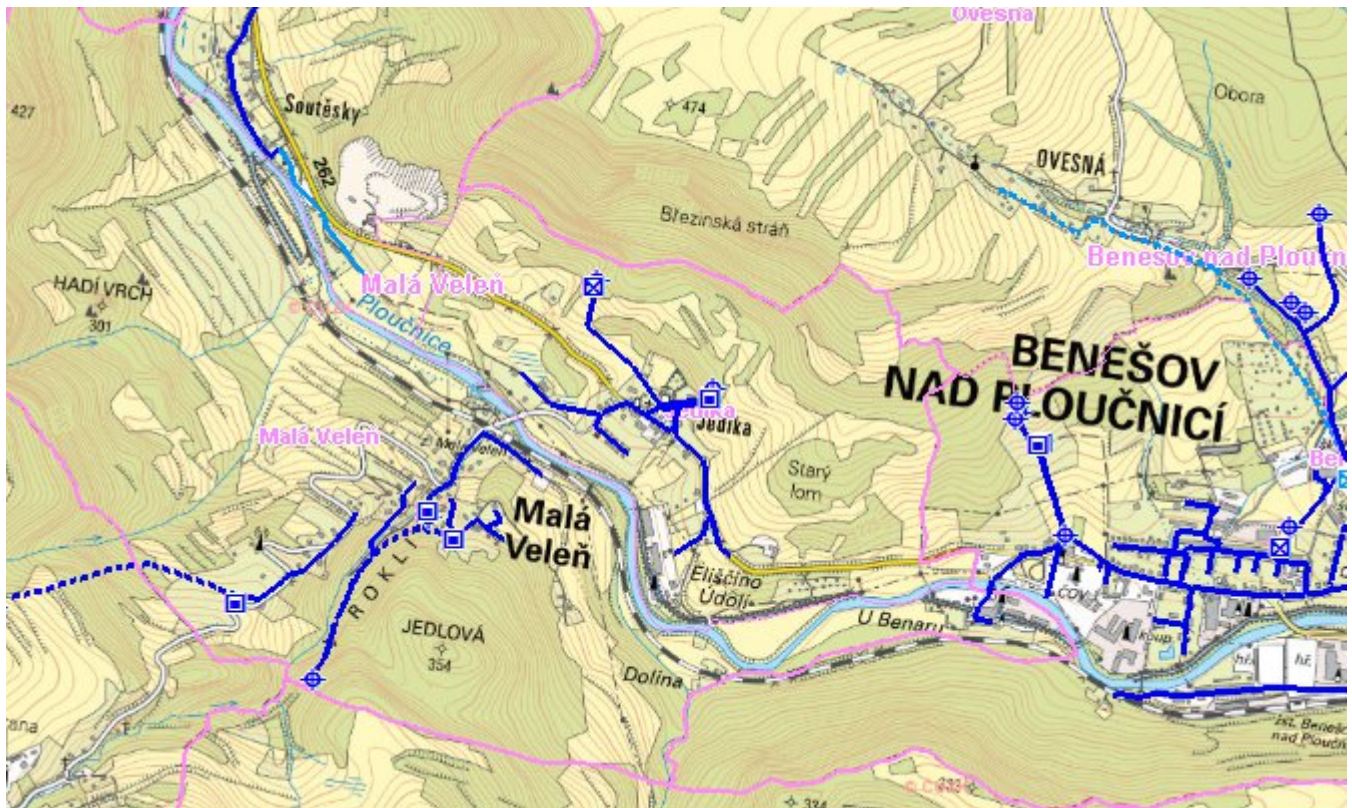

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav	CS.DC 070/1	CS.DC 070/1			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	ZD.DC 070/1				PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	ZD.DC 070/2	ZD.DC 070/2			PRVK/2020
Vodojem	Stav	VDJ.DC 070/1			30 m ³	PRVK/2020

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	-	-

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu


V obci Jedlka není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jámek s vyvážením na ČOV Děčín – 7 km od 35% obyvatel, 55% obyvatel má septik s přepadem do vodoteče a 10% obyvatel má septik se vsakováním.

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Zastupitelstvo obce Malá Veleň schválilo v roce 2003 program odkanalizování obce pomocí domovních čistíren odpadních vod. Obec uzavřela smlouvu o dílo s firmou OLIMPEX export-import, s.r.o. se sídlem v Plzni.

Mapa

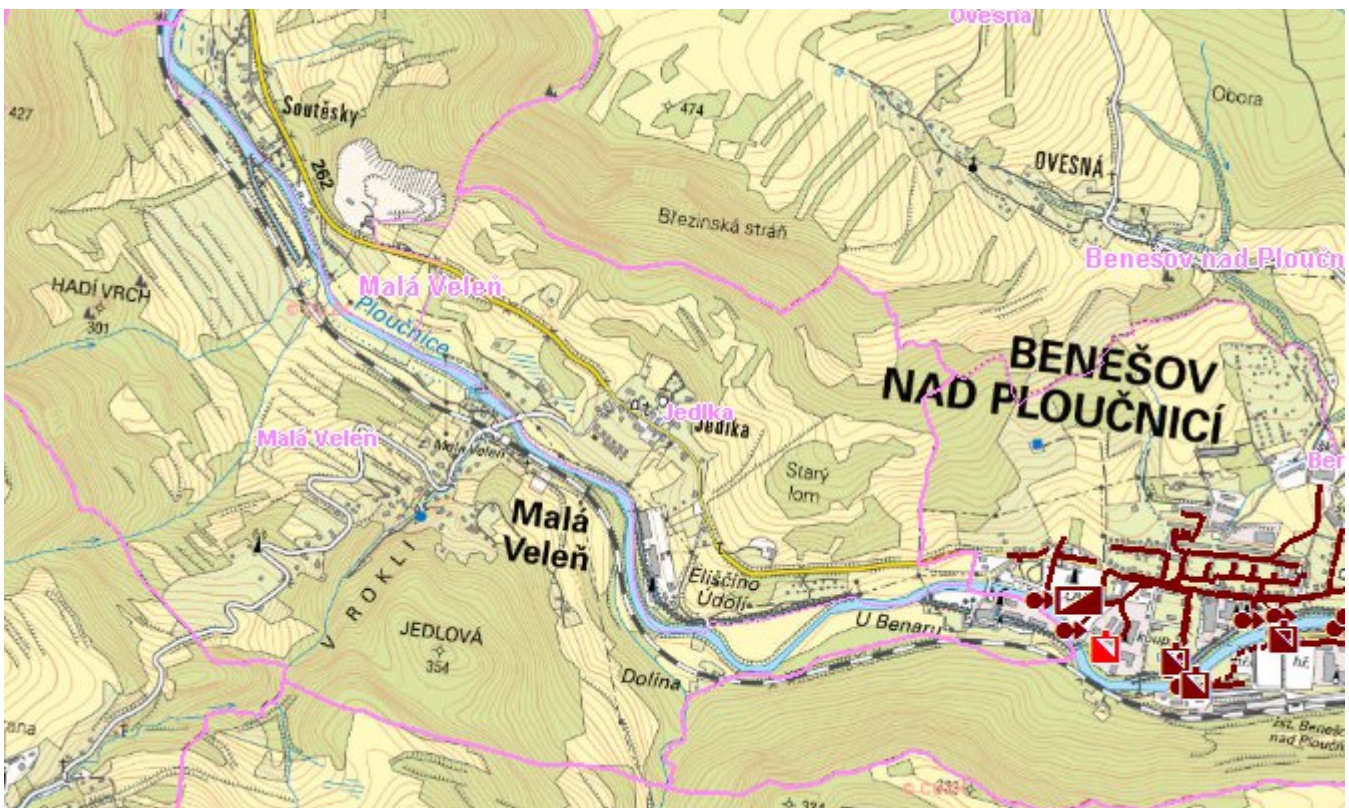

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

