


# Řehlovice - CZ042.3510.4214.0321.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

## A. OBEC

### Řehlovice

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	0321
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ042.3510.4214.0321
<b>Kód obce</b>	568201
<b>Číslo ORP (ČSÚ)</b> <b>Název ORP</b>	922 (4214) Ústí nad Labem

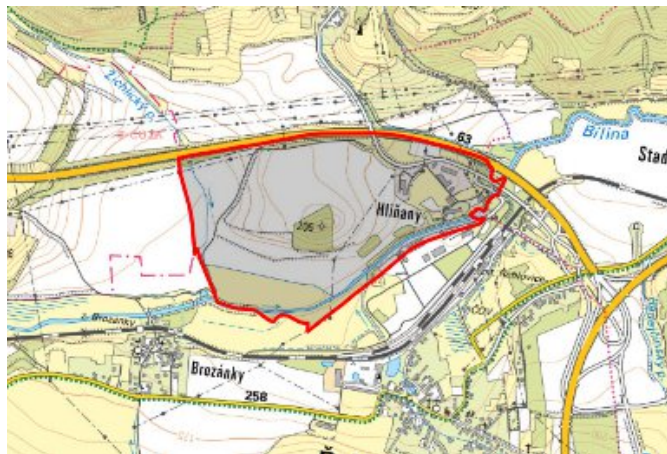

### Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ042.3510.4214.0321.05	Hlíňany	14502	145025

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Hlíňany leží jižně od Ústí nad Labem na levém břehu řeky Bíliny v nadmořských výškách 155 -180 m n. m. Zástavba je soustředěná. Obcí protéká řeka Bílina, která je významným vodním tokem. Území náleží do povodí řeky Labe a spadá do CHKO České středohoří. V obci je stavební firma Klement, logistika GEIS, pobočka pro D8 - ředitelství silnic a dálnic.

### B.2 Demografický vývoj

<b>Bydlící obyvatelé</b>	<b>Počet bydlících obyvatel</b>					
	<b>2002</b>	<b>2005</b>	<b>2011</b>	<b>2018</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>
trvale bydlící	40	40	52	1	1	1
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0
<b>celkem</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
40	40	40	1	1	1

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Řehlovice OZ-SK-UL.025 vodovodem OZ-SK-UL.025.2. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Řehlovice zásobovaná z VDJ Řehlovice – 1 x 150 m<sup>3</sup> (216,25 /219,45 m n. m.), který je zásobován vodou z přívodního řadu DN 400 vodárenské soustavy Žernoseky. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.


### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na ústecku lokality Ostrov, Sebusín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den x obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

# Mapa

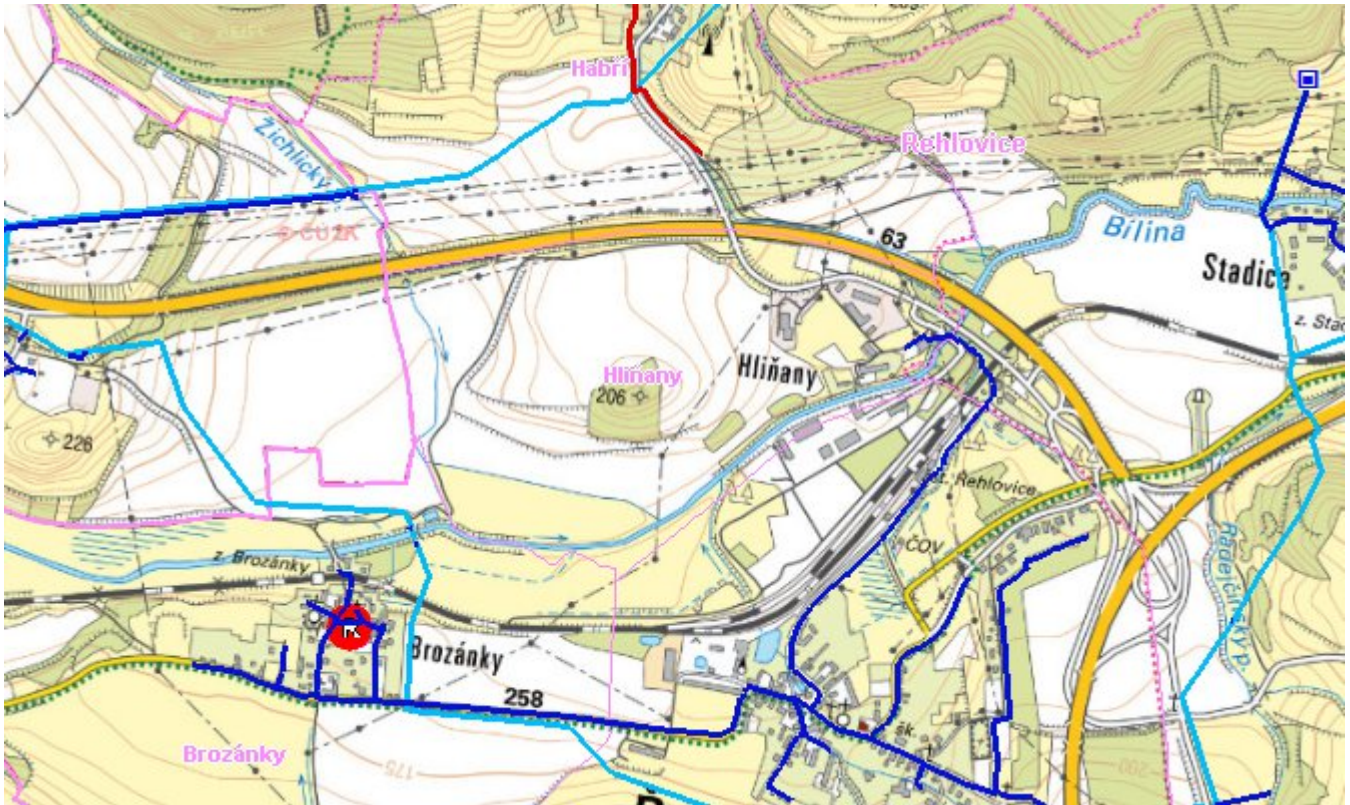

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	0	0

## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Hliňany nemá kanalizační systém.

Odpadní vody od 100% trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Ústí nad Labem.


V Hliňanech je vybudovaná ČOV Biofluid 7,5 s kapacitou  $Q = 4 \text{ m}^3/\text{den}$  a 50 EO pro firmu Klement a.s. a ČOV CNP 10 s kapacitou  $Q = 10 \text{ m}^3/\text{den}$  a 100 EO pro ústav sociální péče (v současné době nevyužívaný).

Vlastníkem a provozovatelem ČOV pro firmu Klement a.s. je firma Klement a.s.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.

### Mapa

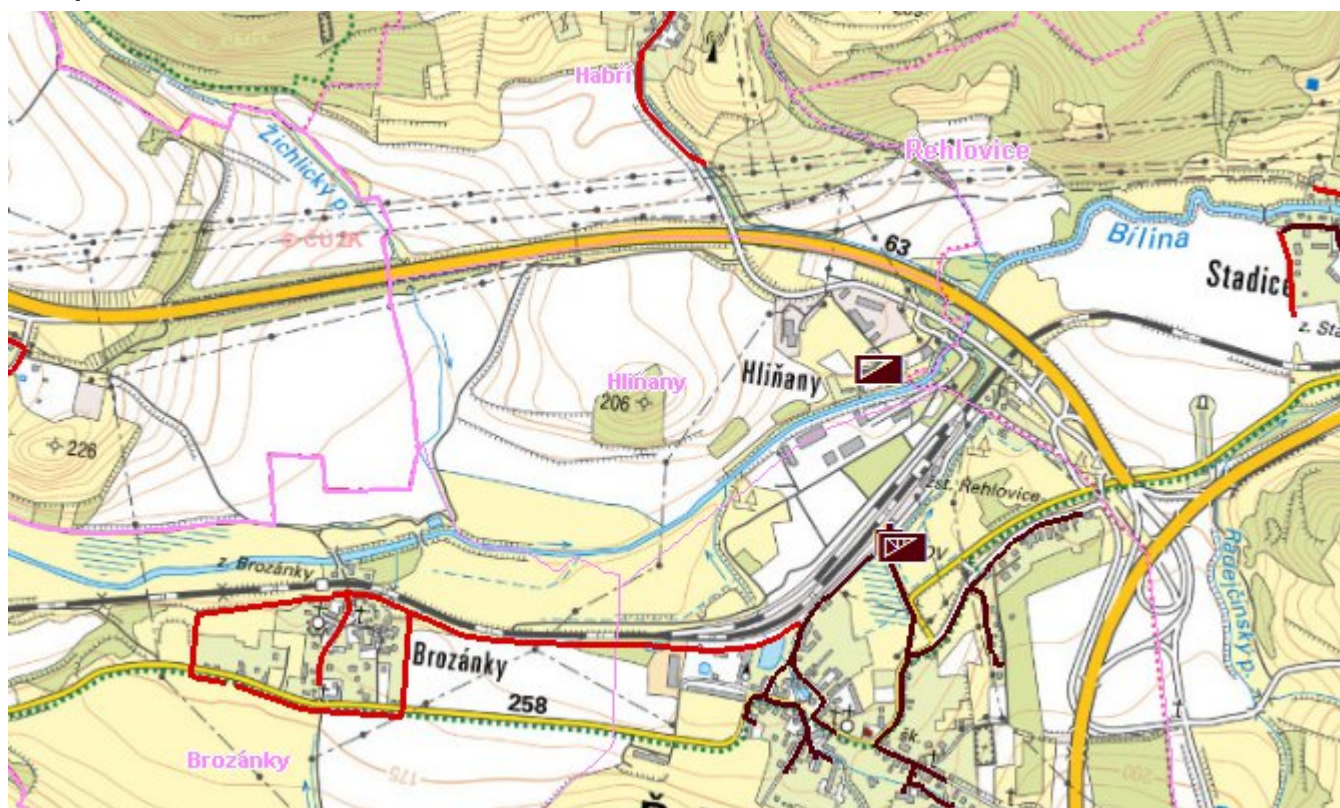

### Bodové objekty


Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Stav		ČOV Hliňany - firma KLEMENT			PRVK\2021

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

### Mapa

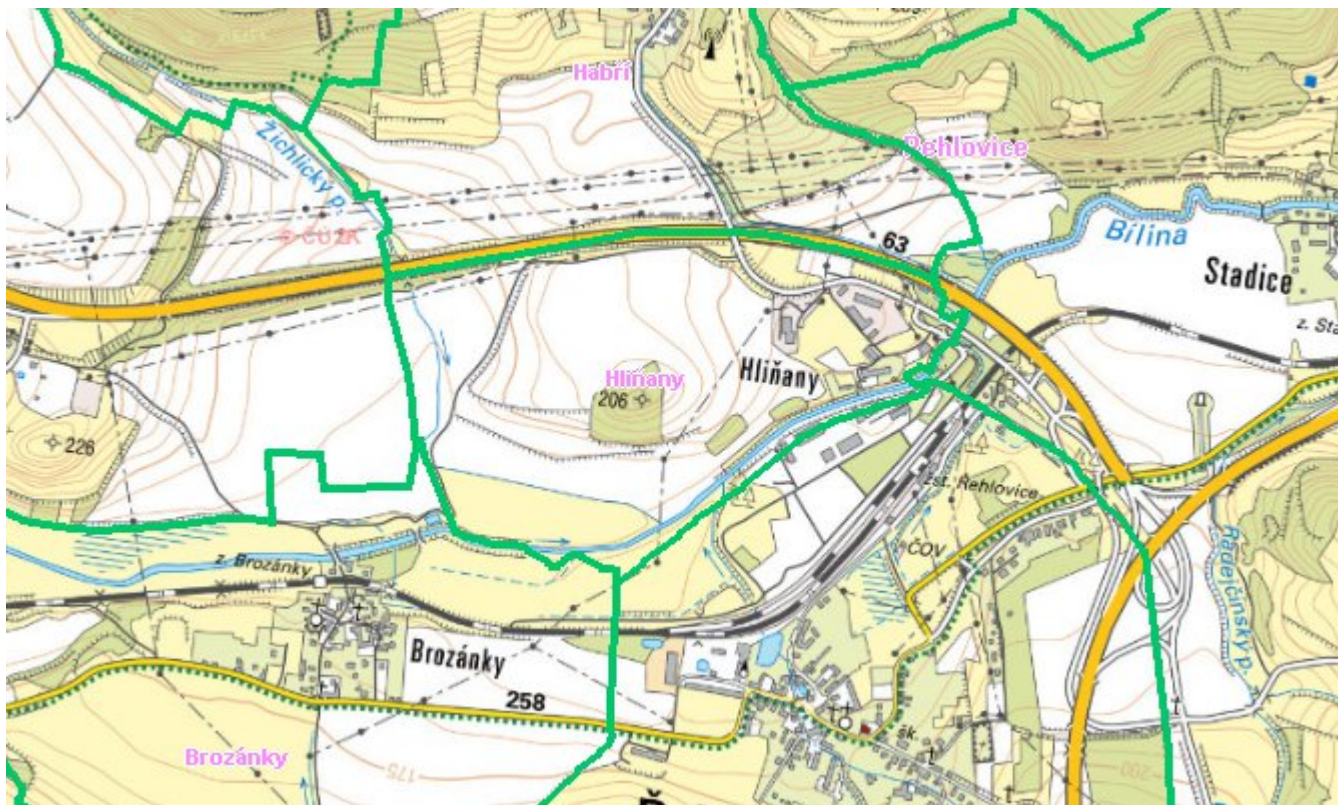

## F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	Čj	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Ústí nad Labem	MMUL/OŽP/VHO/76736/2020/Jir/A-134	Revitalizace obecního rybníka na p. p. č. 50/2 v k. ú. Rehlovice	Nakládání s vodami , Stavební povolení k vodním dílům , Další opatření vodoprávního úřadu	9. 7. 2020	<a href="#">PDF</a>