

# Stebno - CZ042.3510.4214.0322.01

## A. OBEC

### Stebno

Číslo obce PRVKUK	0322
Kód obce PRVKUK	CZ042.3510.4214.0322
Kód obce	546925
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	922 (4214) Ústí nad Labem



### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3510.4214.0322.01	Stebno	15541	155411

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Stebno leží jižně od Ústí nad Labem mezi řekou Bílina a řekou Labe v nadmořské výšce 340 - 370 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 150 trvale bydlících obyvatel. Počet rekreatantů v chatách a chalupách je do 10 obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe a obec leží v CHKO České středohoří. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. Recipienty v obci jsou Stebenský rybník a potok Moravanka. Rozvoj obce se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

### B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	144	156	178	200	-	-
přechodně bydlící	6	6	6	6	-	-
<b>celkem</b>	<b>150</b>	<b>162</b>	<b>184</b>	<b>206</b>	-	-

# C. VODOVODY

## C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
144	156	178	200	-	-

## C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Stebno je zásobována ze skupinového vodovodu Stebno SK-UL.004 vodovodem SK UL.004.2. Zdrojem vody je VDJ Podlešín – 2 x 150 m<sup>3</sup> (463,35 / 466,65 m n. m.), do kterého se pomocí ČS Podlešín čerpá voda ze studny Podlešín. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

## C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Vzhledem k vyšším únikům navrhujeme postupnou rekonstrukci.

## C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebužín, Tlučeň.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Mapa



## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	-	-

### D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu


Obec Stebno nemá kanalizační systém. Odpadní vody jsou od 100 % trvale bydlících obyvatel akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

### D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat.

*Je navržena výstavba gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 300 v celkové délce 933 m a výstavba mechanicko-biologické ČOV pro 500 EO (2 linky po 250 EO) se zaústěním do potoka Moravanky.*

## Mapa

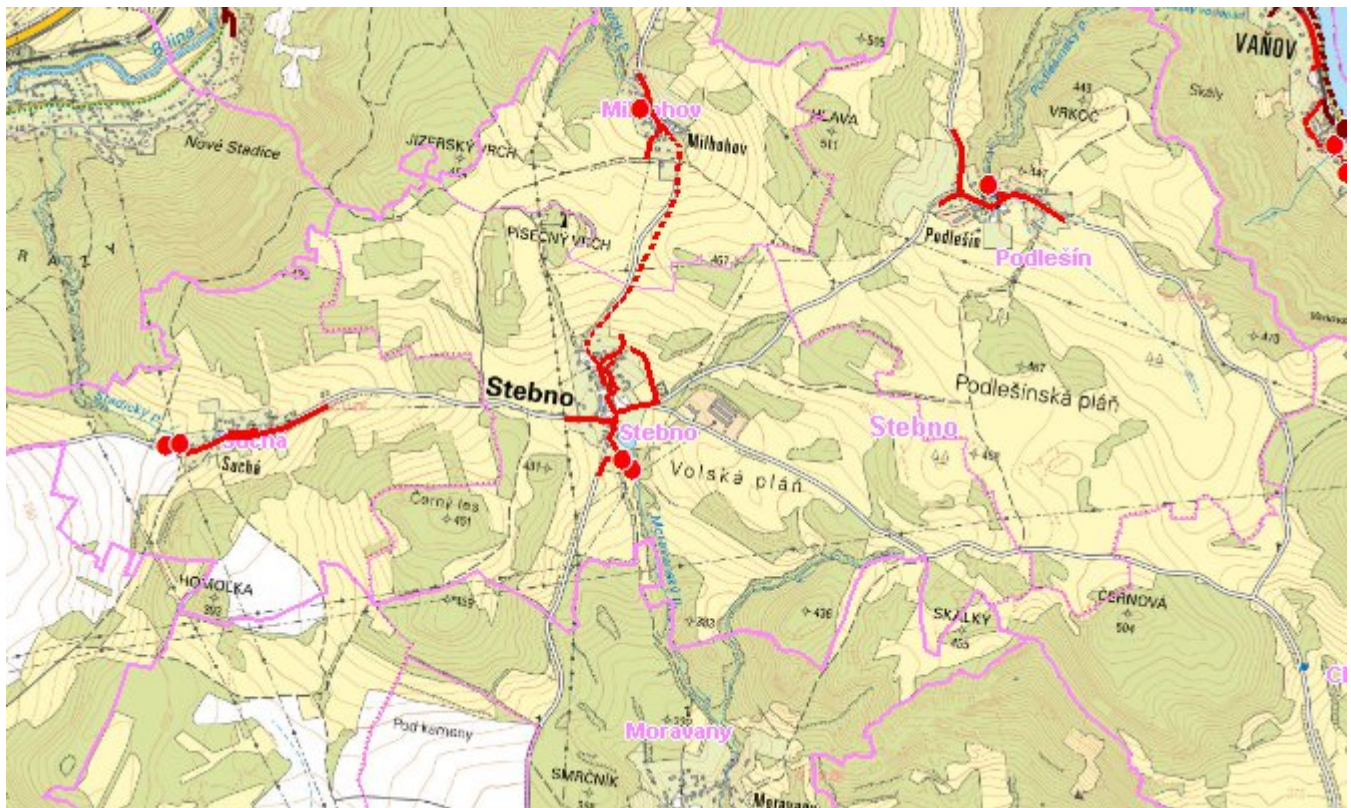

## Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Návrh		ČOV Stebno			PRVK/2020
Výústní objekt	Návrh		vyust Stebno			PRVK/2020

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	2 202,0	2 202,0

# Mapa

