

# Velké Chvojno - CZ042.3510.4214.0329.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

## A. OBEC

### Velké Chvojno

Číslo obce PRVKUK	0329
Kód obce PRVKUK	CZ042.3510.4214.0329
Kód obce	555223
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	922 (4214) Ústí nad Labem



### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3510.4214.0329.02	Arnultovice	08838	88382

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Arnultovice leží severně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 430 - 475 m n. m. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe a zasahuje do CHKO České středohoří. V obci nejsou pracovní příležitosti.

## B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	56	58	68	65	62	61
přechodně bydlící	14	14	15	17	17	17
<b>celkem</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>83</b>	<b>82</b>	<b>79</b>	<b>78</b>

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
20	26	38	82	79	78

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Arnultovice je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK-UL.023 vodovodem SK-UL.023.7. Zdrojem vody je VDJ Arnultovice – 2 x 100 m<sup>3</sup> (496,70 / 500,00 m n. m.) zásobovaný z přívodního řadu DN 200 z AK Tisá. Majitelem vodárenského zařízení v obci je obec Velké Chvojno a přívodního řadu je bývalé TONASO Neštěmice a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebužín, Tlučeň. Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den x obyvatel cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Mapa



## Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem zemní	Stav	VDJ.UL 023/6	VDJ.UL 023/6 Arnultovice	200	2x100 m3	PRVK\2021
Vodojem zemní	Stav	VDJ.UL 023/5	VDJ.UL 023/5 Radešín	200	2x100 m3	PRVK\2021

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	0	0


## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Arnultovice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 76 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septických se vsakováním, od 23 % jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem - Neštětice a 1 % obyvatel má domovní mikročistírny se vsakováním.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.

### Mapa

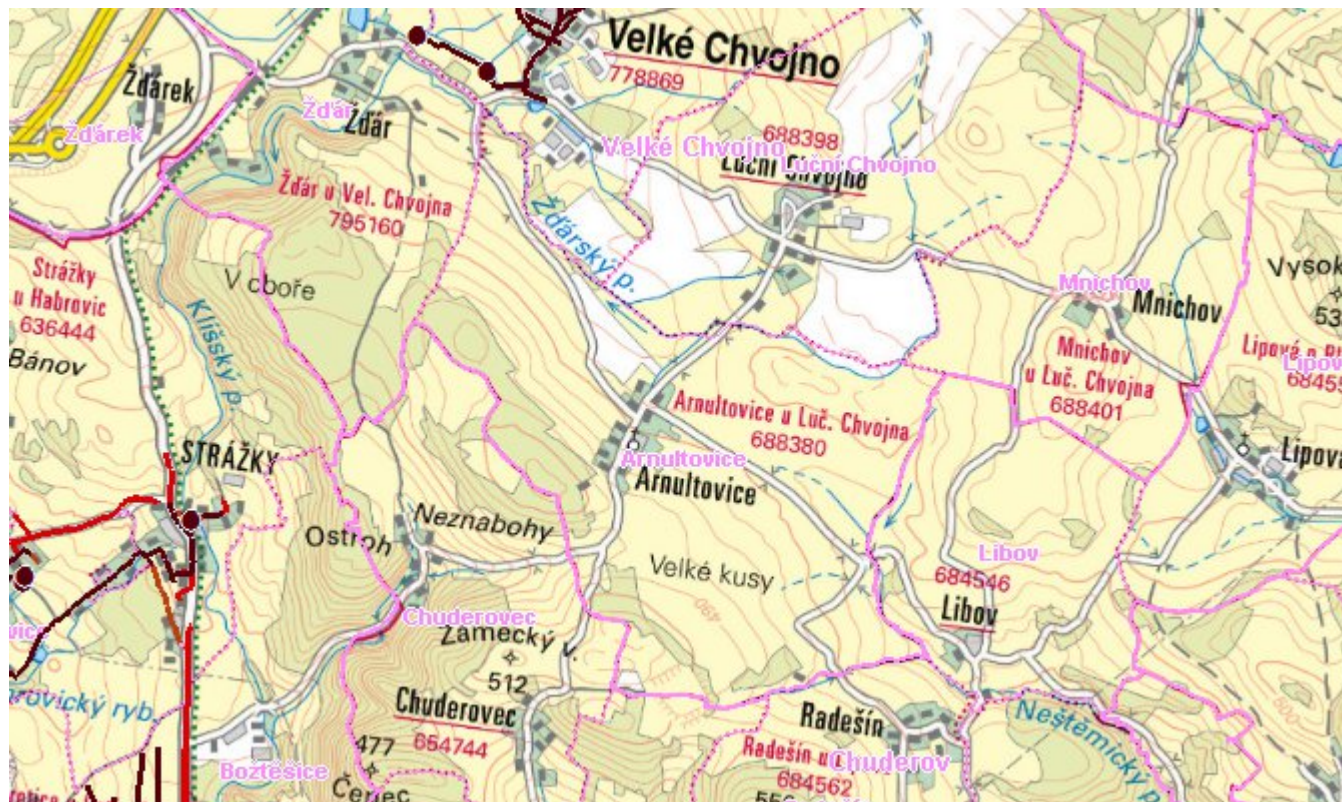

### Bodové objekty


Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

## Mapa

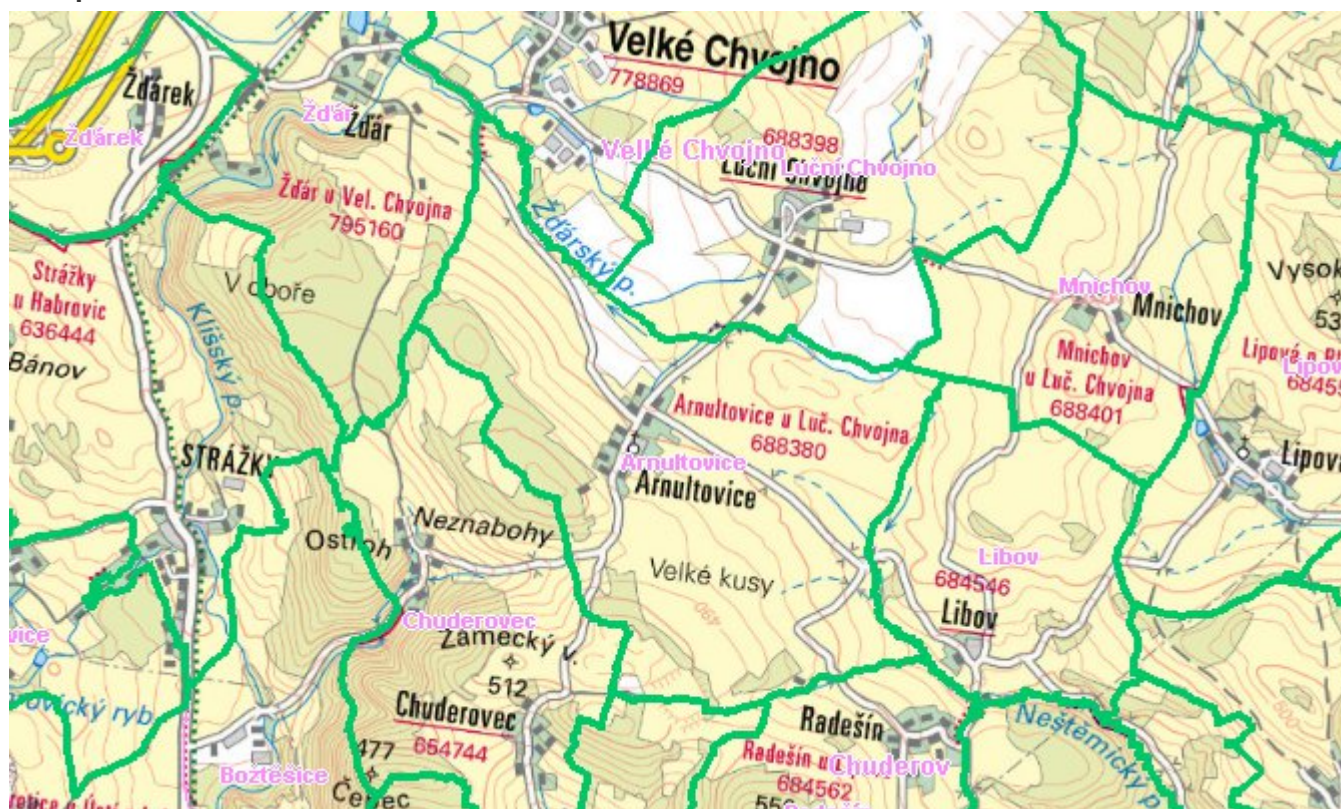

## F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	ČJ	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
-----------------	----	------------------	--------	--------------	---------