

# Jiřetín pod Jedlovou - CZ042.3502.4215.0334.02

## A. OBEC

### Jiřetín pod Jedlovou

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	0334
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ042.3502.4215.0334
<b>Kód obce</b>	562572
<b>Číslo ORP (ČSÚ)</b> <b>Název ORP</b>	744 (4215) Varnsdorf



### Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ042.3502.4215.0334.02	Jedlová	06099	60992

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová leží jihozápadně od Varnsdorfu, v nadmořských výškách 545,00 - 600,00 m n.m. Jedná se o obec se 4 trvale žijícími obyvateli s 5 rekreačními objekty, 6 ubytovacími zařízeními (120 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace, bydlení individuální. Významným krajinným prvkem je rozhledna s restaurací na vrchu Jedlová. Na jižním okraji katastru obce Jedlová protékají tři bezejmenné potoky, které ústí do Chřibské Kamenice a jsou zde dva Jedlovské rybníky. Území náleží do povodí Labe a CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se rozvoj obce.

## B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	4	4	4	4	-	-
přechodně bydlící	15	15	15	15	-	-
<b>celkem</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
1	1	2	3	-	-

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Jedlová je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Jedlová (M-DC.067). Voda ze dvou pramenních jímek -  $Q_{max} = 6,7 \text{ l/s}$  - je svedena do VDJ Jedlová  $50 \text{ m}^3$  a potrubím DN 100 do obce a do penzionu Zelený Jelen. Z vodovodní sítě je zásobováno 25% obyvatel, to je celkem 1 obyvatel a 40 rekreantů. Technický stav vodovodní sítě odpovídá jejímu stáří, cca 80let.

Restaurace na vrchu Jedlová je zásobovaná z místního vodojemu Rozhled čerpáním vody z nového VDJ  $10 \text{ m}^3$ .

Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Jiřetín pod Jedlovou.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec má zájem na celkové rekonstrukci vodovodu včetně prameniště. Stávající vodovodní řady z ocele DN 60 až 80 v délce cca 1,0 km.


### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně  $15 \text{ l/den} \times \text{obyvatel}$  cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

# Mapa

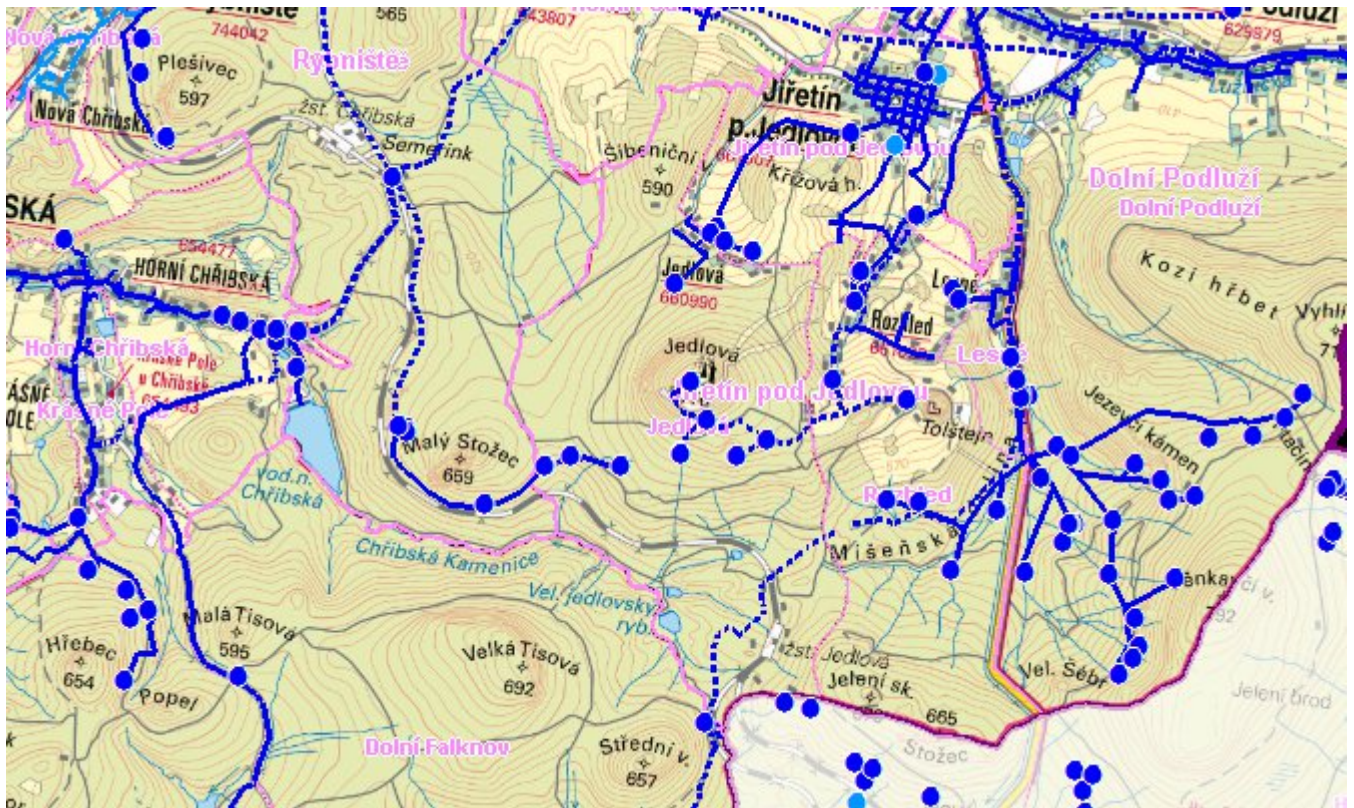

## Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav	CS.DC 066/1,2	CS.DC 066/1,2			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	ZD.DC 066/1	ZD.DC 066/1			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	ZD.DC 066/2	ZD.DC 066/2			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	ZD.DC 066/2	ZD.DC 066/2			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav					PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav					PRVK/2020
Vodojem	Stav	VDJ.DC 067/1	VDJ.DC 067/1	50 m <sup>3</sup>		PRVK/2020
Vodojem	Stav	VDJ.DC 066/2	VDJ.DC 066/2	15 m <sup>3</sup>		PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Krásná Lípa Jedlová 1e	ZD.DC 066/3			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Krásná Lípa Jedlová 1d	ZD.DC 066/3			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Krásná Lípa Jedlová 1g	ZD.DC 066/3			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Krásná Lípa Jedlová 1f	ZD.DC 066/3			PRVK/2020

# D. KANALIZACE A ČOV

## D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
1	1	1	1	-	-

## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Jedlové není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny od 75% obyvatel do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf. Na ČOV SETUZA je napojeno 25% obyvatel. Dvě ubytovací zařízení v obci jsou odkanalizovány na domovní ČOV:

- Krejčí Josef, Rumburk – EKOL 6 + LT – OTC 2 (40 EO)
- SETUZA –ČOV (napojena i část trvalých obyvatel).

Provozovatelem ČOV je soukromá osoba paní Chvátalová. Vlastníkem je Setuza a.s. Ústí nad Labem, která rekreační objekt pronajímá.

Kolaudační rozhodnutí spolu s rozhodnutím o vypouštění :

Č.j.: ŽP 4759/95/235/Jak, vydal OÚ Děčín RŽP

**Platné povolení k vypouštění vydáno: 26.10. 1995**

Limity:

Q = 15 000 m<sup>3</sup>/rok

CHSK cr mg/l		BSK5 mg/l		NL mg/l		N-NH4+ mg/l		Nanorg. mg/l		EL mg/l	
p	m	p	m	p	m	p	m	p	m	p	m
-	-	-	40	-	25	-	-	-	-	-	5

Recipient:: Bezejmenný potok

Jedná se o typ VHS I/k

Způsob likvidace kalu: odvoz kalu z obou septiků na ČOV Varnsdorf

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, trativodů a propustků a vsakovány do terénu.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V Jedlové se uvažuje nadále s čištěním odpadních vod individuálně. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Varnsdorf, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.



## Mapa



## Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Stav	COV.DC 043/1/K	ČOV JEDLOVÁ SETUZA			PRVK/2020

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

# Mapa

