

# Jiřetín pod Jedlovou - CZ042.3502.4215.0334.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

## A. OBEC

### Jiřetín pod Jedlovou

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	0334
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ042.3502.4215.0334
<b>Kód obce</b>	562572
<b>Číslo ORP (ČSÚ)</b> <b>Název ORP</b>	744 (4215) Varnsdorf



### Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ042.3502.4215.0334.02	Jedlová	06099	60992

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová leží jihozápadně od Varnsdorfu, v nadmořských výškách 545,00 - 600,00 m n.m. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace, bydlení individuální. Významným krajinným prvkem je rozhledna s restaurací na vrchu Jedlová. Na jižním okraji katastru obce Jedlová protékají tři bezejmenné potoky, které ústí do Chřibské Kamenice a jsou zde dva Jedlovské rybníky. Území náleží do povodí Labe a CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se rozvoj obce.

## B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	4	4	4	4	4	4
přechodně bydlící	15	15	122	125	127	130
<b>celkem</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>126</b>	<b>129</b>	<b>131</b>	<b>134</b>

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
1	1	2	124	126	129

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Jedlová je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Jedlová (M-DC.067). Voda ze dvou pramenních jímek -  $Q_{max} = 6,7 \text{ l/s}$  - je svedena do VDJ Jedlová  $50 \text{ m}^3$  a potrubím DN 100 do obce a do penzionu Zelený Jelen. Technický stav vodovodní sítě odpovídá jejímu stáří, cca 80 let.

Restaurace na vrchu Jedlová je zásobovaná z místního vodojemu Rozhled čerpáním vody z nového VDJ 10  $\text{m}^3$ . Na území obce se nalézá též VDJ Tolštejn  $15 \text{ m}^3$ . Nachází se zde prameny ZD.DC 066/1,2,3, zdroj vody pro Krásnou Lípu a pro skupinový vodovod SK Chříbská-Vansdorf.

Majitelem a provozovatelem místního vodovodu je obec Jiřetín pod Jedlovou.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Do roku 2030 nejsou navrhována žádná investiční opatření.


### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně  $15 \text{ l/den} \times \text{obyvatel}$  cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

# Mapa

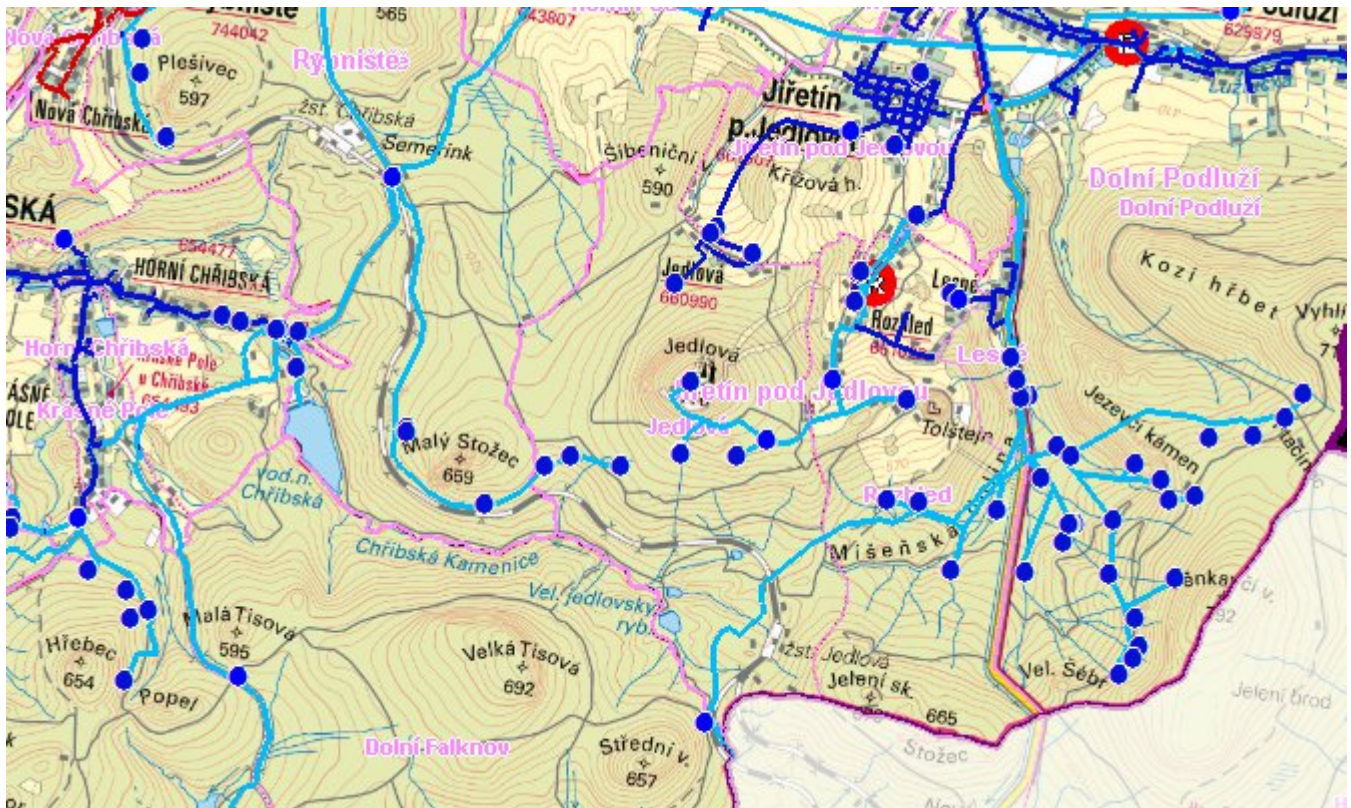

## Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav	CS.DC 066/1,2	JEDLOVÁ			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	ZD.DC 066/1	ZD.DC 066/1			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	ZD.DC 066/3	ZD.DC 066/3			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	ZD.DC 066/2	ZD.DC 066/2			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	ZD.DC 064/4	ZD.DC 064/4 Jiřetín			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	ZD.DC 064/2	ZD.DC 064/2 Jiřetín			PRVK\2021
Vodojem zemní	Stav	VDJ.DC 066/2	VDJ-TOLŠTEJN	15	15 m3	PRVK\2021

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	0	0

### D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Jedlové není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny od 75% obyvatel do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf. Na ČOV SETUZA je napojeno 25% obyvatel. Dvě ubytovací zařízení v obci jsou odkanalizovány na domovní ČOV:

- Krejčí Josef, Rumburk – EKOL 6 + LT – OTC 2 (40 EO)
- SETUZA –ČOV (napojena i část trvalých obyvatel).

Provozovatelem ČOV je soukromá osoba paní Chvátalová. Vlastníkem je Setuza a.s. Ústí nad Labem, která rekreační objekt pronajímá.

Kolaudační rozhodnutí spolu s rozhodnutím o vypouštění vydal MÚ Rumburk RŽP, platné povolení k vypouštění

vydáno viz.: <http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/centralni-registr-vodopravni-evidence.html>

Recipient:: Bezejmenný potok

Způsob likvidace kalu: odvoz kalu z obou septiků na ČOV Varnsdorf

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, trativodů a propustků a vsakovány do terénu.

### D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V Jedlové se uvažuje nadále s čištěním odpadních vod individuálně. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Varnsdorf, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

## Mapa



## Bodové objekty


Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Stav	COV.DC 043/1/K	ČOV JEDLOVÁ SETUZA			PRVK/2021

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

# Mapa

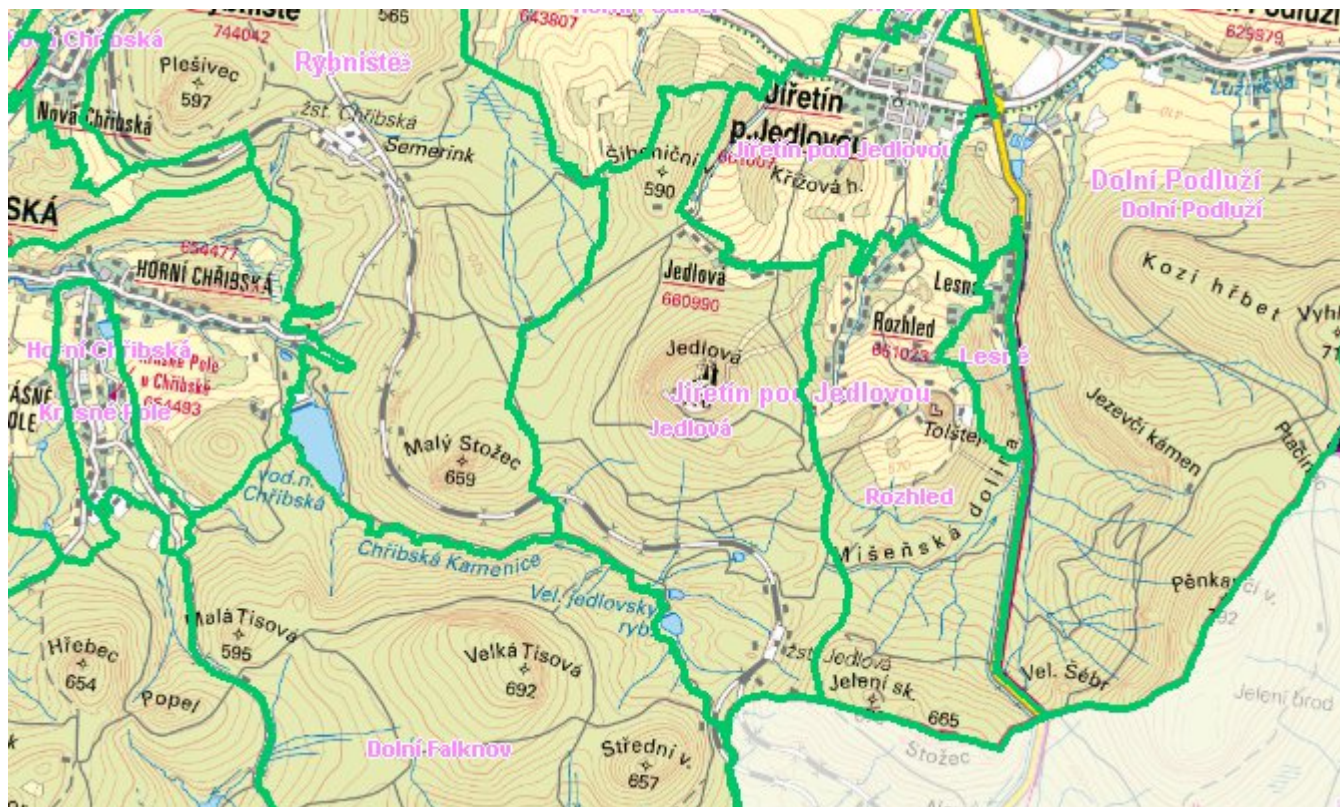

## F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	Čj	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Varnsdorf	MUVA24961/2011	stavební povolení	Stavební povolení k vodním dílům	21. 9. 2011	<a href="#">PDF</a>
Varnsdorf	MUVA 1034/2016	manipulační a provozní řád Velký Jedlovský rybník	Další opatření vodoprávního úřadu	13. 1. 2016	<a href="#">PDF</a>
Varnsdorf	MUVA 2400/2008	akumulace + nádrže	Nakládání s vodami , Stavební povolení k vodním dílům	9. 6. 2008	<a href="#">PDF</a>
Varnsdorf	MUVA1034/2016Simil	manipulační a provozní řád Velký Jedlovský rybník	Další opatření vodoprávního úřadu	13. 1. 2016	<a href="#">PDF</a>
Varnsdorf	MUVA 36042/2011	stavební povolení Malý Jedlovský rybník	Nakládání s vodami , Stavební povolení k vodním dílům	14. 12. 2015	<a href="#">PDF</a>
Varnsdorf	MUVA 36134/2011Simil	akumulace povrchových vod	Nakládání s vodami	19. 12. 2011	<a href="#">PDF</a>
Varnsdorf	MUVA 29386/2015	manipulační a provozní řád Malý Jedlovský rybník	Další opatření vodoprávního úřadu	4. 12. 2015	<a href="#">PDF</a>
Varnsdorf	OŽP/2400/2008/Simil	ČOV Majer Tolstýn	Nakládání s vodami , Nakládání s vodami , Nakládání s vodami , Stavební povolení k vodním dílům , Stavební povolení k vodním dílům , Změna a zrušení povolení	10. 6. 2008	<a href="#">PDF</a>
Varnsdorf	MUVA 36042/2015	stavební povolení	Nakládání s vodami	15. 12. 2011	<a href="#">PDF</a>
Varnsdorf	MUVA 14210/2016	odstranění stavby VD	Stavební povolení k vodním dílům	26. 5. 2016	<a href="#">PDF</a>
Varnsdorf	MUVA 3069/2008	nakládání + ČOV Tolstýn	Nakládání s vodami , Nakládání s vodami , Stavební povolení k vodním dílům , Stavební povolení k vodním dílům , Stavební povolení k vodním dílům	10. 6. 2008	<a href="#">PDF</a>
Varnsdorf	MUVA 17707/2013	akumulační nádrž na Mezičkách	Nakládání s vodami , Stavební povolení k vodním dílům	8. 7. 2013	<a href="#">PDF</a>
Varnsdorf	MUVA 407369/2019Simil	akumulace a rybník Jířetín pod Jedlovou	Nakládání s vodami , Stavební povolení k vodním dílům	10. 9. 2019	<a href="#">PDF</a>