


Libčeves - CZ042.3507.4207.0154.03 - stav 11. 12. 2023

A. OBEC

Libčeves

Číslo obce PRVKUK	154
Kód obce PRVKUK	CZ042.3507.4207.0154.03
Kód obce	566349
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	850 (4207) Louny

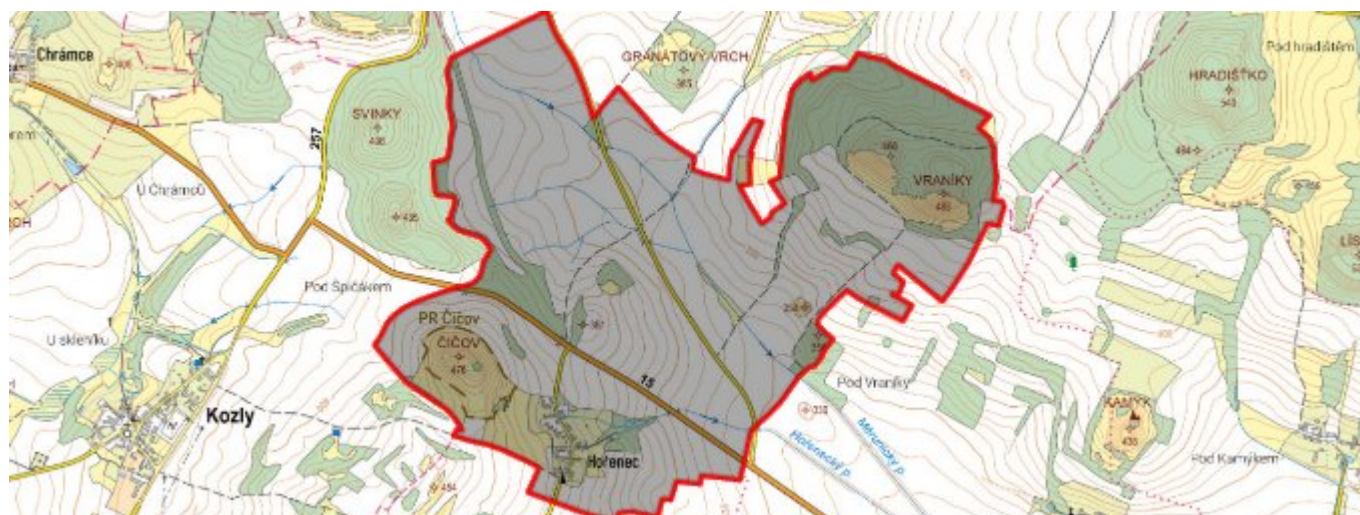

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3507.4207.0154.03.03	Hořenec	08174	81744

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Hořenec leží severně od města Louny a severozápadně od obce Libčeves v nadmořské výšce 385 - 405 m n. m.. Zástavba je soustředěná podél hlavní silnice a je tvořena převážně rodinnými domy. V obci se nachází rybník. Územím protéká několik potoků, které se zde vlévají do Měrunického potoka. Území obce náleží do povodí Ohře a nachází se v CHKO České středohoří. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Obyvatelé	Počet obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
Trvale bydlící	38	39	41	35	36	38
Přechodně bydlící	24	23	13	15	15	15
Celkem	62	62	54	50	51	53

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Libčeves	926	922	954	939	957	952	945	960	972	969	969	943	937	962	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených na vodovod						
2002	2005	2011	2018	2025	2030	
38	39	42	25	27	30	

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Hořenec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves I OP-SK-LN.037. Zdrojem vody je VDJ Kozly – 2 x 100 m³ (407,00 / 410,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bělušice a VDJ Bečov z Vodárenské soustavy Přísečnice. Před obcí Kozly je ČS Kozly, která slouží k přečerpávání vody do VDJ Kozly. V armaturní komoře VDJ Kozly je umístěna ATS, která dodává výtlačným potrubím vodu do obcí Hořenec a Jablonec. Na vodovod je napojena převážná část trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu


Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11. Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa

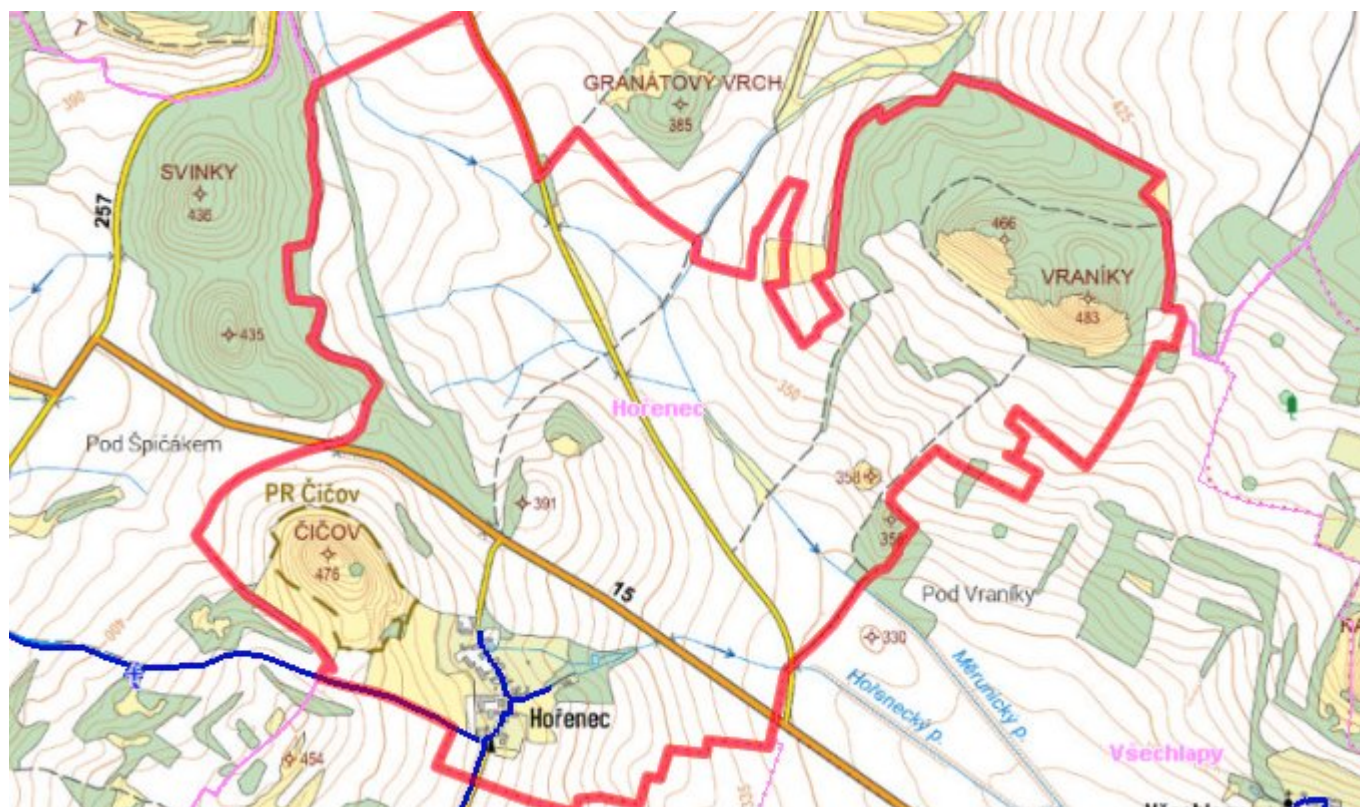

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Počet připojených na kanalizaci					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	0	0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených na ČOV					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	0	0

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu


Obec Hořelec nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost obce Hořelec není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. U nové výstavby do roku 2030 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV.

Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

D.7 Mapa

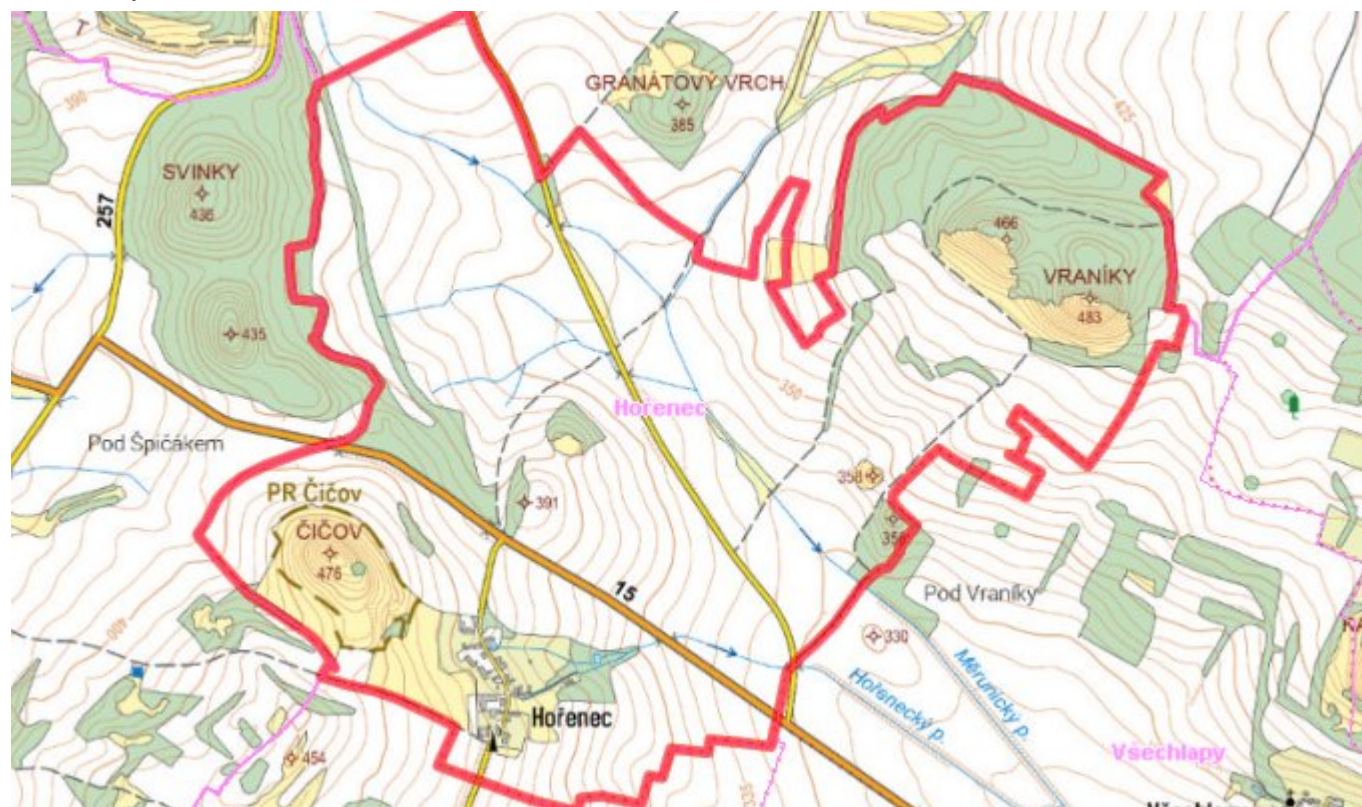


E. EKONOMICKÁ ČÁST

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2018–2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
-	-	-

E.3 Mapa

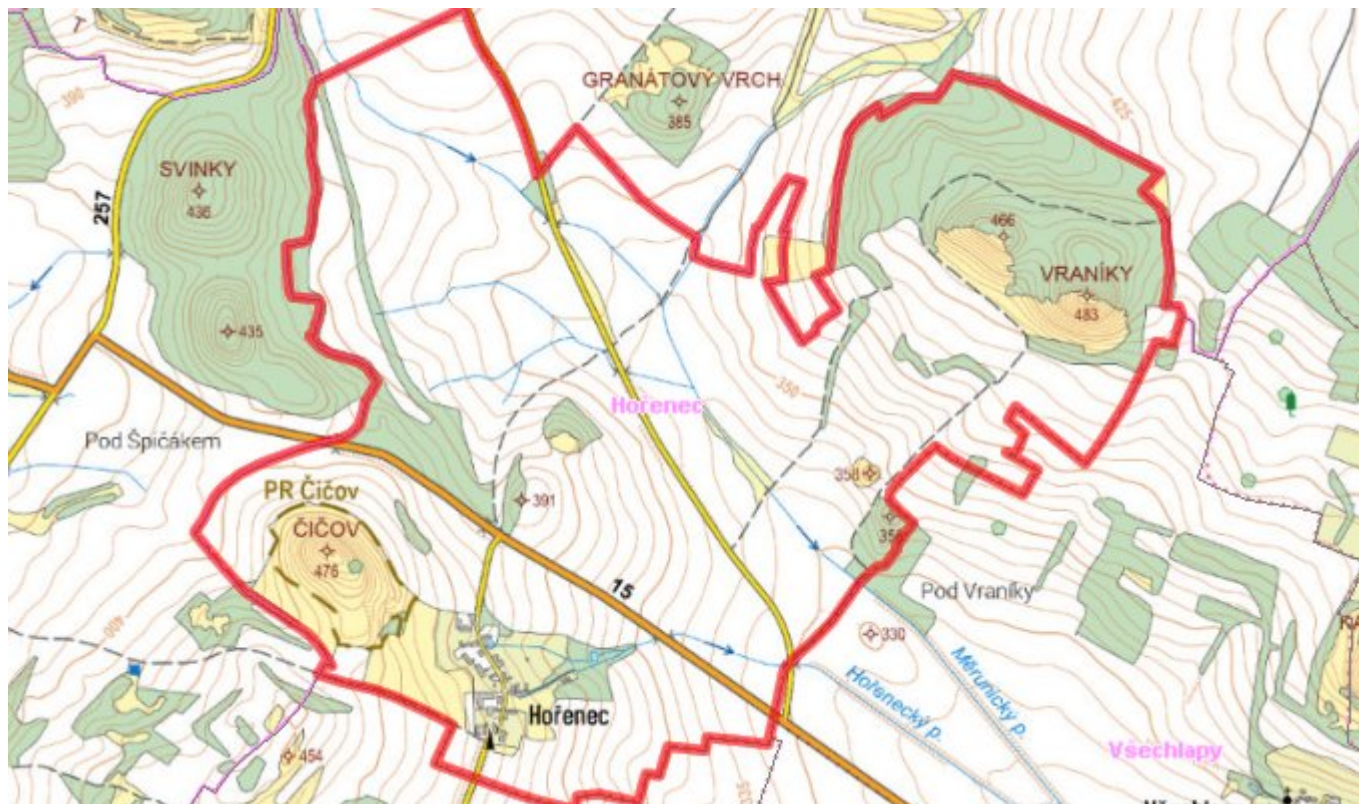

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
11. 12. 2023	022/25Z/2023	usnesení zastupitelstva	
25. 4. 2022	024/14Z/2022	usnesení zastupitelstva	

G. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	ČJ	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Louny	MULNCJ 30476/2013	Čerpací stanice v k. ú. Libčeves	Další opatření vodoprávního úřadu	16. 1. 2013	PDF
Louny	MULNCJ 60876/2013	Zemědělský podnik Ivan Krejčí	Další opatření vodoprávního úřadu	15. 8. 2013	PDF
Louny	MULNCJ 30174/2013	Zemědělský areál v k.ú. Libčeves	Další opatření vodoprávního úřadu	22. 4. 2013	PDF